

JD

**gemeente**  
**ROSSUM**

Go

GEGEVENS AANVRAGER, AANVRAAG EN INRICHTING

Aan de firma Juijn, Burg. van Randwijkstraat 10 te Rossum is op 25 januari 1995 een kennisgeving toegestuurd van het voornemen om de voorschriften van de geldende milieuvergunning aan te passen voor de inrichting aan de Burg. van Randwijkstraat 10 te Rossum.

GEVOLGDE PROCEDURE

De firma Juijn heeft na 25 januari 1995 twee weken de tijd gekregen om haar zienswijze over bovengenoemd voornemen naar voren te brengen. Wij hebben geen reactie ontvangen. Het ontwerp-besluit heeft vanaf 24 februari 1995 gedurende 2 weken ter inzage.

INGEKOMEN ADVIEZEN/BEDENKINGEN WETTELIJKE ADVISEURS

Geen.

INGEKOMEN BEDENKINGEN BELANGHEBBENDEN

Geen

VAN TOEPASSING ZIJNDE ARTIKELEN

Paragraaf 3.5.6. van de Algemene Wet Bestuursrecht en hoofdstuk 13 van de Wet milieubeheer.

BESLISSING

De Wet milieubeheervergunning wordt vastgesteld met opname van de bij dit besluit behorende voorschriften genoemd in bijlage 1 tot en met 4.

Rossum, 13 maart 1995.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN ROSSUM

de secretaris,


de burgemeester,

E.C.H.M. Nicolaes.

H. Spoelstra.

TECHNISCHE DIENST  
BOMMELERWAARD  
Ingekomen 30 MAART 1995  
Nr. 95. 3167





No: 11.924 vdm/CK

Onderwerp: firma Juijn, Burg. van Randwijckstraat 10 te Rossum.


Algemene voorschriften.

1. De gehele inrichting, met inbegrip van het open terrein, moet steeds schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.
2. De elektrische installatie moet voldoen aan NEN 1010 en moet zodanig zijn dat geen storing optreedt in de radio- en/of televisieontvangst.
3. Bedrijfsafvalstoffen moeten in daartoe geschikte containers worden opgeslagen.
4. Bedrijfsafvalstoffen moeten op gezette tijden, doch tenminste éénmaal per maand, uit de inrichting worden afgevoerd.
5. Het is verboden op het terrein der inrichting bedrijfsafvalstoffen te verbranden. Het is tevens verboden om bedrijfsafvalstoffen, m.u.v. snoeihout, bladeren en soortgelijk afvalstoffen uit de eigen inrichting, op of in de bodem te brengen.
6. Gevaarlijke afvalstoffen (voorheen chemische afvalstoffen en afgewerkte olie) moeten worden verzameld in goed afsluitbare vloeistofdichte vaten, en worden geplaatst boven een vloeistofdichte bak.  
Deze afvalstoffen moeten zo vaak als nodig uit de inrichting worden afgevoerd naar de daartoe geëigende verwerkingsinrichtingen.
7. Indien blijkt of wordt vermoed dat de bodem en/of het grondwater is verontreinigd danwel aangetast, anders dan ten gevolge van een ongewoon voorval in de zin van artikel 22 van de Wet bodembescherming (Stb. 1986, 374), dient degene die de inrichting drijft:
  - a. dit onverwijld te melden aan Burgemeester en Wethouders;
  - b. in deze gevallen onverwijld maatregelen te nemen ten einde de verontreiniging danwel de aantasting en de directe gevolgen daarvan te beperken;
  - c. direct na de onder a. bedoelde melding een bodem-/grondwateronderzoek uit te laten voeren naar de aard en omvang van de verontreiniging. De resultaten hiervan dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 3 maanden daarna, te worden overgelegd aan Burgemeester en Wethouders;
  - d. de opgetreden verontreiniging van bodem en/of grondwater overeenkomstig de aanwijzing van Burgemeester en Wethouders te verwijderen of te behandelen;
  - e. van een sanering zoals bedoeld onder d. aan Burgemeester en Wethouders uiterlijk na 3 maanden een evaluatierapport te overleggen. Uit het evaluatierapport dient o.a. te blijken dat de bodem en/of het grondwater op een afdoende wijze zijn gesaneerd.
  - f. eventuele tanks en/of leidingen die met verontreinigde stoffen in aanraking zijn geweest, te doen controleren op aantasting en, indien nodig, te doen herstellen of vervangen.

Bij een ongewoon voorval in de zin van artikel 22 Wet bodembescherming dient/dienen, ingevolge deze wet:

- a. terstond melding van het voorval te worden gedaan bij Burgemeester en Wethouders;
  - b. onverwijld maatregelen te worden getroffen teneinde de verontreiniging, de aantasting en de gevolgen daarvan te beperken en zoveel mogelijk ongedaan te maken.
8. Het equivalente geluidsniveau (LAeq), veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen, vrachtverkeer en installaties, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden mag nabij een gevel van woningen van derden niet meer bedragen dan:
- 45 dB(A) tussen 07.00 - 19.00 uur
  - 40 dB(A) tussen 19.00 - 23.00 uur
  - 35 dB(A) tussen 23.00 - 07.00 uur
9. Onverminderd het gestelde in voorschrift 8 mag het maximale geluidsniveau (LA max.) gemeten in meterstand "fast", nabij de gevel van woningen van derden niet meer bedragen dan:
- 70 dB(A) in de periode gelegen tussen 07.00 en 19.00 uur
  - 65 dB(A) in de periode gelegen tussen 19.00 en 23.00 uur
  - 60 dB(A) in de periode gelegen tussen 23.00 en 07.00 uur
10. Indien controle op, danwel de berekening van, de in voorschriften 8 en 9 vastgestelde geluidsniveaus plaatsvindt, moet dit geschieden overeenkomstig de "Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai, IL-HR-13-01" van maart 1981, uitgave ministerie van Volksgezondheid, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Ook de beoordeling van de meetresultaten moet overeenkomstig deze handleiding plaatsvinden.
11. Het aantrekken van insecten, knaagdieren en ongedierte moet zoveel mogelijk worden voorkomen. Zo vaak de omstandigheden daartoe aanleiding geven, moet doelmatige bestrijding van insecten, knaagdieren en ander ongedierte plaatsvinden.
12. Indien zich een onvoorziene gebeurtenis zoals een bedrijfsstoring heeft voorgedaan of zich voordoet waardoor giftige of anderszins gevaarlijke, schadelijke of hinder veroorzakende stoffen buiten de inrichting zijn gekomen dan wel kunnen komen, moeten onmiddellijk maatregelen worden getroffen om de gevolgen van die gebeurtenis te beperken. Van een en ander moet terstond kennis worden gegeven aan de afdeling Milieu van de Technische Dienst "BOMMELERWAARD".
13. Op de openbare weg mogen geen werkzaamheden worden verricht. Tijdens het bevoorraden van de inrichting en tijdens het afvoeren van produkten en afvalstoffen uit de inrichting moet de openbare weg zo veel mogelijk worden vrijgehouden. Het betreden van woningen moet te allen tijde mogelijk zijn.
14. Ter plaatse van aflevertuinstellen en de voertuigen die brandstof laden of lossen moet voldoende verlichting aanwezig zijn om de benodigde handelingen veilig te kunnen verrichten. De gehele inrichting moet tijdens bedrijf dusdanig verlicht zijn dat voldoende overzicht gewaarborgd is.
15. Onbewaakte aflevering van motorbrandstoffen mag niet plaatsvinden. Tevens mag van maandag t/m zondag tussen 23.00 uur en 07.00 uur geen aflevering van motorbrandstoffen plaatsvinden.

16. Degene die de inrichting drijft is overigens gehouden te doen en na te laten hetgeen redelijkerwijs gevergd kan worden om gevaar en schade dan wel hinder buiten de inrichting te voorkomen of te beperken.




No.: 11.921 vdm/CK

Onderwerp: firma Juijn, Burg. van Randwijckstraat 10 te Rossum.

Voorschriften betreffende brandblusmiddelen.

1. Op of nabij de op de tekening aangegeven plaats(en) moet een doelmatig draagbaar blustoestel met een inhoud van min. 6 kg aanwezig zijn.
2. In de inrichting moet een op de waterleiding aangesloten slanghaspel met rubberslang en straalpijp aanwezig zijn. De plaats van de slanghaspel moet zodanig zijn gekozen dat met de slang de bewaarplaats, de herverpakruimte en de verkoopruimte van vuurwerk kunnen worden bestreken. De leiding voor de aanvoer van bluswater moet tegen bevriezen zijn beschermd en ten minste 5 mm groter zijn dan de binnenmiddellijn van de slang.  
De slanghaspel moet overeenkomen met het gestelde in de norm NEN 3211, uitgave 1974.  
De benodigde druk in de waterleiding, vóór de toevoerafsluiter, bij geopende afsluiter, moet ten minste 150 kPa en mag ten hoogste 1000 kPa bedragen.  
De waterleidinginstallatie, waarop brandslangen zijn aangesloten, moet een leidingstelsel vormen met de installatie van de drinkwatervoorziening.  
Deze gecombineerde installatie wordt doeltreffend geacht indien zij is goedgekeurd door de Directeur van het watertoeleverende bedrijf.
3. Blustoestellen moeten steeds onbelemmerd bereikt kunnen worden, te allen tijde tot onmiddellijk gebruik gereed zijn en in goede staat van onderhoud verkeren.
4. Blustoestellen moeten jaarlijks op deugdelijkheid worden gecontroleerd door een deskundige.  
Van elke uitgevoerde controle moet aantekening worden gemaakt op een bij het apparaat ter inzage aanwezige registratiekaart.



No.: 11-921 vdm/CK

Onderwerp: firma Juijn, Burg. van Randwijckstraat 10 te Rossum.

Voorschriften betreffende de werkplaats en werkzaamheden.

1. Het is in de inrichting verboden:
  - a. vluchtige stoffen, oliën of vetten op het open terrein te laten uitvloeien,
  - b. olie en accuzuur anders te bewaren dan in vloeistofdicht vaatwerk,
  - c. vluchtige vloeistoffen, waarvan het onderste ontvlammingspunt lager dan 21°C (K 1-klasse) is gelegen, te gebruiken voor reinigingsdoeleinden,
  - d. werkzaamheden te verrichten, waarbij vuur wordt gebruikt aan of in de onmiddellijke nabijheid van een brandstofreservoir en andere delen van een motorvoertuig, die brandstof bevatten, zodra brandstof uitstroomt moeten de werkzaamheden, waarbij vuur wordt gebruikt, onmiddellijk worden gestaakt en moet het vuur worden gedoofd,
  - e. anders dan in daartoe bestemde brandstofreservoirs meer dan 10 liter benzine aanwezig te hebben, de benzine moet zijn geborgen in goed gesloten metalen bussen.
2. In de gebouwen behorende bij de inrichting is het verboden brandstofreservoirs van motorvoertuigen bij te vullen.
3. In de inrichting mogen geen verfspuitwerkzaamheden worden verricht.
4. Op het open terrein van de inrichting mogen geen lawaaimakende werkzaamheden worden verricht.
5. Deuren en ramen moeten tijdens het verrichten van lawaaimakende werkzaamheden gesloten worden gehouden. Zij mogen dan slechts voor het onmiddellijk doorlaten van personen of goederen zijn geopend.
6. De vloer van de werkplaats moet vloeistofdicht zijn uitgevoerd en bestaan uit niet absorberend, oliebestendig en onbrandbaar materiaal.
7. De werkplaats moet rechtstreeks op de buitenlucht zijn geventileerd door middel van openingen, aangebracht in de wanden nabij de vloer; toe- en afvoeropeningen van de ventilatielucht moeten zodanig ten opzichte van elkaar zijn aangebracht dat een goede dwarsventilatie is gewaarborgd. De openingen mogen niet afsluitbaar zijn.
8. In de inrichting mag geen ander kunstlicht worden gebruikt dan elektrisch licht.
9. In de werkplaats mogen niet meer K1-, K2- en K3-vloeistoffen aanwezig zijn dan voor een goede bedrijfsvoering noodzakelijk is, met een maximum van ten hoogste 25 liter.
10. Oliën, vetten, modder en regenwater van de vloer van de werkplaats mogen niet naar buiten worden geveegd of geschrobd.



No.: 11921 vdm/CK

Onderwerp: firma Juijn, Burg. van Randwijckstraat 10 te Rossum.

Voorschriften betreffende de vuurwerkverkoop en -opslag.

1. Degene die de inrichting drijft, moet de in zijn inrichting werkzame personen een schriftelijke instructie verstrekken, die erop is gericht gedragingen hunnerzijds, die tot gevolg kunnen hebben dat een voorschrift of nadere eis wordt overtreden, uit te sluiten en die erop is gericht dat voornoemde personen zijn geïnstrueerd omtrent de gevaarsaspecten van vuurwerk en de wijze van brandbestrijding in geval van calamiteiten.

**Opslag en verkoop van vuurwerk**

2. De samenstelling, de hoeveelheid ontplofbare stof en de opschriften van het vuurwerk moeten voldoen aan de voorschriften, opgenomen in de lijst van vuurwerken als bedoeld in artikel 4, eerste lid, onder f, van het Reglement Gevaarlijke Stoffen (Stb. 1968, 207).
3. Vuurwerk mag alleen, behoudens intern transport, aanwezig zijn in daarvoor bestemde bewaarplaats, herverpakruimte en de verkooppriimte.
4. Gevallen vuurwerk moet onmiddellijk worden opgeraapt. Vrijgekomen ontplofbare stof moet terstond zorgvuldig worden opgeveegd en op een veilige wijze onschadelijk worden gemaakt.

**Herverpakruimte**

5. In de herverpakruimte mag alleen gedurende het samenstellen van vuurwerk-pakketten vuurwerk aanwezig zijn en niet meer dan voor een geregelde voortgang van de werkzaamheden noodzakelijk is. Een hoeveelheid van 50 kg mag echter niet worden overschreden.
6. In de herverpakruimte mag gedurende het aanwezig zijn van vuurwerk niet worden gerookt en mag geen open vuur aanwezig zijn. Op daartoe geschikte plaatsen moet met betrekking tot dit verbod een veiligheidssymbool volgens het Besluit veiligheidssignalering op de arbeidsplaats (Stcrt. 1982, 142) zijn aangebracht.
7. In de herverpakruimte mogen bij de aanwezigheid van vuurwerk geen andere gemakkelijk ontvlambare stoffen en geen drukhouders, met uitzondering van brandblusmiddelen, aanwezig zijn.

**Verkooppriimte**

8. Uitsluitend gedurende de toegestane openingstijden mag in de verkooppriimte een hoeveelheid van ten hoogste 15 kg vuurwerk aanwezig zijn.
9. Het in de verkooppriimte aanwezige vuurwerk moet zijn opgeslagen in goed gesloten verpakking of zijn opgeslagen in een vitrine of winkelkast, die voor het publiek in de verkooppriimte niet direct toegankelijk is.

10. In de verkoopruimte mag gedurende het aanwezig zijn van vuurwerk niet worden gerookt en mag geen open vuur aanwezig zijn. Op daartoe geschikte plaatsen moet met betrekking tot dit verbod een veiligheidssymbool volgens het Besluit veiligheidssignalering op de arbeidsplaats zijn aangebracht.
11. Binnen 3 meter van het in de verkoopruimte aanwezige vuurwerk mogen in de verkoopruimte geen gemakkelijk ontvlambare stoffen en geen drukhouders, met uitzondering van brandblusmiddelen, aanwezig zijn.

#### Bewaarplaats

12. In een bewaarplaats mag ten hoogste 500 kg vuurwerk aanwezig zijn.
13. Een bewaarplaats mag zich niet in een vluchtweg bevinden.
14. Wanden, vloer en afdekking moeten zijn vervaardigd van metselwerk dik ten minste 105 mm, of moeten bestaan uit beton dik ten minste 70 mm, dan wel bestaan uit een andere constructie met overeenkomstige constructieve degelijkheid en een brandwerendheid hebben van ten minste 60 minuten. De toegangsdeur moet naar buiten openen, zelfsluitend zijn, een kozijnaanslag van ten minste 25 mm hebben en een brandwerendheid van ten minste 30 minuten. Om drukontlasting mogelijk te maken, mogen geen dievenklauwen en dergelijke worden gebruikt.  
Wanden vloeren en plafond moeten ook voor wat betreft hun aansluiting op andere constructiedelen en voor wat betreft de doorvoeringen van kabels, leidingen en kanalen een brandwerendheid bezitten overeenkomende met die van de wanden, vloeren en plafonds, dan wel daaraan geen afbreuk doen.
15. De toegangsdeur van een bewaarplaats moet steeds onbelemmerd bereikbaar zijn.
16. De elektrische installatie van een bewaarplaats moet zijn aangepast aan de aard en de gevaren van de opgeslagen stoffen en voldoen aan de "voorschriften voor ruimten met brandgevaar" van NEN 1010, met dien verstande dat het elektrisch materieel een beschermingsgraad van ten minste IP5X dient te hebben.
17. Indien in een bewaarplaats geen elektrische installatie aanwezig is, mag voor de verlichting alleen gebruik worden gemaakt van draagbare, elektrische lantaarns met droge batterijen.
18. Voor de verwarming van een bewaarplaats mogen slechts toestellen worden gebruikt waarvan de maximale oppervlaktetemperatuur niet boven 100°C kan komen.
19. Binnen een bewaarplaats mag zich geen gasleiding bevinden.
20. Voorzieningen moeten zijn getroffen opdat vuurwerk of verpakkingsmateriaal niet tegen toestellen en leidingen van een verwarmings- of verlichtingsinstallatie kunnen worden geplaatst. De afstand tussen verwarmings- of verlichtingsapparaat en vuurwerk moet ten minste 30 cm bedragen.
21. In een bewaarplaats mogen zich gelijktijdig met vuurwerk geen andere goederen bevinden.
22. Op de toegangsdeur van een bewaarplaats moet een veiligheidssymbool volgens het Besluit veiligheidssignalering op de arbeidsplaats zijn aangebracht, waarmee het ontploffingsgevaar wordt aangeduid.
23. In een bewaarplaats en binnen een afstand van 2 meter van de toegangsdeur van een bewaarplaats mag niet worden gerookt en mag geen open vuur aanwezig zijn.



Op de toegangsdeur moet met betrekking tot dit verbod een veiligheidssymbool volgens het Besluit veiligheidssignalering op de arbeidsplaats zijn aangebracht.

24. Binnen een afstand van 3 meter van de toegangsdeur van een bewaarplaats mogen geen gemakkelijk ontvlambare stoffen en geen drukhouders, met uitzondering van brandblusmiddelen, aanwezig zijn.
25. Uit een bewaarplaats mag geen directe verkoop plaatsvinden.





Rossum

Ingekomen - 7 MAART 1994  
Nr. 94.2350

\_\_\_ Streepje is: hier invullen wat gevraagd wordt  
 Aankruisen wat van toepassing is

zie ook de toelichting

**1 Naam exploitant/beheerder/ondernemer** \_\_\_ Firma Juyn  
Straat en huisnummer \_\_\_ Burg. van Randwijckstraat \_\_\_ 10  
Postcode en plaats \_\_\_ 5328 AT Rossum Telephone \_\_\_ 04182-1283

geeft ingevolge artikel 1a van het Hinderbesluit kennis van een zodanige uitbreiding of wijziging van een benzinestation voor het wegverkeer dat het tankstation voldoet aan de voor het tankstation geldende voorschriften uit Bijlage I van het 'Werkprogramma milieumaatregelen bij tankstations'.

**2 Plaats waar het tankstation is gevestigd**  
Adres en telefoonnummer \_\_\_ Burg. van Randwijckstraat 10 \_\_\_ 04182-1283  
Postcode en gemeente \_\_\_ 5328 AT \_\_\_ Rossum

**3 Type tankstation**  
te bepalen met vragenlijst in de toelichting  
 Type A  Type B  Type C

**4 Datum waarop de uitbreiding of wijziging is voltooid** \_\_\_ 1 februari 1994

**5 Nadere gegevens**

5.1 Opgave van ondergrondse tanks voor de opslag van motorbrandstoffen, uitgezonderd LPG.

	Inhoud (m³)	Produkt	KIWA-certificaat		Installatie-certificaat		Kathodisch beschermd		Dampretour geïnstalleerd	
			Registratie no.	Datum afgifte	No.	Datum	Ja	Nee	Ja	Nee
1	12,3	98 ongelood	300577	10-11-93	930780	12-1-93	X		X	
2	12,3	98 ongelood	300569	8-11-93	930780	12-1-93	X		X	
3	12,3	95 ongelood	300570	8-11-93	930780	12-1-93	X		X	
4	12,3	diesel	300578	10-11-93	930780	12-1-93	X		X	
5										
6										
7										
8										
9										
10										

5.2 Welke bodembeschermende voorziening is aangebracht op plaatsen waar tankende motorvoertuigen kunnen zijn opgesteld? Vloestofdichte bestrating \_\_\_ X Foliessysteem \_\_\_

5.3 Was de bodembeschermende voorziening al aangebracht vóór 1 juli 1991? Ja \_\_\_ Nee

5.4 Is het tankstation gelegen in een grondwaterbeschermingsgebied? Ja \_\_\_ Nee

5.5 Welke voorziening is aangebracht om bodemverontreiniging door motorbrandstoffen te signaleren?  
 Grondwaterpeilbuizen  Overige voorziening  Geen voorziening, omdat de gemiddeld laagste grondwaterstand zich 5 m beneden het maaiveld bevindt

**Indien een andere voorziening dan grondwaterpeilbuizen is aangebracht moet bij dit kennisgevingsformulier tevens een technisch rapport zijn gevoegd waaruit blijkt dat de gekozen voorziening ten minste gelijkwaardig is met grondwaterpeilbuizen.**

5.6 Is de sanering van de bodem voltooid? N.v.t. \_\_\_ Ja \_\_\_ Nee

5.7 Is de sanering van het grondwater voltooid? N.v.t. \_\_\_ Ja \_\_\_ Nee

**6 Bijlagen**  
Bij deze kennisgeving moeten in ieder geval in viervoud zijn gevoegd:  
a. een plattegrond van het tankstation op een schaal van ten minste één op tweehonderdvijftig, aanduidende de uit- en inwendige samenstelling van de inrichting en toebehoren;  
b. voor het vastleggen van de nul-situatie een rapport met uitkomsten van een onderzoek naar bodemverontreiniging overeenkomstig het Verkennend Onderzoek zoals beschreven in de Handleiding Bodemsanering tankstations, zoals opgenomen als Bijlage VI van het Werkprogramma milieumaatregelen bij tankstations. Voorts kan zijn bijgevoegd:  
c. technisch rapport voorziening signalering bodemverontreiniging (zie vraag 5.5)

**Naam en handtekening**  
Naam \_\_\_ Firma Juyn Handtekening   
Plaats \_\_\_ Rossum  
Datum \_\_\_ 25 februari 199 4

## RENVOOI

Behoort bij tekening 930901 rev. A.B. van

Tankstation Juyn  
Burg. van Randwijckstraat 9  
Rossum

1. Ondergrondse tank, inhoud 12.300 liter euro 95
2. Ondergrondse tank, inhoud 12.300 liter superplus
3. Ondergrondse tank, inhoud 12.300 liter super
4. Ondergrondse tank, inhoud 12.300 liter diesel
5. Vulpunten in lekbak
6. Dampretour aansluiting tankwagen
7. Verkooppomp euro 95
8. Verkooppomp superplus
9. Dubbele verkooppomp diesel
10. Verkooppomp super
11. Creditcard automaat
12. Afleverzuil LPG (bestaand)
13. Vloeistofdichte verharding conform KIWA voorschriften
14. Meetpaal kathodische bescherming

\_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ dampleidingen  
\_\_\_\_\_ -- \_\_\_\_\_ zuigleidingen  
\_\_\_\_\_ --- \_\_\_\_\_ vulleidingen  
\_\_\_\_\_ . \_\_\_\_\_ LPG leidingen (bestaand)

s.k.            straatkolk  
s.p./o.a.      slibvangput/olie-afscheider

⊗ monitoringpeilbuis



TECHNISCHE DIENST  
BOMMELERWAARD

Samenwerkingsverband  
van de gemeenten:


Ammerzoden, Brakel,  
Hedel, Heerwaarden,  
Kerkwijk, Rossum,  
Zaltbommel

voor bouw-, civiel- en  
milieutechnische zaken

v. Heemstraweg (West) 11  
5301 PA Zaltbommel

Telefoon 04180-15005  
Telefax 04180-16510

Postbus 10003  
5300 DA Zaltbommel



het College van Burgemeester en Wethouders  
van de gemeente  
ROSSUM

Onderwerp:

Uw kenmerk:

Ons kenmerk:

Datum:

Wet Milieubeheer: kennisgeving  
aanpassing tankstation aan  
werkprogramma; G.M. Juijn,  
Burg. v. Randwijckstraat 10,  
Rossum.

11.921

4 NOV. 1994

Met terugzending van het kennisgevingsformulier "aanpassing tankstation aan werkprogramma" van de firma Juijn, Burgemeester van Randwijckstraat 10 te Rossum, bericht ik u het volgende.

De wijzigingen die bij het tankstation zijn uitgevoerd zijn noodzakelijk om te voldoen aan het werkprogramma "milieumaatregelen bij tankstations". De eisen uit het werkprogramma zijn inmiddels formeel vastgelegd in het "Besluit tankstations milieubeheer".

Met de kennisgeving wordt aangegeven dat het tankstation overeenkomstig de voorschriften verbonden aan het Besluit "tankstations milieubeheer" in werking zal worden gehouden. Geconstateerd is dat het hier een tankstation type A betreft. Ingevolge artikel 2 van het genoemde "Besluit" dient een tankstation voor het wegverkeer type A te voldoen aan:

- de voorschriften zoals opgenomen in het genoemde "Besluit" onder bijlage I, alsmede aan de krachtens deze voorschriften door het bevoegd gezag gestelde nadere eisen.
- de voorschriften die aan de Wet milieubeheervergunning zijn verbonden,

Naar aanleiding van het ingediende kennisgevingsformulier is d.d. 15 augustus 1994 een bezoek gebracht aan de inrichting aan de Burgemeester van Randwijckstraat 10. Een verslag van dit bezoek is op bijlage A weergegeven.

Te constateren valt dat de aan de vergunning verbonden voorschriften verouderd zijn, danwel van rechtswege zijn vervangen door voorschriften verbonden aan het "Besluit LPG tankstations Milieubeheer" en het "Besluit tankstations milieubeheer".


De vergunningssituatie is onoverzichtelijk te noemen.

- 2 -

Inlichtingen: M.P. van der Maas

Bijlagen: 14  
evaluatie Rapp zie  
RSM: kast bodem - 100 dossier

O: vdM  
T: CK  
C: C332  
Label: C2



- 2 -

Zo zijn geen, danwel geen toereikende, voorschriften opgenomen m.b.t.: brandpreventie en brandbestrijding, geluidhinder, afvalstoffen, gedragsvoorschriften, werkzaamheden in de reparatiewerkplaats voor fietsen en bromfietsen.

Geadviseerd wordt de vergunning van de inrichting te "actualiseren". Zie hiervoor tevens de bijgevoegde bijlage B met concept-voorschriften.

Ik adviseer u:

- A. De kennisgeving "aanpassing tankstation aan werkprogramma" van de Firma Juijn te accepteren.
- B. Een afschrift van het kennisgevingsformulier alsmede een afschrift van bijlage 1 toe te zenden aan de regionale inspecteur van de Volksgezondheid voor de Milieuhygiëne en aan de Firma Juijn .
- C. De kennisgeving inzake het verplaatsen van het LPG-afleverinstallatie aan de heer Juijn te retourneren.
- D. De heer Juijn een afschrift van het Besluit "Tankstations milieubeheer" toe te zenden onder de vermelding dat de voorschriften uit Bijlage I de overeenkomstige voorschriften uit zijn Wet milieubeheervergunning vervangen.
- E. Te besluiten om de vergunning voor de inrichting te gaan actualiseren ingevolge artikel 8.22 van de Wet milieubeheer en hierover de heer Juijn te informeren.
- F. Dhr Juijn te verzoeken om, binnen een door u voor te stellen termijn van bijvoorbeeld 1 maand:
  - een kennisgeving te doen conform hoofdstuk 4.3.2.1 van de Algemene Plaatselijke Verordening voor het lozen van afvalwater afkomstig van de inrichting, dit met toezending van het benodigde kennisgevingsformulier.
  - nadere informatie te overleggen inzake de wijze van afwerking van de geplaatste peilbuizen alsmede de diepte van de filters.
- G. De heer Juijn te verzoeken om bij de eerstvolgende controle van het grondwater uit de monitoringpeilbuizen, t.b.v. het vastleggen van de nulsituatie, het grondwater ter plaatse van de ondergrondse tanks ook te laten analyseren op PAK.

de directeur,

ing. P.G. de Jong.



No.: 11.g21 vdm/vdm

Onderwerp: Bezoekrapport naar aanleiding van een kennisgeving "aanpassing tankstation aan werkprogramma".

bezoekdatum : 15-08-1994  
naam inrichting : Firma Juijn  
adres : Burgemeester van Randwijckstraat 10  
postcode : 5328 AT  
gemeente : Rossum  
telefoon : 04182-1283  
activiteit : aflevering van motorbrandstoffen (incl LPG), rijwielverkoop en reparatie, taxibedrijf en verkoop vuurwerk.  
SBI-code : 7221 (taxibedrijven)  
milieucategorie : 3  
gesproken met : dhr Juijn sr. (Firma Juijn) en dhr de Groot (Den Hartog B.V.)  
bezocht door : M.P. van der Maas (Technische Dienst "BOMMELERWAARD")

---

#### A. Vergunningsituatie:

datum Wet milieubeheervergunningen (voormalige Hinderwetvergunningen)

- 01-05-1975 oprichtingsvergunning voor een quikservicebedrijf met vloeibare motorbrandstof, inclusief LPG.
- 25-04-1977 uitbreidingsvergunning voor het verkooppunt van motorbrandstoffen
- 19-04-1984 uitbreidingsvergunning voor opslag en verkoop van vuurwerk.


overzicht van kennisgevingen van wijzigen van de inrichting:

- 29-12-1987 kennisgeving ex artikel 1a Hinderwet i.v.m. "sanering bestaande LPG-stations"
- 15-03-1988 kennisgeving ex artikel 1a Hinderwet i.v.m. verplaatsen afleverzuil en aanpassen leidingen.
- 13-12-93 kennisgeving artikel 8.19 Wet milieubeheer, verplaatsen verkooppunt vuurwerk.

#### B Kennisgevingsformulier "aanpassing aan werkprogramma"

Door de Firma Juijn is d.d. 25-02-1994 een kennisgeving "aanpassing aan werkprogramma" ingediend. De wijzigingen die bij het tankstation zijn uitgevoerd zijn noodzakelijk om te voldoen aan het werkprogramma "milieumaatregelen bij tankstations". De eisen uit het werkprogramma zijn inmiddels formeel vastgelegd in het Besluit "tankstations milieubeheer" wat per 1-03-1994 in werking is getreden (dit m.u.v. artikel 8 wat pas 1 juli 1995 in werking treedt).

Voor de kennisgeving is gebruik gemaakt van het meldingsformulier zoals opgenomen in bijlage IV bij het werkprogramma "milieumaatregelen bij tankstations". Ingevolge artikel 10.2 van het "Besluit tankstations milieubeheer" kan van dit formulier gebruik worden gemaakt. De melding wordt gezien als een melding ex artikel 8.19 Wet milieubeheer (voorheen artikel 1a Hinderbesluit).



- 2 -

De op de kennisgeving ingevulde gegevens zijn gecontroleerd.

Hierbij is geconstateerd dat:

- het een tankstation type A betreft;
- ingevolge punt 6 een rapport voor het vastleggen van de nul-situatie in viervoud dient te zijn bijgevoegd. Genoemd rapport is in enkelvoud d.d. 7 juli 1994 bij de dienst ontvangen. Dhr de Groot heeft ten tijde van het bezoek d.d. 15-08-1994 toegezegd nog een drietal exemplaren te zullen toezenden. Deze zijn d.d. 18-08-94 bij de Dienst ingekomen.


Ingevolge artikel 2 van het genoemde "Besluit" dient een tankstation voor het wegverkeer type A te voldoen aan:

- de voorschriften zoals opgenomen in het genoemde "Besluit" onder bijlage I alsmede aan de krachtens deze voorschriften door het bevoegd gezag gestelde nadere eisen,
- de voorschriften die aan de Wet milieubeheervergunning zijn verbonden, voor zover deze voorschriften niet zijn vervangen door overeenkomstige voorschriften uit Bijlage I van het Besluit.

Met de heer Juijn en de heer de Groot is gesproken over:

- 1) **de vergunningssituatie;**  
mijnerzijds is aangegeven dat de vergunningssituatie enigszins onduidelijk is geworden, gezien de gedane kennisgevingen van wijzigingen en het van toepassing worden van voorschriften uit het "Besluit LPG tankstations milieubeheer" en het "Besluit tankstations milieubeheer". Ook zijn geen, danwel geen toereikende, voorschriften opgenomen met betrekking tot o.a; brandpreventie en brandbestrijding, geluidhinder, afvalstoffen, gedragsvoorschriften en werkzaamheden in de reparatiewerkplaats. Artikel 8.22 lid 2 van de Wet milieubeheer geeft het bevoegd gezag de mogelijkheid o.a. de voorschriften verbonden aan de vergunningen te wijzigen, in te trekken of aan te vullen danwel alsnog voorschriften aan de vergunning te verbinden.
- 2) **de wijze van aflevering;**  
bij het tankstation is een creditcardautomaat geïnstalleerd. Door de heer Juijn is aangegeven dat aflevering alleen bewaakt plaatsvindt en niet na 23.00 uur. Wanneer niemand aanwezig is om toezicht te houden én na 23.00 uur, is het tankstation gesloten.
- 3) **het lozen van afvalwater uit de inrichting op de gemeentelijke riolering;**  
aangegeven is dat voor het lozen van afvalwater een kennisgeving dient te worden gedaan. Hierbij dient een tekening van de inrichting met de wijze van lozen alsmede de capaciteitsberekeningen voor de benodigde slib- en olie-/benzine-afscidders bij de aftankplaats en de wasplaats te worden gevoegd. Mijnerzijds is geconstateerd dat bij de aftankplaats een slibvanger van 0.63 m<sup>3</sup> en een afscieder van 3 l/sec aanwezig is (type D400 EN 124). In de wasplaats is een goot aanwezig voor de slibopvang en een afscieder waarvan de capaciteit niet kon worden afgelezen. Met de heer Juijn is afgesproken dat een kennisgevingsformulier aan hem zal worden toegezonden.



**4) de LPG-afleverzuil;**

Tijdens een controle van het LPG-gedeelte van de inrichting op 3 maart 1994 is geconstateerd dat een kennisgeving dient te worden gedaan van het verplaatsen van de LPG-afleverzuil. De huidige plaats van de LPG-afleverzuil was niet in overeenstemming met de tekening welke behoorde bij de kennisgeving van 15 maart 1988. Door de heer Juijn is aangegeven dat het LPG-afleverpunt niet is gewijzigd. Op de tekening behorende bij de kennisgeving uit 1988 (nr. 4113A) zijn de afstanden van de afleverzuil tot respectievelijk de hoek van de verkoopruimte en de hoek van de bedrijfswoning 14 en 11 meter. Bij nameting terplaatse is gebleken dat afstanden respectievelijk 13,6 en 11,2 meter zijn. Dit is m.i. geen significant verschil en derhalve kan een kennisgeving achterwege blijven. Waarschijnlijk is tijdens de controle op 3 maart een concept-tekening (nr. 4113) gehanteerd waarop inderdaad een andere locatie van de LPG-afleverzuil was aangegeven. Door de heer Juijn is d.d. 31-05-1994 een, overigens onvolledige, kennisgeving voor het wijzigen van de LPG-afleverzuil ingediend. Aangegeven is dat deze kan vervallen en zal worden geretourneerd.

**5) het Besluit "tankstations milieubeheer";**

De voornaamste voorschriften uit bijlage I zijn met de heer Juijn besproken, vervolgens is het tankstation gecontroleerd aan de hand van deze voorschriften. Hierbij is het volgende gebleken/geconstateerd:

**5.1 inzake voorschrift 1.2 en 1.3 m.b.t. de aangebracht vloestofdichte verharding;**

door de heer De Groot is een offerte voor een "onderhoudscontract" voor controle van de vloestofdichte verharding bij de aftankplaats door van Mensvoort B.V. getoond, alsmede een concept certificaat voor certificatie van de vloer. Naar zeggen van de heer De Groot wordt een certificaat van de vloer afgegeven wanneer het onderhoudscontract definitief wordt gesloten. Dit dient in het installatieboek te worden bewaard.

Van Mensvoort B.V. te Veghel is een door Kiwa gecertificeerd bedrijf voor de aanleg van vloestofdichte verhardingen bij tankstations. Jaarlijks dient de vloer ook nog door KIWA te worden gecontroleerd op afschot en scheuren of andere gebreken die afbreuk doen aan de vloestofdichte verharding (voorschrift 1.6).

**5.2 conform voorschrift 1.8; zijn grondwaterpeilbuizen geïnstalleerd. Deze zijn op de tekening bij de kennisgeving aangegeven. Het aantal en de locatie van de peilbuizen is voldoende te achten. Mijnerzijds zijn nog geen gegevens bekend inzake de wijze van afwerking van de peilbuizen alsmede de diepte waarop de filters zijn geplaatst.****5.3 Ingevolge voorschrift 3.1.c dienen de tekeningen in overeenstemming te zijn met de werkelijke situatie.**

De bij de kennisgeving "aanpassing aan werkprogramma" tankstations ingediende tekening (nr. 930901) blijkt niet geheel overeen te stemmen met de aanwezige situatie. Op tekening is de afstand van het LPG-afleverpunt tot de hoek van de bedrijfswoning 9,6 meter, terwijl bij nameting is gebleken dat deze afstand in werkelijkheid 11,2 meter bedraagt. Overigens stemmen de onderlinge ligging van de diverse onderdelen wel overeen met de op de tekening aangegeven situatie.



Aan de heer Juijn is d.d. 22-08-1994 verzocht om een nieuwe tekening van het tankstation, welke overeenstemt met de tekening van de kennisgeving LPG-tankstations (tekening nr. 4113A) alsmede de werkelijke situatie. De heer Juijn heeft gezegd hiervoor zorg te zullen dragen. Genoemde tekening is (in 4-voud) d.d. 4-10-94 ingekomen, en door mij bij de kennisgeving gevoegd.

- 5.4 Volgens voorschrift 4.1 dient een vaste afleverinstallatie voor het uitsluitend onder toezicht afleveren van brandstof uit te zijn gevoerd conform de voorschriften 6.1.1., 6.1.13 en voorschrift 8.18 van CPR 9-1. Conform voorschrift 6.1.13 van CPR 9-1 dient per drie opstelplaatsen ten minste één doelmatige poederblusser aanwezig te zijn. Ter plaatse bestaat de mogelijkheid om gelijktijdig aan 4 auto's motorbrandstoffen af te leveren. Derhalve dienen er twee poederblussers van ten minste 6 kg aanwezig te zijn. Ter plaatse was één poederblusser aanwezig.
- 5.5 De mobiele afleverinstallatie voor aflevering van mengsmering is geplaatst tussen de LPG-afleverzuil en de verkooppomp voor super, op het pompeiland. Wanneer de inrichting is gesloten wordt de pomp afgesloten met een slot, en blijft op het pompeiland staan. Conform voorschrift 4.2.3.b dient de mobiele installatie wanneer deze gesloten is danwel wanneer geen toezicht aanwezig is, boven een vloeistofdichte bak te worden geplaatst. Gezien de opstelling op de vloeistofdichte bestrating is een vloeistofdichte bak (vooralsnog) niet noodzakelijk te achten.

### C. Evaluatierapport grondsanering


Ingevolge artikel 5 van het "Besluit" dient een verkennend onderzoek tankstations te worden overgelegd. Tevens maakt het bevoegd gezag, wanneer er een bodemsanering bij een tankstation is uitgevoerd en een afsluitend evaluatie-onderzoek heeft plaatsgevonden gebruik van de resultaten van dit evaluatieonderzoek i.p.v. de resultaten van het verkennend onderzoek tankstations (artikel 5.5).

Ter plaatse van het tankstation heeft een ontgraving van verontreinigde grond plaatsgevonden conform het saneringsplan van adviesbureau Biosoil b.v. (rapportnr. 5017.007 d.d. juli 1993).

De bereikte eindsituatie is vastgelegd in het rapport "evaluatie sanering t.p.v. de lokatie van het tankstation aan de Burg. van Randwijkstraat 9 te Rossum", rapportnr.: 5017.011 d.d. 10-06-1994 van Biosoil B.V..

Op basis hiervan kan worden geconstateerd dat:

- de verontreinigde grond ter plaatse van het voormalige pompeiland is verwijderd.
- In de noordelijke putwand, bij monsterpunt C4 was analytisch nog een lichte verontreiniging aanwezig met olie en vluchtige aromaten, vervolgens is deze verontreiniging verder ontgraven. Voor zover bekend heeft hier geen monsternamen meer plaatsgevonden. Naar zeggen van de heer De Groot is op basis van visuele waarnemingen de verontreiniging ter plaatse verder verwijderd.
- Ter plaatse van de zuidelijke putwand, langs de Burgemeester van Randwijkstraat is nog een grondverontreiniging met minerale olie en vluchtige aromaten aanwezig.



- 5 -

- de grondwatersanering nog niet is afgerond. De sanering van het grondwater wordt momenteel voortgezet met een maximaal debiet van 0,5 m<sup>3</sup>/uur. Het opgepompte water wordt, zonder voorzuivering, op het gemeentelijk riool geloosd.
- de nieuw geplaatste peilbuizen zijn voor zover mij bekend nog niet bemonsterd. Analyseresultaten van de huidige grondwaterkwaliteit in de diverse peilbuizen is niet bekend.  
De Provincie Gelderland is bevoegd gezag met betrekking tot de beoordeling van het resultaat van de sanering. De Provincie heeft in reactie op het evaluatierapport aangegeven dat de sanering van de grond en het grondwater (nog) niet volledig conform de gestelde uitgangspunten is uitgevoerd (briefnr MW94.44511-6022027). En dat in afwachting van aanvullende sanering van de restverontreiniging het project in het Provinciale Milieuprogramma geregistreerd zal blijven staan.

#### nulsituatie

Conform het vereiste in het "Besluit", dient de zogenaamde nulsituatie te worden vastgelegd. Het dient als referentie ten opzichte van een onderzoek bij beëindigen van de betreffende activiteiten (verplicht volgens artikel 6 van het "Besluit") en ten opzichte van periodiek onderzoek van de activiteit (voorschriften 1.8 en verder, van Bijlage I van het "Besluit").

Ter plaatse van het pompeiland is de verontreinigde grond volledig ontgraven, en is volgens het evaluatierapport geen verontreiniging meer aanwezig. De nulsituatie is vastgelegd.

Ter plaatse van de nieuw geplaatste vulpunten heeft geen monstername en analyse plaatsgevonden. Wel zijn in de nabijheid een tweetal peilbuizen geplaatst en een aantal grondmonsters geanalyseerd. Voor zover bekend zijn hier geen verontreinigingen aanwezig.

In het grondwater ter plaatse van de ondergrondse tanks dient, conform het "verkennend onderzoek tankstations" ook de nulsituatie te worden vastgelegd voor PAK. Voor zover mij bekend is dit nog niet gedaan en dient dit alsnog plaats te vinden.

Indien in de toekomst blijkt dat de concentraties in de grond of in het grondwater zijn toegenomen of dat zich verontreiniging bevindt op plaatsen waar het nu niet is vastgesteld dienen deze verontreinigingen te worden verwijderd. Het is derhalve van belang dat de "nulsituatie" goed is vastgelegd.



No.: 11.g.21 vdM/CK

Onderwerp: Actualisatie voorschriften Wet milieubeheervergunning van Juijn, Burg. van Randwijckstraat 10 te Rossum.

De inrichting bestaat uit de navolgende onderdelen:

- A. werkplaats en winkel t.b.v. fietsen en bromfietsen
- B. wasplaats (voor eigen auto's)
- C. vuurwerkopslag en vuurwerkverkoop
- D. opslag en aflevering LPG
- E. opslag en verkoop benzine en diesel

Een Wet milieubeheervergunning is vereist voor alle activiteiten die in de inrichting plaatsvinden.

Voor wat betreft de milieuvoorschriften waaraan voldaan moet worden is een complexe situatie aanwezig.

Met betrekking tot de genoemde onderdelen is van toepassing:

- ad A. voorschriften uit de milieuvergunning
- ad B. voorschriften uit de AMvB "Tankstations milieubeheer" bijlage I
- ad C. voorschriften uit de milieuvergunning
- ad D. voorschriften uit de AMvB "LPG-tankstations milieubeheer"
- ad E. voorschriften uit de AMvB "Tankstations milieubeheer" bijlage I en voorschriften uit de milieuvergunning.

Daarnaast kunnen op basis van de AMvB's nog nadere eisen worden opgenomen.

Te constateren valt dat de aan de vigerende vergunning verbonden voorschriften, verouderd danwel van rechtswege vervangen zijn door voorschriften verbonden aan het "Besluit LPG tankstations Milieubeheer" en het "Besluit tankstations milieubeheer". De vergunningssituatie is onoverzichtelijk te noemen.

Zo zijn geen, danwel geen toereikende, voorschriften opgenomen m.b.t.:


brandpreventie en brandbestrijding, geluidhinder, afvalstoffen, gedragsvoorschriften, werkzaamheden in de reparatiewerkplaats voor fietsen en bromfietsen.

Ingevolge artikel 8.22 lid 1 van de Wet milieubeheer dient het bevoegd gezag regelmatig te bezien of de beperkingen waaronder een vergunning is verleend en de voorschriften die aan een vergunning zijn verbonden nog toereikend zijn gezien de ontwikkelingen op het gebied van de technische mogelijkheden tot bescherming van het milieu en de ontwikkelingen m.b.t. de kwaliteit van het milieu. Artikel 8.22 lid 2 geeft het bevoegd gezag de mogelijkheid o.a. de voorschriften verbonden aan de vergunning(en) te wijzigen, in te trekken of aan te vullen danwel alsnog voorschriften aan de vergunning te verbinden.

Geadviseerd wordt de vigerende (niet toereikende) vergunningsvoorschriften in te trekken en gelijktijdig nieuwe actuele voorschriften aan de vergunning te verbinden. Het stellen van nadere eisen op basis van een AMvB acht ik niet noodzakelijk.

De volgende voorschriften zijn aan de vergunning te verbinden:

1. Algemene voorschriften.  
Zie bijlage 1.



- 2 -

2. Voorschriften betreffende brandblusmiddelen.  
Zie bijlage 2.
3. Voorschriften betreffende de werkplaats en werkzaamheden.  
Zie bijlage 3.
4. Voorschriften betreffende vuurwerkverkoop en -opslag.  
Zie bijlage 4.



No: 11.g21 vdM/CK

Onderwerp: firma Juijn, Burg. van Randwijkstraat 10 te Rossum.

Algemene voorschriften.


1. De gehele inrichting, met inbegrip van het open terrein, moet steeds schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.
2. De elektrische installatie moet voldoen aan NEN 1010 en moet zodanig zijn dat geen storing optreedt in de radio- en/of televisieontvangst.
3. Bedrijfsafvalstoffen moeten in daartoe geschikte containers worden opgeslagen.
4. Bedrijfsafvalstoffen moeten op gezette tijden, doch tenminste éénmaal per maand, uit de inrichting worden afgevoerd.
5. Het is verboden op het terrein der inrichting bedrijfsafvalstoffen te verbranden. Het is tevens verboden om bedrijfsafvalstoffen, m.u.v. snoeihout, bladeren en soortgelijk afvalstoffen uit de eigen inrichting, op of in de bodem te brengen.
6. Gevaarlijke afvalstoffen (voorheen chemische afvalstoffen en afgewerkte olie) moeten worden verzameld in goed afsluitbare vloeistofdichte vaten, en worden geplaatst boven een vloeistofdichte bak. Deze afvalstoffen moeten zo vaak als nodig uit de inrichting worden afgevoerd naar de daartoe geëigende verwerkingsinrichtingen.
7. Indien blijkt of wordt vermoed dat de bodem en/of het grondwater is verontreinigd danwel aangetast, anders dan ten gevolge van een ongewoon voorval in de zin van artikel 22 van de Wet bodembescherming (Stb. 1986, 374), dient degene die de inrichting drijft:
  - a. dit onverwijld te melden aan Burgemeester en Wethouders;
  - b. in deze gevallen onverwijld maatregelen te nemen ten einde de verontreiniging danwel de aantasting en de directe gevolgen daarvan te beperken;
  - c. direct na de onder a. bedoelde melding een bodem-/grondwateronderzoek uit te laten voeren naar de aard en omvang van de verontreiniging. De resultaten hiervan dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 3 maanden daarna, te worden overgelegd aan Burgemeester en Wethouders;
  - d. de opgetreden verontreiniging van bodem en/of grondwater overeenkomstig de aanwijzing van Burgemeester en Wethouders te verwijderen of te behandelen;
  - e. van een sanering zoals bedoeld onder d. aan Burgemeester en Wethouders uiterlijk na 3 maanden een evaluatierapport te overleggen. Uit het evaluatierapport dient o.a. te blijken dat de bodem en/of het grondwater op een afdoende wijze zijn gesaneerd.
  - f. eventuele tanks en/of leidingen die met verontreinigde stoffen in aanraking zijn geweest, te doen controleren op aantasting en, indien nodig, te doen herstellen of vervangen.

Bij een ongewoon voorval in de zin van artikel 22 Wet bodembescherming dient/dienen, ingevolge deze wet:

- a. terstond melding van het voorval te worden gedaan bij Burgemeester en Wethouders;
  - b. onverwijld maatregelen te worden getroffen teneinde de verontreiniging, de aantasting en de gevolgen daarvan te beperken en zoveel mogelijk ongedaan te maken.
8. Het equivalente geluidsniveau (LAeq), veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen, vrachtverkeer en installaties, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden mag nabij een gevel van woningen van derden niet meer bedragen dan:
- 45 dB(A) tussen 07.00 - 19.00 uur
  - 40 dB(A) tussen 19.00 - 23.00 uur
  - 35 dB(A) tussen 23.00 - 07.00 uur
9. Onverminderd het gestelde in voorschrift 8 mag het maximale geluidsniveau (LA max.) gemeten in meterstand "fast", nabij de gevel van woningen van derden niet meer bedragen dan:
- 70 dB(A) in de periode gelegen tussen 07.00 en 19.00 uur
  - 65 dB(A) in de periode gelegen tussen 19.00 en 23.00 uur
  - 60 dB(A) in de periode gelegen tussen 23.00 en 07.00 uur
10. Indien controle op, danwel de berekening van, de in voorschriften 8 en 9 vastgestelde geluidsniveaus plaatsvindt, moet dit geschieden overeenkomstig de "Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai, IL-HR-13-01" van maart 1981, uitgave ministerie van Volksgezondheid, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Ook de beoordeling van de meetresultaten moet overeenkomstig deze handleiding plaatsvinden.
11. Het aantrekken van insecten, knaagdieren en ongedierte moet zoveel mogelijk worden voorkomen. Zo vaak de omstandigheden daartoe aanleiding geven, moet doelmatige bestrijding van insecten, knaagdieren en ander ongedierte plaatsvinden.
12. Indien zich een onvoorziene gebeurtenis zoals een bedrijfsstoring heeft voorgedaan of zich voordoet waardoor giftige of anderszins gevaarlijke, schadelijke of hinder veroorzakende stoffen buiten de inrichting zijn gekomen dan wel kunnen komen, moeten onmiddellijk maatregelen worden getroffen om de gevolgen van die gebeurtenis te beperken. Van een en ander moet terstond kennis worden gegeven aan de afdeling Milieu van de Technische Dienst "BOMMELERWAARD".
13. Op de openbare weg mogen geen werkzaamheden worden verricht. Tijdens het bevoorraden van de inrichting en tijdens het afvoeren van produkten en afvalstoffen uit de inrichting moet de openbare weg zo veel mogelijk worden vrijgehouden. Het betreden van woningen moet te allen tijde mogelijk zijn.
14. Ter plaatse van aflevertuostellen en de voertuigen die brandstof laden of lossen moet voldoende verlichting aanwezig zijn om de benodigde handelingen veilig te kunnen verrichten. De gehele inrichting moet tijdens bedrijf dusdanig verlicht zijn dat voldoende overzicht gewaarborgd is.
15. Onbewaakte aflevering van motorbrandstoffen mag niet plaatsvinden. Tevens mag van maandag t/m zondag tussen 23.00 uur en 07.00 uur geen aflevering van motorbrandstoffen plaatsvinden.

16. Degene die de inrichting drijft is overigens gehouden te doen en na te laten hetgeen redelijkerwijs gevergd kan worden om gevaar en schade dan wel hinder buiten de inrichting te voorkomen of te beperken.






No.: 11.g21 vdm/CK

Onderwerp: firma Juijn, Burg. van Randwijckstraat 10 te Rossum.

Voorschriften betreffende brandblusmiddelen.

1. Op of nabij de op de tekening aangegeven plaats(en) moet een doelmatig draagbaar blustoestel met een inhoud van min. 6 kg aanwezig zijn.
2. In de inrichting moet een op de waterleiding aangesloten slanghaspel met rubberslang en straalpijp aanwezig zijn. De plaats van de slanghaspel moet zodanig zijn gekozen dat met de slang de bewaarplaats, de herverpakruimte en de verkoopruimte van vuurwerk kunnen worden bestreken. De leiding voor de aanvoer van bluswater moet tegen bevriezen zijn beschermd en ten minste 5 mm groter zijn dan de binnenmiddellijn van de slang.  
De slanghaspel moet overeenkomen met het gestelde in de norm NEN 3211, uitgave 1974.  
De benodigde druk in de waterleiding, vóór de toevoerafsluiter, bij geopende afsluiter, moet ten minste 150 kPa en mag ten hoogste 1000 kPa bedragen.  
De waterleidinginstallatie, waarop brandslangen zijn aangesloten, moet een leidingstelsel vormen met de installatie van de drinkwatervoorziening.  
Deze gecombineerde installatie wordt doeltreffend geacht indien zij is goedgekeurd door de Directeur van het watertoeleverende bedrijf.
3. Blustoestellen moeten steeds onbelemmerd bereikt kunnen worden, te allen tijde tot onmiddellijk gebruik gereed zijn en in goede staat van onderhoud verkeren.
4. Blustoestellen moeten jaarlijks op deugdelijkheid worden gecontroleerd door een deskundige.  
Van elke uitgevoerde controle moet aantekening worden gemaakt op een bij het apparaat ter inzage aanwezige registratiekaart.



No.: 11.921 vdM/CK

Onderwerp: firma Juijn, Burg. van Randwijckstraat 10 te Rossum.

Voorschriften betreffende de werkplaats en werkzaamheden.

1. Het is in de inrichting verboden:
  - a. vluchtige stoffen, oliën of vetten op het open terrein te laten uitvloeien,
  - b. olie en accuzuur anders te bewaren dan in vloeistofdicht vaatwerk,
  - c. vluchtige vloeistoffen, waarvan het onderste ontvlammingspunt lager dan 21°C (K 1-klasse) is gelegen, te gebruiken voor reinigingsdoeleinden,
  - d. werkzaamheden te verrichten, waarbij vuur wordt gebruikt aan of in de onmiddellijke nabijheid van een brandstofreservoir en andere delen van een motorvoertuig, die brandstof bevatten, zodra brandstof uitstroomt moeten de werkzaamheden, waarbij vuur wordt gebruikt, onmiddellijk worden gestaakt en moet het vuur worden gedoofd,
  - e. anders dan in daartoe bestemde brandstofreservoirs meer dan 10 liter benzine aanwezig te hebben, de benzine moet zijn geborgen in goed gesloten metalen bussen.
2. In de gebouwen behorende bij de inrichting is het verboden brandstofreservoirs van motorvoertuigen bij te vullen.
3. In de inrichting mogen geen verfspuitwerkzaamheden worden verricht.
4. Op het open terrein van de inrichting mogen geen lawaaimakende werkzaamheden worden verricht.
5. Deuren en ramen moeten tijdens het verrichten van lawaaimakende werkzaamheden gesloten worden gehouden. Zij mogen dan slechts voor het onmiddellijk doorlaten van personen of goederen zijn geopend.
6. De vloer van de werkplaats moet vloeistofdicht zijn uitgevoerd en bestaan uit niet absorberend, oliebestendig en onbrandbaar materiaal.
7. De werkplaats moet rechtstreeks op de buitenlucht zijn geventileerd door middel van openingen, aangebracht in de wanden nabij de vloer; toe- en afvoeropeningen van de ventilatielucht moeten zodanig ten opzichte van elkaar zijn aangebracht dat een goede dwarsventilatie is gewaarborgd. De openingen mogen niet afsluitbaar zijn.
8. In de inrichting mag geen ander kunstlicht worden gebruikt dan elektrisch licht.
9. In de werkplaats mogen niet meer K1-, K2- en K3-vloeistoffen aanwezig zijn dan voor een goede bedrijfsvoering noodzakelijk is, met een maximum van ten hoogste 25 liter.
10. Oliën, vetten, modder en regenwater van de vloer van de werkplaats mogen niet naar buiten worden geveegd of geschrobd.



No.: 11.921 vdM/CK

Onderwerp: firma Juijn, Burg. van Randwijckstraat 10 te Rossum.

Voorschriften betreffende de vuurwerkverkoop en -opslag.

1. Degene die de inrichting drijft, moet de in zijn inrichting werkzame personen een schriftelijke instructie verstrekken, die erop is gericht gedragingen hunnerzijds, die tot gevolg kunnen hebben dat een voorschrift of nadere eis wordt overtreden, uit te sluiten en die erop is gericht dat voornoemde personen zijn geïnstrueerd omtrent de gevaarsaspecten van vuurwerk en de wijze van brandbestrijding in geval van calamiteiten.

**Opslag en verkoop van vuurwerk**

2. De samenstelling, de hoeveelheid ontplofbare stof en de opschriften van het vuurwerk moeten voldoen aan de voorschriften, opgenomen in de lijst van vuurwerken als bedoeld in artikel 4, eerste lid, onder f, van het Reglement Gevaarlijke Stoffen (Stb. 1968, 207).
3. Vuurwerk mag alleen, behoudens intern transport, aanwezig zijn in daarvoor bestemde bewaarplaats, herverpakruimte en de verkoopruimte.
4. Gevallen vuurwerk moet onmiddellijk worden opgeraapt. Vrijgekomen ontplofbare stof moet terstond zorgvuldig worden opgeveegd en op een veilige wijze onschadelijk worden gemaakt.

**Herverpakruimte**

5. In de herverpakruimte mag alleen gedurende het samenstellen van vuurwerk-pakketten vuurwerk aanwezig zijn en niet meer dan voor een geregelde voortgang van de werkzaamheden noodzakelijk is. Een hoeveelheid van 50 kg mag echter niet worden overschreden.
6. In de herverpakruimte mag gedurende het aanwezig zijn van vuurwerk niet worden gerookt en mag geen open vuur aanwezig zijn. Op daartoe geschikte plaatsen moet met betrekking tot dit verbod een veiligheidssymbool volgens het Besluit veiligheidssignalering op de arbeidsplaats (Stcrt. 1982, 142) zijn aangebracht.
7. In de herverpakruimte mogen bij de aanwezigheid van vuurwerk geen andere gemakkelijk ontvlambare stoffen en geen drukhouders, met uitzondering van brandblusmiddelen, aanwezig zijn.

**Verkoopruimte**

8. Uitsluitend gedurende de toegestane openingstijden mag in de verkoopruimte een hoeveelheid van ten hoogste 15 kg vuurwerk aanwezig zijn.
9. Het in de verkoopruimte aanwezige vuurwerk moet zijn opgeslagen in goed gesloten verpakking of zijn opgeslagen in een vitrine of winkelkast, die voor het publiek in de verkoopruimte niet direct toegankelijk is.

10. In de verkoopruimte mag gedurende het aanwezig zijn van vuurwerk niet worden gerookt en mag geen open vuur aanwezig zijn. Op daartoe geschikte plaatsen moet met betrekking tot dit verbod een veiligheidssymbool volgens het Besluit veiligheidssignalering op de arbeidsplaats zijn aangebracht.
11. Binnen 3 meter van het in de verkoopruimte aanwezige vuurwerk mogen in de verkoopruimte geen gemakkelijk ontvlambare stoffen en geen drukhouders, met uitzondering van brandblusmiddelen, aanwezig zijn.

#### **Bewaarplaats**

12. In een bewaarplaats mag ten hoogste 500 kg vuurwerk aanwezig zijn.
13. Een bewaarplaats mag zich niet in een vluchtweg bevinden.
14. Wanden, vloer en afdekking moeten zijn vervaardigd van metselwerk dik ten minste 105 mm, of moeten bestaan uit beton dik ten minste 70 mm, dan wel bestaan uit een andere constructie met overeenkomstige constructieve degelijkheid en een brandwerendheid hebben van ten minste 60 minuten. De toegangsdeur moet naar buiten openen, zelfsluitend zijn, een kozijnaanslag van ten minste 25 mm hebben en een brandwerendheid van ten minste 30 minuten. Om drukontlasting mogelijk te maken, mogen geen dievenklauwen en dergelijke worden gebruikt.  
Wanden vloeren en plafond moeten ook voor wat betreft hun aansluiting op andere constructiedelen en voor wat betreft de doorvoeringen van kabels, leidingen en kanalen een brandwerendheid bezitten overeenkomende met die van de wanden, vloeren en plafonds, dan wel daaraan geen afbreuk doen.
15. De toegangsdeur van een bewaarplaats moet steeds onbelemmerd bereikbaar zijn.
16. De elektrische installatie van een bewaarplaats moet zijn aangepast aan de aard en de gevaren van de opgeslagen stoffen en voldoen aan de "voorschriften voor ruimten met brandgevaar" van NEN 1010, met dien verstande dat het elektrisch materieel een beschermingsgraad van ten minste IP5X dient te hebben.
17. Indien in een bewaarplaats geen elektrische installatie aanwezig is, mag voor de verlichting alleen gebruik worden gemaakt van draagbare, elektrische lantaarns met droge batterijen.
18. Voor de verwarming van een bewaarplaats mogen slechts toestellen worden gebruikt waarvan de maximale oppervlaktetemperatuur niet boven 100°C kan komen.
19. Binnen een bewaarplaats mag zich geen gasleiding bevinden.
20. Voorzieningen moeten zijn getroffen opdat vuurwerk of verpakkingsmateriaal niet tegen toestellen en leidingen van een verwarmings- of verlichtingsinstallatie kunnen worden geplaatst. De afstand tussen verwarmings- of verlichtingsapparaat en vuurwerk moet ten minste 30 cm bedragen.
21. In een bewaarplaats mogen zich gelijktijdig met vuurwerk geen andere goederen bevinden.
22. Op de toegangsdeur van een bewaarplaats moet een veiligheidssymbool volgens het Besluit veiligheidssignalering op de arbeidsplaats zijn aangebracht, waarmee het ontploffingsgevaar wordt aangeduid.
23. In een bewaarplaats en binnen een afstand van 2 meter van de toegangsdeur van een bewaarplaats mag niet worden gerookt en mag geen open vuur aanwezig zijn.

Op de toegangsdeur moet met betrekking tot dit verbod een veiligheidssymbool volgens het Besluit veiligheidssignalering op de arbeidsplaats zijn aangebracht.

24. Binnen een afstand van 3 meter van de toegangsdeur van een bewaarplaats mogen geen gemakkelijk ontvlambare stoffen en geen drukhouders, met uitzondering van brandblusmiddelen, aanwezig zijn.
25. Uit een bewaarplaats mag geen directe verkoop plaatsvinden.

gemeente  
**ROSSUM**


70

60

Aan de firma Juijn  
Burg. van Randwijckstraat 10  
5328 AT Rossum

Ons nummer : 6047  
Onderwerp : kennisgeving voornemen aanpassing voor-  
schriften milieuvergunning  
Datum : 25 januari 1995  
Verzonden :

26 JAN. 1995

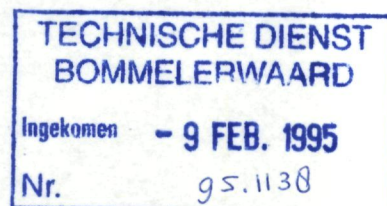

Geachte heer Juijn,


In onze brief van 18 november 1994 hebben wij u reeds meegedeeld dat de aan de milieuvergunning verbonden voorschriften verouderd zijn.

De Wet milieubeheer biedt mogelijkheden om een vergunning aan te passen. Ook wordt in deze wet aangegeven (artikel 8.22 lid 1) dat het bevoegde gezag regelmatig dient te bezien of de beperkingen waaronder een vergunning is verleend en de voorschriften die aan de vergunning zijn verbonden nog toereikend zijn. Dit gezien de ontwikkelingen op het gebied van de technische mogelijkheden tot bescherming van het milieu en de ontwikkelingen met betrekking tot de kwaliteit van het milieu.

Artikel 8.22 lid 2 van de Wet milieubeheer geeft het bevoegde gezag vervolgens de mogelijkheid o.a. de voorschriften verbonden aan de vergunning te wijzigen, in te trekken of aan te vullen. Danwel alsnog voorschriften aan de vergunning te verbinden. Wij hebben besloten van deze mogelijkheid gebruik te maken.

Wij zijn voornemens:



- \* de voorschriften verbonden aan de geldende milieuvergunning volledig in te trekken.
- \* het pakket van de voorschriften weergegeven op de bijlagen 1, 2, 3 en 4 aan de vergunning Wet milieubeheer te verbinden.



Wij verzoeken u binnen 14 dagen na verzenddatum van deze brief uw standpunt hieromtrent aan ons kenbaar te maken. Indien u niet binnen deze periode reageert, nemen wij aan dat u kunt instemmen met ons voornemen.

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben ingelicht.

Hoogachtend,  
burgemeester en wethouders van Rossum  
de secretaris, de burgemeester,

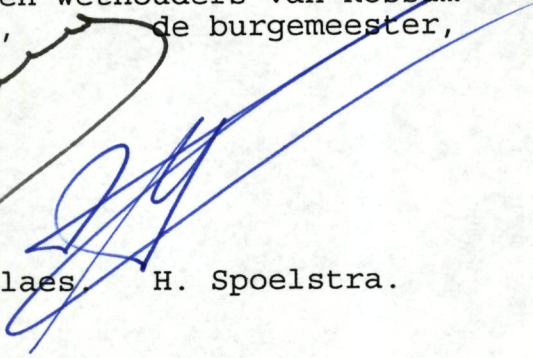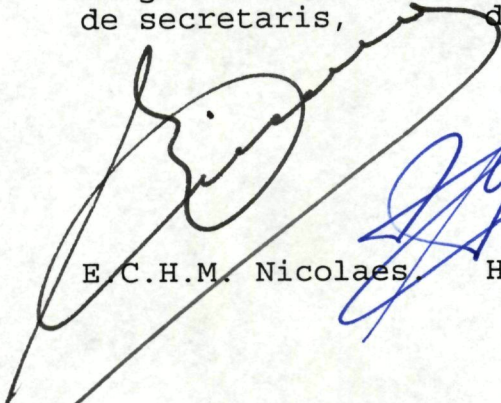

E.C.H.M. Nicolaes. H. Spoelstra.

Behandeld door : W. Rovers