

GEMEENTE KERKWILK

Vergunning Hinderwet.

Burgemeester en wethouders van Kerkwijk;

gezien de aanvraag, d.d. 8 februari 1993, ingekomen op 23 februari 1993, van D. Hobo en Zn. B.V., Molenstraat 26 te Nederhemert voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende, vergunning ingevolge de Hinderwet ten behoeve van een aannemersbedrijf voor bouwkundige- en kassenbouwwerken aan de Molenstraat 26 te Nederhemert, kadastraal bekend gemeente Kerkwijk, sectie B, nrs. 1119, 1456, 1815, 1920 en 1921;

OVERWEGENDE:

dat de procedure overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk 3 van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne is uitgevoerd;

dat de aanvraag om vergunning overeenkomstig het bepaalde in artikel 12 van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne op 17 juni 1993 is bekendgemaakt;

dat het houden van een openbare zitting overeenkomstig het bepaalde in artikel 22, lid 1, van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne achterwege is gelaten;

dat binnen de daarvoor wettelijk bepaalde periode geen bezwaren en/of adviezen zijn ingekomen naar aanleiding van de aanvraag om vergunning;

dat de opgestelde ontwerp-beschikking, waaraan voorschriften zijn verbonden, overeenkomstig het bepaalde in artikel 24 van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne op 26 augustus 1993 is bekendgemaakt;

dat binnen de daarvoor wettelijk bepaalde periode geen bezwaren en/of adviezen zijn ingekomen naar aanleiding van de ontwerp-beschikking;

dat mogelijk door de inrichting te veroorzaken gevaar, schade of hinder voldoende wordt ondervangen door de daartoe aan de beschikking te verbinden voorschriften;


gelet op de Hinderwet en de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne;

BESLUITEN:

de gevraagde vergunning onder voorschriften te verlenen aan D. Hobo en Zn. B.V., Molenstraat 26 te Nederhemert-Noord overeenkomstig de bij deze beschikking aangehechte en als zodanig gewaarmerkte bescheiden.

Kerkwijk, 21 september 1993.

Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris, de loco-burgemeester,


N.A. de Groot


A.J. Verwijs


c.c.: Inspecteur Volksgezondheid
Districtshoofd Arbeidsinspectie
Technische Dienst Bommelerwaard
Politie Bommelerwaard
Archief

Datum openbare bekendmaking: 30 september 1993.

Voorschriften behorende bij en deulitmakende van het besluit van burgemeester en wethouders van Kerkwijk, d.d. 21 september 1993

waarbij aan D. Hobo en Zn. B.V., Molenstraat 26 te Nederhemert een nieuwe, de gehele inrichting omvattende, vergunning ingevolge de Hinderwet is verleend voor een aannemersbedrijf voor bouwkundige- en kassenbouwwerken op voornoemd adres.

De secretaris,
N.A. de Groot



Algemene voorschriften.

1. De gehele inrichting, met inbegrip van het open terrein, moet steeds schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.
2. De elektrische installatie moet voldoen aan NEN 1010 en moet zodanig zijn dat geen storing optreedt in de radio- en/of televisieontvangst.
3. Bedrijfsafvalstoffen moeten in daartoe geschikte containers worden opgeslagen.
4. Bedrijfsafvalstoffen moeten op gezette tijden, doch tenminste éénmaal per maand, uit de inrichting worden afgevoerd.
5. Het is verboden op het terrein der inrichting bedrijfsafvalstoffen te verbranden. Het is tevens verboden om bedrijfsafvalstoffen op of in de bodem te brengen.
6. De opslag van oliën en smeermiddelen moet zich bevinden boven een vloeistofdichte bak of boven een vloeistofdichte betonnen vloer die samen met de drempel onder de toegangsdeur en de wanden een vloeistofdichte bak vormt. De vloeistofdichte bak moet de gehele voorraad vloeibare produkten kunnen bevatten en moet boven maaiveld zijn gelegen.
7. Chemische afvalstoffen en afgewerkte olie moeten worden verzameld in goed afsluitbare vloeistofdichte vaten, en worden geplaatst boven een vloeistofdichte bak in de chemicaliënopslag. Deze afvalstoffen moeten zo vaak als nodig uit de inrichting worden afgevoerd naar de daartoe geëigende verwerkingsinrichtingen.

Indien blijkt of wordt vermoed dat de bodem en/of het grondwater is verontreinigd danwel aangetast, anders dan ten gevolge van een ongewoon voorval in de zin van artikel 22 van de Wet bodembescherming (Stb. 1986, 374), dient degene die de inrichting drijft:

- a. dit onverwijld te melden aan Burgemeester en Wethouders;
- b. in deze gevallen onverwijld maatregelen te nemen ten einde de verontreiniging danwel de aantasting en de directe gevolgen daarvan te beperken;
- c. direct na de onder a. bedoelde melding een bodem-/grondwateronderzoek uit te laten voeren naar de aard en omvang van de verontreiniging. De resultaten hiervan dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 3 maanden daarna, te worden overgelegd aan Burgemeester en Wethouders;
- d. de opgetreden verontreiniging van bodem en/of grondwater overeenkomstig de aanwijzing van Burgemeester en Wethouders te verwijderen of te behandelen;
- e. van een sanering zoals bedoeld onder d. aan Burgemeester en Wethouders uiterlijk na 3 maanden een evaluatierapport te overleggen. Uit het evaluatierapport dient o.a. te blijken dat de bodem en/of het grondwater op een afdoende wijze zijn gesaneerd.
- f. eventuele tanks en/of leidingen die met verontreinigde stoffen in aanraking zijn geweest, te doen controleren op aantasting en, indien nodig, te doen herstellen of vervangen.

Bij een ongewoon voorval in de zin van artikel 22 Wet bodembescherming dient/dienen, ingevolge deze wet:

- a. terstond melding van het voorval te worden gedaan bij Burgemeester en Wethouders;
- b. onverwijld maatregelen te worden getroffen teneinde de verontreiniging, de aantasting en de gevolgen daarvan te beperken en zoveel mogelijk ongedaan te maken.

9. Het equivalente geluidsniveau (LAeq), veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen, vrachtverkeer en installaties, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden mag nabij een gevel van woningen van derden niet meer bedragen dan:
 - 45 dB(A) tussen 07.00 - 19.00 uur
 - 40 dB(A) tussen 19.00 - 23.00 uur
 - 35 dB(A) tussen 23.00 - 07.00 uur
10. Onverminderd het gestelde in voorschrift 9 mag het maximale geluidsniveau (LA max.) gemeten in meterstand "fast", nabij de gevel van woningen van derden niet meer bedragen dan:
 - 70 dB(A) in de periode gelegen tussen 07.00 en 19.00 uur
 - 65 dB(A) in de periode gelegen tussen 19.00 en 23.00 uur
 - 60 dB(A) in de periode gelegen tussen 23.00 en 07.00 uur
11. Indien controle op, danwel de berekening van, de in voorschriften 9 en 10 vastgestelde geluidsniveaus plaatsvindt, moet dit geschieden overeenkomstig de "Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai, IL-HR-13-01" van maart 1981, uitgave ministerie van Volksgezondheid, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Ook de beoordeling van de meetresultaten moet overeenkomstig deze handleiding plaatsvinden.
12. Machines en apparaten moeten zijn opgesteld met toepassing van doelmatige trillingsisolatoren, dan wel zijn opgesteld op een tenminste daaraan gelijkwaardige wijze.
Er mag geen enkele starre verbinding aanwezig zijn tussen de machines en apparaten enerzijds en enig vast onderdeel van het gebouw anderzijds.
13. Het aantrekken van insecten, knaagdieren en ongedierte moet zoveel mogelijk worden voorkomen. Zo vaak de omstandigheden daartoe aanleiding geven, moet doelmatige bestrijding van insecten, knaagdieren en ander ongedierte plaatsvinden.
14. Het op tekening bij deze aanvraag weergegeven geluidsscherm moet een hoogte hebben van ten minste 2,5 meter t.o.v. het eigen terrein van de inrichting. De massa van het geluidsscherm dient ten minste 15 kg/m² te zijn. Het geluidsscherm moet gesloten zijn uitgevoerd en bestand zijn tegen weersinvloeden.
15. Indien zich een onvoorziene gebeurtenis zoals een bedrijfsstoring heeft voorgedaan of zich voordoet waardoor giftige of anderszins gevaarlijke, schadelijke of hinder veroorzakende stoffen buiten de inrichting zijn gekomen dan wel kunnen komen, moeten onmiddellijk maatregelen worden getroffen om de gevolgen van die gebeurtenis te beperken.
Van een en ander moet terstond kennis worden gegeven aan de afdeling Milieu van de Technische Dienst "BOMMELERWAARD".
16. Degene die de inrichting drijft is overigens gehouden te doen en na te laten hetgeen redelijkerwijs gevergd kan worden om gevaar en schade dan wel hinder buiten de inrichting te voorkomen of te beperken.
17. De in de inrichting aangebrachte of gebezigde verlichting moet zodanig zijn aangebracht danwel afgeschermd, dat geen directe lichtstralen bij woningen waarneembaar is.
18. Een verbrandingsmotor van een heftruck moet zodanig zijn afgesteld dat de uitlaatgassen nagenoeg roet- en rookloos zijn. De uitlaat van de verbrandingsmotor moet zijn voorzien van een doelmatige geluiddemper.

Voorschriften betreffende brandblusmiddelen.

1. Op of nabij de op de hinderwettekening aangegeven plaats(en) moet een doelmatig draagbaar blustoestel met een inhoud, zoals aangegeven op de bij de aanvraag behorende tekening, aanwezig zijn.
2. Op of nabij de op de hinderwettekening aangegeven plaats(en) moet een op de waterleiding aangesloten slanghaspel met rubberslang en straalpijp aanwezig zijn.
De slanghaspel moet overeenkomen met het gestelde in de norm NEN 3211, uitgave 1974.
De benodigde druk in de waterleiding, vóór de toevoerafsluiter, bij geopende afsluiter, moet ten minste 150 kPa en mag ten hoogste 1000 kPa bedragen.
De waterleidinginstallatie, waarop brandslangen zijn aangesloten, moet n leidingstelsel vormen met de installatie van de drinkwatervoorziening.
Deze gecombineerde installatie wordt doeltreffend geacht indien zij is goedgekeurd door de Directeur van het watertoeleverende bedrijf.
3. Blustoestellen moeten steeds onbelemmerd bereikt kunnen worden, te allen tijde tot onmiddellijk gebruik gereed zijn en in goede staat van onderhoud verkeren.
4. Blustoestellen moeten jaarlijks op deugdelijkheid worden gecontroleerd door een deskundige.
Van elke uitgevoerde controle moet aantekening worden gemaakt op een bij het apparaat ter inzage aanwezige registratiekaart.

Voorschriften betreffende de werkplaatsen en werkzaamheden.

1. Het is in de inrichting verboden:
 - a. vluchtige stoffen, oliën of vetten op het open terrein te laten uitvloeien,
 - b. olie en accuzuur anders te bewaren dan in vloeistofdicht vaatwerk,
 - c. vluchtige vloeistoffen, waarvan het onderste ontvlammingspunt lager dan 21°C (K 1-klasse) is gelegen, te gebruiken voor reinigingsdoeleinden,
 - d. werkzaamheden te verrichten, waarbij vuur wordt gebruikt aan of in de onmiddellijke nabijheid van een brandstofreservoir en andere delen van een motorvoertuig, die brandstof bevatten, zodra brandstof uitstroomt moeten de werkzaamheden, waarbij vuur wordt gebruikt, onmiddellijk worden gestaakt en moet het vuur worden gedoofd,
 - e. anders dan in daartoe bestemde brandstofreservoirs meer dan 10 liter benzine aanwezig te hebben, de benzine moet zijn geborgen in goed gesloten metalen bussen.
2. In de werkplaats, het magazijn en de opslagloods is het verboden:
 - a. open vuur aanwezig te hebben anders dan voor het verrichten van las- en slijpwerkzaamheden,
 - b. brandstofreservoirs van motorvoertuigen bij te vullen.
3. In de inrichting mogen geen verfspuitwerkzaamheden worden verricht.
4. Op het open terrein van de inrichting mogen geen lawaaimakende werkzaamheden worden verricht.
5. Tussen 23.00 uur en 07.00 uur mogen in de inrichting geen werkzaamheden worden verricht. Het is toegestaan ten hoogste tienmaal per jaar van dit verbod af te wijken, mits hiervan binnen 2 dagen aan het gemeentebestuur schriftelijk wordt kennisgegeven.
6. Deuren en ramen moeten tijdens het verrichten van lawaaimakende werkzaamheden gesloten worden gehouden. Zij mogen dan slechts voor het onmiddellijk doorlaten van personen of goederen zijn geopend.
7. De vloer van de werkplaats moet vloeistofdicht zijn uitgevoerd en bestaan uit niet absorberend, oliebestendig en onbrandbaar materiaal.
8. De werkplaats moet rechtstreeks op de buitenlucht zijn geventileerd door middel van openingen, aangebracht in de wanden nabij de vloer; toe- en afvoeropeningen van de ventilatielucht moeten zodanig ten opzichte van elkaar zijn aangebracht dat een goede dwarsventilatie is gewaarborgd. De openingen mogen niet afsluitbaar zijn.
9. Bij het proefdraaien van een verbrandingsmotor moet over de uitlaat een metalen pijp worden geschoven waaraan een flexibele slang is bevestigd. Het uiteinden van deze slang moet op een mechanische geventileerde leiding zijn aangesloten. De capaciteit van de ventilator moet zo zijn gekozen dat de luchtsnelheid ter plaatse van de aansluiting met het ventilatiekanaal ten minste 10 m/s bedraagt. De dampen moeten worden afgevoerd tot ten minste 0,5 m boven het dak.
10. Oliën, vetten, modder en regenwater van de vloer van de werkplaats mogen niet naar buiten worden geveegd of geschrobd.

11. Van een motorvoertuig mag op het open terrein van de inrichting de motor slechts zijn ingeschakeld:
 - gedurende het manoeuvreren en het op- en afrijden van de inrichting,
 - ten behoeve van het warmdraaien vóór het wegrijden gedurende de tijd die, ingevolge voorschriften/richtlijnen van de fabrikant van het betreffende motorvoertuig, hiervoor is vereist,
 - indien dit noodzakelijk is om het motorvoertuig te kunnen laden of lossen.
12. Gedurende het verrichten van werkzaamheden aan boven de smeerput geplaatste motorvoertuigen moeten de dampen uit de smeerput worden afgezogen door een mechanische afzuiginrichting, bestaande uit een langs de lange zijde van de werkkuil nabij de vloer aangebracht afzuigkanaal, waarin, gelijkmatig over de lengte van het kanaal verdeeld, afzuigopeningen aanwezig zijn, per minuut moet ten minste 1 m³ lucht per m² kuiloppervlak worden afgezogen, de dampen moeten worden afgevoerd tot ten minste 1 m boven het dak.
13. In de inrichting mag geen ander kunstlicht worden gebruikt dan elektrisch licht, in de smeerput en in de directe omgeving daarvan moeten de lampen met de lamphouders zich bevinden in armaturen die gasdicht zijn uitgevoerd, wandcontactdozen, veiligheden, schakelaars of andere elektrische toestellen mogen zich aldaar niet bevinden, tenzij de installatie voldoet aan de voorschriften, zoals aangegeven in de norm 3125, uitgave 1980, en voor zover op de installatie van toepassing, in de normen NEN-EN 50.014 tot en met 50.020, uitgave 1980, alsmede in de norm NEN 1010, uitgave 1962 met correcties van juli 1971 en aanvulling 1975.
14. De verlichting in de smeerput mag eerst dan kunnen worden ingeschakeld door een automatisch werkende schakelinrichting als de afzuiginrichting in de smeerput reeds gedurende ten minste een halve minuut in werking is.
15. Het wassen met water onder verhoogde druk van de motorvoertuigen mag alleen plaatsvinden op de daarvoor bestemde wasplaats en moet op een zodanige wijze geschieden dat zich geen nevel ten gevolge van reinigen buiten de inrichting kan verspreiden.
16. De vloer van de wasplaats moet vloeistofdicht zijn en bestaan uit niet absorberend, oliebestendig en onbrandbaar materiaal. De vloer moet afwaterend zijn gelegd naar een of meer schrobputten of afvoeren, die zijn aangesloten op de bedrijfsriolering. Doorvoeringen van kabels en leidingen moeten vloeistofdicht zijn afgewerkt.
17. Oliën, vetten, modder of water mogen niet over de rand van de vloer van de wasplaats anders dan in een schrobput worden geveegd of geschrobd.
18. De slibvanger en olie-/benzine-afscheider waarover afvalwater wordt afgevoerd moet zo dikwijls als dit voor de goede werking daarvan noodzakelijk is, doch ten minste éénmaal per jaar, worden ontdaan van vet-, olie- of slibafzettingen.
19. Een riolering voor de afvoer van afvalwater moet vloeistofdicht zijn uitgevoerd.
20. Indien bij het machinaal bewerken van hout het vrijkomende houtafval, zoals stof, krullen en zaagsel, wordt afgezogen, moet de afgezogen lucht worden afgevoerd naar een doelmatige stofafscheidersinstallatie van voldoende capaciteit, zonder dat afval zich in de omgeving kan verspreiden. De installatie moet zodanig zijn uitgevoerd en worden onderhouden dat de stofconcentratie in de gereinigde lucht niet meer bedraagt dan 50 mg/m³.
21. Het afgescheiden houtafval moet worden verzameld zonder dat de goede werking van de installatie wordt verstoord.
22. Bewaring en afvoer van het afgescheiden houtafval moet geschieden zonder dat het houtafval zich buiten de inrichting kan verspreiden. Indien in de inrichting meer dan 50 kg zaagsel of houtmot aanwezig is, moet dit worden bewaard in een speciaal daarvoor bestemde bak van onbrandbaar materiaal die goed gesloten moet zijn door middel van een goed passend deksel van onbrandbaar materiaal.

23. In afwijking van voorschrift 22 mag het zaagsel of houtmot ook zijn geborgen in een speciaal daarvoor bestemde ruimte waarvan de wanden en de afdekking een brandwerendheid bezitten van ten minste 60 minuten.
24. Voor de toepassing van voorschrift 2 van de algemene voorschriften moet het inwendige van de stofafscheidingsinstallatie en het bijbehorende transportsysteem alsmede een houtmohok worden beschouwd als een ruimte met verhoogd brandgevaar.
25. Het is verboden om asbesthoudende materialen te bewerken of te verwerken.

Voorschriften met betrekking tot het aftappen van motorbrandstoffen door middel van elektrische pompen.

1. Indien geen toezicht wordt gehouden, moet de pomp zijn afgesloten, zodat onbevoegden deze niet in werking kunnen stellen en geen onbewaakte aflevering kan plaatsvinden.
2. Een elektrische pomp ten behoeve van de aflevering van motorbrandstoffen moet in de buitenlucht zijn opgesteld.
3. Het af- en overtappen moet zoveel mogelijk lekvrij geschieden boven een vloeistofdichte vloer. Deze vloer moet afwaterend zijn gelegd naar een of meer schrobputten of afvoeren welke zijn aangesloten op de bedrijfsriolering.
4. Een pomp moet zodanig zijn geplaatst en de afleverslang moet zodanig zijn bemeten, dat de aflevering aan het voertuig nimmer kan plaatsvinden binnen 1 m afstand van een tank.
5. Een pomp moet zodanig zijn ingericht, dat hetzij slechts gedurende een daartoe strekkende opzettelijke bediening van de vulafsluiter vloeistof uit de pomp kan stromen, hetzij de aflevering van vloeistof automatisch stopt als het reservoir, waaraan wordt afgeleverd, vrijwel is gevuld. In het laatste geval moeten aan de vulafsluiter voorzieningen zijn getroffen, waardoor deze sluit bij een lichte schok, bijvoorbeeld ten gevolge van vallen.
6. Bij het plotseling sluiten van de vulafsluiter moet een eventueel optredende drukstoot kunnen worden opgevangen.
7. De elektrische installatie in en aan de pomp moet voldoen aan de bepalingen van de Installatie-voorschriften NEN 1010 en NEN 3410 alsmede aan de constructievoorschriften NEN 3125 en NEN-EN 50.014 t/m 50.020 en 50.028. In het bovenste deel van de omkasting van de pomp waarin het telwerk is aangebracht hoeft geen explosieveilig elektrisch materieel te worden toegepast, mits zich in dit deel geen leidingen of onderdelen met vloeistof bevinden die bij lekkage gevaar kunnen opleveren. Voor de elektrische installatie in het in het voorgaande bedoelde bovenste deel van de omkasting geldt dat het elektrisch materieel bij normaal bedrijf geen vonkende delen mag bezitten noch delen met een temperatuur die gevaar voor ontploffing opleveren.
8. Op de hoofdschakelaar, waarmede de elektrische installatie in en aan de pompkast kan worden uitgeschakeld moeten de schakelstanden duidelijk zijn aangegeven. Bij deze schakelaar moet duidelijk zijn vermeld, dat deze dient voor de pomp.
9. Behalve de in het vorige voorschrift genoemde hoofdschakelaar moet voor het in- en uitschakelen van de elektromotor van de pomp bovendien in of aan de pompkast een schakelaar zijn aangebracht.
10. Aan de pompkast mogen geen wandcontactdozen zijn aangebracht, terwijl aan de vulafsluiter of aan de afleverslang, geen elektrische schakelaar aanwezig mag zijn.

11. De pompkast moet voldoende zijn geventileerd. De uitsparing in de pompkast, waarin de vulafsluiter van de afleverslang in ruststand wordt geborgen, moet gasdicht van het inwendige van de pompkast zijn afgesloten.
12. Het afleveren van vloeistof is verboden, indien daarbij wordt gerookt of enigerlei vuur of open kunstlicht aanwezig is, of de motor van het voertuig, waaraan de vloeistof wordt afgeleverd, in werking is.
13. Op of bij de pomp moet, met duidelijk leesbare letters het opschrift zijn aangebracht: "VOERTUIGMOTOR AFZETTEN" "ROKEN EN VUUR VERBODEN"

Voorschriften met betrekking tot de aardgasgestookte c.v.-ketels en de stookruimte.

1. De c.v.-ketels moeten worden opgesteld in een aparte stookruimte.
2. De stookruimte moet tenminste voldoen aan de eisen die zijn gesteld in de norm NEN 3028.
3. De c.v.-ketels moeten zijn uitgevoerd overeenkomstig de Model Aansluitvoorwaarden Gas 1979 van de Koninklijke Vereniging van Gasfabrikanten in Nederland (KVGN), uitgave 1979.
4. De c.v.-ketels moeten zijn opgesteld overeenkomstig NEN 3028.
5. De c.v.-ketels moeten regelmatig en vakkundig worden onderhouden, afgesteld en zo vaak als nodig is doch ten minste éénmaal per jaar worden gereinigd, zonder dat roet of ander vuil zich daarbij buiten de inrichting kan verspreiden.
6. De c.v.-ketels moeten telkens na 4 jaar aan de hand van voorschrift 3 op goed en veilig functioneren worden gecontroleerd door het aardgastoeleverend bedrijf, het VEG-gasinstituut n.v. of een andere deskundige. Een keuringsbewijs van de laatst gehouden keuring moet ter inzage worden gehouden voor het bevoegd gezag.
7. In geval van brand moet de brandstoftoevoer naar de c.v.-ketel kunnen worden afgesloten door middel van een op een goed bereikbare plaats buiten de stookruimte aanwezige afsluiter. Nabij de stookruimte moet daartoe in de brandstofleiding een afsluiter zijn aangebracht of een duidelijke verwijzing aanwezig zijn, waarop is aangegeven waar zich bedoelde afsluiter bevindt. Bij de afsluiter moet duidelijk het doel en de wijze van sluiten zijn aangegeven.
8. Een verbrandingsgasafvoersysteem moet voldoen aan de eisen voor verbrandingsgasafvoersystemen gesteld in NEN 1078.
9. Een verbrandingsgasafvoersysteem moet zo vaak als nodig is worden gereinigd, zonder dat verbrandingsresten buiten de inrichting worden verspreid.
10. In of buiten de stookruimte moeten (op een onder alle omstandigheden bereikbare plaats) door middel van een meerpelige schakelaar alle onderdelen van de elektrische installatie spanningsloos gemaakt kunnen worden. Er moet een duidelijke aanduiding zijn aangebracht, die de stand aangeeft waarin de schakelaar moet worden gebracht om de installatie spanningsloos te maken. De stookinstallatie mag niet op dezelfde groep zijn aangesloten als die waarop de verlichting is aangesloten.
11. De deur van de stookruimte dient zelfsluitend te zijn uitgevoerd.

Voorschriften voor de opslag van chemicaliën, verf en kisten.

1. Chemicaliën, kisten, verfspuitbussen, oplosmiddelen e.d. moeten worden opgeslagen in de chemicaliënopslagruimte.
2. Van de chemicaliënopslagruimte moet:
 - a. de vloer zijn vervaardigd van beton en vloeistofdicht zijn,
 - b. de drempel onder de toegangsdeur met de vloer en de wanden een vloeistofdichte bak vormen, die de gehele voorraad vloeibare produkten kan bevatten,
 - c. de vloer boven maaiveld zijn gelegen.
3. Van de opslagruimte moet(en):
 - a. de wanden een brandwerendheid hebben van ten minste 60 minuten, bepaald overeenkomstig de norm NEN 6069,
 - b. de afdekking zijn vervaardigd van onbrandbaar licht materiaal en bestand zijn tegen vliegvlam,
 - c. de toegangsdeur een naar buiten draaiende deur zijn, vervaardigd van hout, dik ten minste 4 cm en een aanslag van ten minste 2,5 cm of van een andere constructie met een brandwerendheid van ten minste 30 minuten zoals bepaald overeenkomstig de norm NEN 6069,
Bedoelde deur moet gesloten worden gehouden en mag slechts zijn geopend voor onmiddellijk doorlaten van personeel en goederen.
 - d. de toegangsdeur moet zelfsluitend zijn uitgevoerd,
 - e. vervaardigd zijn van materiaal dat voldoende bestand is tegen de opgeslagen stoffen.
4. De opslagruimte moet rechtstreeks op de buitenlucht zijn geventileerd door middel van openingen, aangebracht in wanden, nabij de vloer boven het peil van de drempel en nabij de afdekking. Toe- en afvoeropeningen van de ventilatielucht moeten zodanig ten opzichte van elkaar zijn aangebracht, dat een goede dwarsventilatie is gewaarborgd. Deze openingen moeten elk een luchtdoorlatend oppervlak hebben van ten minste 1 dm² en een gezamenlijke doorlaat van ten minste 1/250 deel van het vloeroppervlak. De openingen mogen niet afsluitbaar zijn en moeten zijn voorzien van roosters.
5. Op de buitenzijde van de toegangsdeur moet duidelijk leesbaar met letters van ten minste 5 cm hoogte het opschrift "OPEN VUUR en ROKEN VERBODEN" of een gelijkwaardig teken zijn aangebracht.
6. Volle of gedeeltelijk gevulde vaten mogen slechts op elkaar worden gestapeld als hun uitvoering daarvoor geschikt is en breuk of lekkage is uitgesloten. In alle andere gevallen dienen zij op doelmatige schappen of op de vloer te worden geplaatst.
7. Lekkende vaten welke organische oplosmiddelen bevatten, moeten onmiddellijk worden overgebracht in een deugdelijk overmaats vat dat hiertoe voor onmiddellijk gebruik gereed beschikbaar moet zijn.
8. Gemorste vloeistoffen op de vloeren dienen direct te worden opgenomen met bijvoorbeeld een geschikt absorptiemiddel en in een speciaal daartoe bestemd vat worden verzameld. Het absorptiemiddel moet daartoe in voldoende mate aanwezig zijn.
9. Gemorste droge stoffen moeten direct worden opgenomen op een zodanige wijze dat verspreiding wordt voorkomen.
10. Vaten of bussen, waarin vloeistoffen zijn verpakt, mogen elk geen grotere inhoud hebben dan 100 liter. Glazen flessen, waarin vloeistoffen zijn verpakt, mogen elk geen grotere inhoud hebben dan 5 liter.

11. In de opbergplaats mag niet meer dan 500 liter nog voor gebruik geschikte chemicaliën en niet meer dan 1.000 liter chemische afvalstoffen alsmede afgewerkte olie zijn opgeslagen.
12. De opslagplaats van gevaarlijke en/of schadelijke chemicaliën moet behoudens voor het doorlaten van personen of goederen met sleutel en slot gesloten worden gehouden. De toegangsdeur(en) moet(en) zijn voorzien van de opschriften "Vergiftig", "Corrosief", "Schadelijk" en/of "Irriterend" al naar gelang de eigenschappen van de betreffende opgeslagen stoffen, met duidelijk leesbare letters met een hoogte van ten minste 5 cm.
13. De opgeslagen stoffen moeten naar soort en eigenschappen van elkaar gescheiden, in gesloten en onbeschadigde verpakking worden bewaard. Vloeibare chemicaliën moeten in of boven een vloeistofdichte bak zijn opgeslagen. Met elkaar reagerende stoffen waarbij gevaarlijke gassen of dampen kunnen vrijkomen of gevaarlijke situaties ontstaan zoals explosies, rondspattende chemicaliën, excessieve warmte-ontwikkeling e.d. moeten gecompartmenteerd worden opgeslagen. Voor vaststelling van de noodzakelijke compartimentering dient CPR richtlijn 15-1 "Opslag gevaarlijke stoffen in emballage" hoofdstuk 6, artikel 6.1.2. aangehouden te worden. Ten behoeve van de opslag van gevaarlijke stoffen die gescheiden moeten worden opgeslagen, mag in een kluis één bouwkundige kast of één losse kast zijn geplaatst. Een bouwkundige kast moet voldoen aan de voorschriften 7.4.1 tot en met 7.4.4. van CPR 15-1. Een losse kast moet voldoen aan 7.3 van CPR 15-1. De kast moet zo dicht mogelijk bij een deur van de kluis zijn geplaatst, doch niet op minder dan 1 meter van die deur.
14. Een vloeistofdichte bak moet bestand zijn tegen de inwerking van de opgeslagen chemicaliën.
15. In de opslagplaats t.b.v. chemicaliën mogen slechts vloeistoffen en vaste stoffen zijn opgeslagen; in de opslagplaats mogen geen werkzaamheden worden verricht.
16. De stoffen moeten zodanig zijn opgeslagen dat zij niet worden blootgesteld aan hitte-afstralende apparatuur of verwarmingsinstallaties.
17. Binnen een afstand van 5 meter van enig punt van een kluis, bestemd voor de opslag van (licht) ontvlambare stoffen mogen zich geen gemakkelijk brandbare constructies of materialen bevinden.
18. Lege, niet gereinigde emballage moet worden opgeslagen als volle.
19. Bij de opslagplaats moet een duidelijke leesbare instructie zijn aangebracht van de veiligheidshandelingen, de te gebruiken middelen en de eerste hulp bij ongevallen en een alarmregeling.
20. Door de bedrijfsleiding moet een aantal personen aangewezen zijn die toegang hebben tot de opslagplaats. Deze personen moeten voldoende op de hoogte zijn van de aard en de gevaarsaspecten van de opgeslagen stoffen en over de veiligheids-handelingen, de te gebruiken middelen (waaronder regelen bij onregelmatigheden). Deze personen moeten hieromtrent schriftelijk zijn geïnformeerd.
21. De opslagplaats moet regelmatig worden gecontroleerd op lekkages of beschadiging van de aanwezige emballage.

Voorschriften betreffende het gebruik en bewaring van gasflessen.

A. Constructievoorschriften.

- A1. Gasflessen waarvan de goedkeuring door de Dienst van het Stoomwezen, een door de Dienst geaccepteerde deskundige of een ingevolge de EEG-kaderrichtlijn 76/767/EEG, alsmede de daarop berustende bijzondere richtlijnen 84/525, 84/526 en 84/527/EEG, aangewezen instantie niet of blijkens de ingeponste datum niet tijdig heeft plaatsgevonden, mogen niet in de inrichting aanwezig zijn. De beproeving van gasflessen moet periodiek zijn herhaald overeenkomstig de termijnen aangegeven in het VLG.
- A2. Leidingen, appendages en pakkingsmateriaal moet mechanisch voldoende sterk zijn, bestand tegen de optredende druk en temperatuur en geschikt voor het transporteren van gas.
- A3. Leidingen en appendages moeten zodanig zijn gedimensioneerd, dat bij de te verwachten maximumbelasting van de installatie, het drukverlies en de gassnelheid gelimiteerd blijven tot waarden waarbij de goede regeling van de gasdruk of de juiste werking van de gebruikstoestellen gewaarborgd is.
- A4. De afsluiters van de flessen moeten door een kap tegen beschadiging zijn beschermd.
- A5. Leidingen, toebehoren en pakkingsmateriaal moeten mechanisch voldoende sterk zijn, bestand zijn tegen de optredende druk en temperatuur en geschikt zijn voor het te transporteren gas.

B. Gebruiksvoorschriften.

- B1. Gasflessen mogen slechts zijn gevuld met het gas waarvoor zij zijn beproefd en waarvan de naam op de fles is aangebracht.
- B2. Voorkomen moet zijn dat gasflessen kunnen omvallen of met een vochtige bodem in aanraking kunnen komen.
- B3. Lege gasflessen moeten worden behandeld als gevulde gasflessen.
- B4. Gasflessen moeten steeds gemakkelijk bereikbaar zijn en mogen niet in de onmiddellijke nabijheid van andere brandgevaarlijke stoffen zijn opgesteld.
- B5. Beschadigde of lekke gasflessen moeten onverwijld in de buitenlucht worden gebracht en worden gemerkt met het woord "defect" resp. "lek".
Alsdan moeten onverwijld maatregelen worden getroffen om brand- en explosiegevaar, dan wel verstikkingsgevaar te voorkomen.
- B6. De afsluiter van een niet in gebruik zijnde gasfles moet gesloten zijn.
- B7. Niet aan een vaste plaats gebonden gasflessen moeten buiten werktijd op een vaste, in overleg met de plaatselijke brandweer nader te bepalen plaats ondergebracht zijn.
- B8. De waterinhoud van de gevulde en de lege flessen mag gezamenlijk niet meer dan 165 liter bedragen.

D. HOBBO O 2N BV.

behoort bij Hinderwet veraanvraag
MOLENSTRAAT 26
Nederhemert

OPGAAF

TECHNISCHE DIENST	
BOUW 3D	
Inge.	30 SEP. 1993
Nr.	93 10.312

spruitkokers onbr. kit. Siliconen kit
herma kol. grijs
sponning kit zwart
Tixopald
Super seal.
herma kit. } 1500 kokers
a 310 ml.

Pur schuim 100 spuitbussen a 700 ml.

Snelcoating 10 bussen a. 20 kg

bitumineus 5 , , a 5 kg

sponningkit zwart 50 bussen a 20 kg

Verdunning X 10 bussen a 5 liter.

10 bussen a 1 liter.

loodmerie velf
spuit bus velf
spuit rijk coating
spuit bus Vef oil
spuit bus kruip olie
spuit bus roch pit spray

} totaal 50 liter.

Behoort bij besluit/brief van
Burgemeester en wethouders van
Kerkwijk d.d. 21-9-1993
De Secretaris

bekistings olie

bruistym hout

hout tym Bison

totaal 100 liter hadpost

5 liter

10 liter.

ontvettings vloerstof 60 liter jerry can.

Tropex in glas reiniger 10 busen a 22 liter

Hout veredeling 10 busen a 5 liter
25 busen a 1 liter

In primuur 5 busen a 20 liter

vloerlak 5 busen a 10 liter
5 busen a 5 liter
5 busen a 3 liter

koel vloerstof 2 vaten a 60 liter

krudo lak hecht middel
beton 3 emmers a 10 kg

Grafiet vet 4 busen a 5 kg
25 busen a 1 kg

8nd menie rood bruin 15 busen a 0,7 l
5 " " a 5 l.

auw lak ed. 25 liter totaal "

Semperon 10 emmers a 15 liter.

zink compound 25 busen a 0,5 liter
12 busen a 1 liter
5 busen a 2,5 liter.

zoutzuur. 3 jerry can a 20 liter.

behorende bij de aanvraag hinderwetvergunning van

D. Moloo en zn. B.V.

Molenstraat 26

Nederharmert

TECHNISCHE DIENST
BOUW EN VERKEER
30 SEP. 1993
Nr. 93 10.312

renvooi :

- 1 ondergrondse diesel olie tank inh 16000 liter
- 2 ondergrondse benzine tank inh. 3000 liter
- 3 ondergrondse rode diesel olie tank inh 4000 liter
- 4 afname pomp diesel olie 0.15 kw.
- 5 afname pomp benzine 0.15 kw
- 6 afname pomp rode diesel 0.15 kw
- 7 motor schuifpoort 0.25 kw.
- 8 vetafscheider
- 9 olie + benzine afscheider.
- 10 vlakbank 3.75 kw.

- 11 vandikte bank 3. kw.
- 12 langzaam boormachine 2.25 kw
- 13 ketting frais 2.25 kw.
- 14 zaag machine 3.75 kw
- 15 afkortzaag hout 3 kw
- 16 platen zaag machine 2.25 kw
- 17 frais machine 3. kw.
- 18 autobremiger 20 oolt.
- 19 heather
- 20 slyp machine 0.25 kw (2x)

- 21 slijdende arme. aluminium + doek filters
- 22 afkortzaag metaal 1.25 kw
- 23 pensmachine 2 kw
- 24 afkortzaag metaal 1.25 kw
- 25 pensmachine 1.25 kw
- 26 boormachine 0.5 kw.
- 27 lichtinboormotor 0.5 kw (4x)
- 28 motordeur 0.75 kw (2x)
- 29 heather.
- 30 kompressor 2 kw.

- 31 slyp machine 0.5 kw.
- 32 arbon lasapparaat
- 33 alu lasapparaat
- 34 ventilator zmeerput
- 35 gas lasapparaat
- 36 elektrisch lasapparaat
- 37 heather.
- 38 cv ketel woonhuis + hantoor
- 39 cv ketel bedrijfsruimte 156

Gebruik buiten terrein : - parkeren wagens
- wassen wagens en
- aftanken wagens

Gasflessen :
Propan 3 x 25 L
Argon 2 x 20 L.

Behoort bij besluit/brief van
Burgemeester en wethouders van
Kerkwijk d.d. 20-9-1993
De Secretaris

Madpost
TECHNISCHE DIENST
BOUW EN VERKEER
10 FEB. 1993
Nr. 93 1298



Keuringsinstituut
voor Waterleidingartikelen
KIWA nv

Hoofdkantoor
Sir Winston Churchill-laan 273
Postbus 70
2280 AB Rijswijk
Telefoon (070) 95 35 35
Telefax (070) 95 34 20
Telex 32480 kiwa nl

opdrachtgever

Techn. Handelsbureau Zeilstra B.V.
Standerdmolen 17 - Postbus 276
3350 AG PAPENDRECHT
Tel. 078 - 157500 - Fax. 078 - 154890

TANK-CERTIFICAAT

betreffende stalen tank voor drukloze
opslag van vloeistoffen die de bodem
kunnen verontreinigen of aantasten

exemplaar certificaat bestemd voor
blauw gemeente
geel eigenaar
groen opdrachtgever
rose fabrikant
wit KIWA

plaats van inrichting

tank is verzonden aan (volledige naam en adres)

datum

verzonden op

Hobo BV, Molenstraat 26 - 28, 5317 TG Neder-
hemert G4-5

05. Juni 1990

gegevens van de tank

nominale inhoud in liters	uitwendige middellijn in mm.	totale lengte in mm.	nummer van de tank
4000	1250	3570	38/1865

registratie

nummer
van certificaat

200943

opmerkingen

**wenken voor
de afnemer**

op achterzijde certificaat

VERKLARING VAN KIWA

Hierbij verklaart het Keuringsinstituut voor Waterleidingartikelen
KIWA N.V., gevestigd te Rijswijk, ten dezen vertegenwoordigd door
zijn directeur, de heer dr. E.J.M. Kobus, dat het
met ingang van

1 januari 1981

aan

Apparatebau Biersdorf, Walter Krämer GmbH

Rijswijk,

gevestigd

Postfach 20, 5244 Daaden (Sieg), B.R.D.

Telefon (02743) 801-0, Fax (02743) 80128

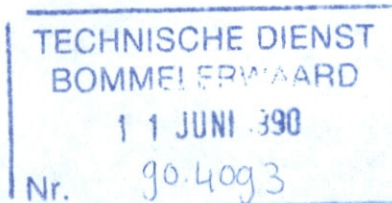
Keuringsinstituut voor
Waterleidingartikelen KIWA N.V.

door het aangaan van een KIWA-keurovereenkomst met voornoemd
bedrijf tot wederopzegging het recht heeft verleend om in
Nederland stalen tanks voor ondergrondse opslag van brandbare
niet-giftige en/of niet-walgingwekkende vloeistoffen onder het
KIWA-keur te leveren.

e. j. m. kobus

(dr. E.J.M. Kobus)


- werk Herdorf
 werk Daaden



Erkend door de
Raad voor de Certificatie

The Netherlands
Waterworks' testing and
research institute
KIWA nv

Handelsregister
's-Gravenhage, nummer 39108



keuringsinstituut voor waterleidingartikelen kiwa n.v.

GELE EXEMPLAAR BESTEMD VOOR DE EIGENAAR
 GROENE EXEMPLAAR BESTEMD VOOR DE GEMEENTE
 WITTE EXEMPLAAR BESTEMD VOOR HET KIWA
 BLAUWE EXEMPLAAR BESTEMD VOOR DE PROVINCIE
 ROSE EXEMPLAAR BESTEMD VOOR DE INSTALLATEUR

60

INSTALLATIE-CERTIFICAAT

betreffende drukloze opslag van vloeistoffen die de bodem kunnen verontreinigen of aantasten

opdrachtgever

HOBO b.v.
 Molenstraat 26-28
 5317 JG Nederhemert

ALLEEN GELDIG INDIEN GEREgistREERD DOOR KIWA
 (zie onder)

complete installatie deel installatie

plaats van de installatie

naam HOBO b.v.

straat Molenstraat 26-28

plaats 5317 JG Nederhemert

datum van melding 23 mei 1990

datum van uitvoering 6 juni 1990

omvang van de soort produkt	<input checked="" type="checkbox"/> ondergrondse tanks		<input type="checkbox"/> bovengrondse tanks		nummer(s) van de tank(s)	opmerkingen
	inhoud in liters	uitwendige mid. in mm	totale lengte in mm	leverancier van de tanks		
Gasolie	4.000	1250	3570	T.H.Z. bv.	38/1865	

controle van de bekleding

- De bekleding van de tank(s) is waar nodig hersteld en gecontroleerd op vonkdichtheid.
- De bekleding van de leidingen is waar nodig hersteld en gecontroleerd op vonkdichtheid.

kathodische bescherming

- Uit het bodemonderzoek blijkt, dat kathodische bescherming van de installatie niet nodig is.
- De installatie is voorzien van kathodische bescherming.

TECHNISCHE DIENST
 BOMMELERWAARD
 15 JUNI 1990
 Nr. go. 4222

beproeving op dichtheid

Het onderzoek op dichtheid van het nieuwe gedeelte van de installatie is uitgevoerd met lucht bij een inwendige overdruk van 30 kPa.

aanleg van de installatie

de installatiewerkzaamheden zijn, voor zover hierboven niet anders vermeld in overeenstemming met de voorschriften uitgevoerd.

installateur ROTONDE Milieu en Installatie techniek Postbus 504 3370 BA Hardinxveld Giessendam verantw. pers op werk Groenewegen/Lensen	handtekening 	datum 8 juni 1990
in te vullen door KIWA		dd.
geregistreerd onder nr. 1900577		KB
datum 12 JUNI 1990	afd. KB	FA
		BA

Datum : 7-6-1990

Onze ref.: MG

Uw datum :

Uw ref.:

In dank aan u terug

Op uw verzoek

Ter kennisneming

Ter goedkeuring

A.u.b. terug met uw commentaar

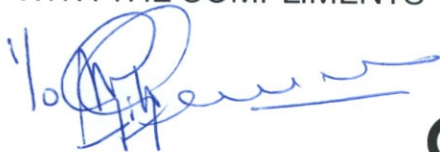
Ter behandeling

Ter controle

N.a.v. telefonisch onderhoud

Opmerkingen: Bijgaand 1 KIWA Certificaat van geleverde tank te Nederhemert.

WITH THE COMPLIMENTS




THZ

Technisch Handelsbureau Zeilstra B.V.

Standerdmolen 17 - Postbus 276
3350 AG Papendrecht
Tel. 078 - 15 75 00 - Fax 078 - 15 48 90

De Gemeente,
Afd. Hinderwet,
Walderweg 2,
KERKWIJK.

GEM. KERKWIJK
INGEK. 11. JUNI 1990
AFD. <i>Af/Sch.</i>
B.W.
RAAD
CIE.



Keuringsinstituut
voor Waterleidingartikelen
KIWA nv

Hoofdkantoor
Sir Winston Churchill-laan 273
Postbus 70
2280 AB Rijswijk
Telefoon (070) 95 35 35
Telefax (070) 95 34 20
Telex 32480 kiwa nl

opdrachtgever

Techn. Handelsbureau Zeilstra B.V.
Standerdmolen 17 - Postbus 276
3350 AG PAPENDRECHT
Tel. 078 - 157500 - Fax. 078 - 154890

TANK-CERTIFICAAT

betreffende stalen tank voor drukloze
opslag van vloeistoffen die de bodem
kunnen verontreinigen of aantasten

exemplaar certificaat bestemd voor

blauw	gemeente
geel	eigenaar
groen	opdrachtgever
rose	fabrikant
wit	KIWA

plaats van inrichting

tank is verzonden aan (volledige naam en adres)

datum

verzonden op

Hobo BV, Molenstraat 26 - 28, 5317 TG Neder-
hemert G4-5

05. Juni 1990

gegevens van de tank

nominale inhoud in liters	uitwendige middellijn in mm.	totale lengte in mm.	nummer van de tank
4000	1250	3570	38/1865

registratie

nummer
van certificaat

200943

opmerkingen

**wenken voor
de afnemer**
op achterzijde certificaat

VERKLARING VAN KIWA

Hierbij verklaart het Keuringsinstituut voor Waterleidingartikelen
KIWA N.V., gevestigd te Rijswijk, ten dezen vertegenwoordigd door
zijn directeur, de heer dr. E.J.M. Kobus, dat het
met ingang van

1 januari 1981

aan

Apparatebau Biersdorf, Walter Krämer GmbH

gevestigd

Postfach 20, 5244 Daaden (Sieg), B.R.D.

Telefon (02743) 801-0, Fax (02743) 80128

door het aangaan van een KIWA-keurovereenkomst met voornoemd
bedrijf tot wederopzegging het recht heeft verleend om in
Nederland stalen tanks voor ondergrondse opslag van brandbare
niet-giftige en/of niet-walgingwekkende vloeistoffen onder het
KIWA-keur te leveren.

werk Herdorf

werk Daaden

Rijswijk,

Keuringsinstituut voor
Waterleidingartikelen KIWA N.V.

e.j.m. kobus

(dr. E.J.M. Kobus)



Erkend door de
Raad voor de Certificatie

The Netherlands
Waterworks' testing and
research institute
KIWA nv

Handelsregister
's-Gravenhage, nummer 39108

Techn. Handelsruimte Zelfs B.V.
Stationsplein 17 - Postbus 278
3300 AC HARENBOOM
Tel. 078 - 154800 - Fax. 078 - 154800

Wenken voor de afnemer

1. Bij ontvangst van dit certificaat dient u te controleren of:
 - a. het aan ommezijde vermelde tanknummer overeenkomt met het nummer dat op de rand van de mangatflens is ingeslagen;
 - b. de tank geen zichtbare transportschade heeft opgelopen;
 - c. de tank voorafgaande aan het ingraven niet in gras of op stenen is gelegd, maar op hout of op zand.
2. Indien op grond van het onder 1. gestelde of om een andere reden de tank niet in orde wordt bevonden, dient u contact op te nemen met:
 - a. de fabrikant;
 - b. het KIWA.

Algemeen

- Een tankinstallatie voldoet aan de door de vergunningverlener gestelde eisen indien:
- a. een KIWA tank-certificaat is afgegeven voor iedere tank;
 - b. een KIWA installatie-certificaat is afgegeven voor de gehele installatie;
 - c. een rapport betreffende de specifieke elektrische bodemweerstand door het KIWA is afgegeven;
 - d. op grond van het rapport onder c. al dan niet kathodische bescherming is aangebracht. (Deze dient jaarlijks gecontroleerd te worden).

[Handwritten signature]



Altijd de juiste maat.

Inderdaad, altijd de juiste maat. En dat geldt niet alleen voor de overvulbeveiligers van het befaamde Franse merk Lafon...

Dat geldt evenzeer voor de rest van het complete leveringsprogramma van Technisch Handelsbureau Zeilstra.

Maatwerk dus. Maar met ongebruikelijk korte levertijden en tegen zeer concurrerende prijzen.

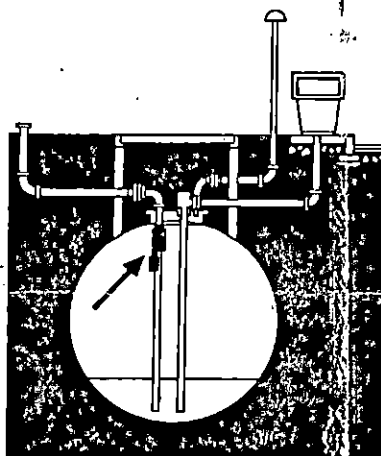
Neemt u gerust de proef op de som: bel 078-157500 voor nadere informatie en/of dokumentatie, uiteraard geheel vrijblijvend.

LAFON overvul-beveiligers.

Door vrijwel alle oliemaatschappijen toegepast, Frans overvulbeveiligingssysteem, Reeds meer dan tien jaar in productie, KIWA-keur aangevraagd. Zowel op ondergrondse als op bovengrondse olieopslag tanks toepasbaar.

Technisch signalement.

- Hoge doorstroomcapaciteit (weinig weerstand) bij vul-ling door vrije val
- Volledige afsluiting
- Niet beïnvloedbaar, wer-king onafhankelijk van de aktie van de tankwagen-chauffeur
- Geen hulpsysteem nodig (electra of druklucht)
- Vulslang kan altijd worden geleidigd, ook na het in wer-king treden van de overvul-beveiliging
- Het sluiten van de klep geeft geen terugslag
- Ook bestaande tanks kun-nen worden voorzien van deze overvulbeveiliging



Elke overvulbeveiliging wordt geleverd met een montage-instructie in de Nederlandse taal, plus een instructieplaatje met klemband voor montage op het vulpunt.

Tanks met KIWA-keur vlg. NEN 3350.

Tanks voor benzine, olie etc. Westduits fabrikaat dus top-kwaliteit. Zoals bijvoorbeeld de kunststof tank met stalen kern. Waarin de beste eigen-schappen van twee materia-len zijn verwerkt: Staal. Taai, hoge treksterkte. Vrijwel elke vorm te realise-ren.

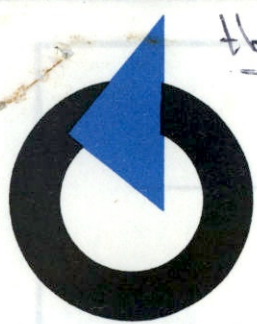
Kunststof. Hoge corrosie-bestendigheid tegen olie, ben-zine e.d. De stalen kern zorgt voor uitnemende stabiliteit en sterkte, noodzakelijk i.v.m. de gronddekking van de tank. En wat te denken van de kunststof epoxyhars-coating aan de binnenkant van de tank: Permatex 2807/HSA, waardoor putcorrosie in de tank voorgoed tot het verleden behoort! Bovendien is deze coating geleidend, zodat stati-sche electriciteit (bij benzine) wordt afgevoerd.

De buitenkant van de tank is afgewerkt met een soort-gelijke coating nl. Permatex 2107/Z met KIWA-keur, het werkelijk ijzersterk alternatief voor bitumen bekleding. Uitstekend bestand tegen olie en benzine (geen verweking) en géén wortel- of grasingroei! Ook bestaat de mogelijkheid de tank aan de buitenkant te bekleden met GFK (laagdikte maar liefst 5 mm). Met als resultaat: een supertank. Kortom, overal waar hoge eisen worden gesteld aan betrouwbaarheid en lange levensduur van opslag tanks, kunt u THZ ontmoeten. Dus ook in Nederland.

CTHZ

Technisch Handelsbureau Zeilstra B.V.

Standerdmolen 17, 3350 AG Papendrecht, Postbus 276, Tel. 078-157500, Telefax 078-154890
Representant Krämer-groep (W-Duitsland) voor de Benelux



tbv. M. Schaffers

vdl.

B.V. HANDELSONDERNEMING

„ROTONDE“

GROOTHANDEL IN: SMEEROLIËN EN VETTEN - BENZINE - GASOLIE - HUISBRANDOLIE - PETROLEUM - ANTI-VRIES

POSTBUS 504
3370 BA HARDINXVELD-GIESSENDAM
INDUSTRIESTRAAT 1
TELEFOON 01846 - 17300*

Techn.Dienst Bommelerwaard
T.a.v. Dhr. J. van der Linden
Van Heemstraweg west 11
5301 PA Zaltbommel

DATUM 8 juni 1990

Geachte Heer,

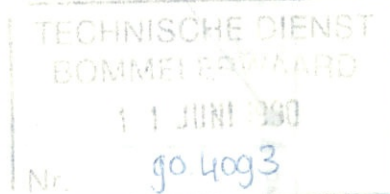
Hierbij sturen wij U de gevraagde copie van het tank-certificaat en een situatie schets van de ondergrondse Gasolie installatie, zoals deze bij de firma HOBO bv. Molenstraat 26-28 te Nederhemert uitgevoerd is.


Mocht U belang stellen in een copie van het installatie-certificaat dan zullen wij U dit alsnog toe sturen.

Hopende U hiermede van dienst te zijn geweest verblijven wij met een vriendelijke groet,

Hoogachtend,


A.J. Groenewegen
ROTONDE Milieu en Installatietechniek.





dosier lindermet

Nr. 1-466-2821

ONTHEFFING OP GROND VAN ARTIKEL 2, LID 1
VERORDENING BEDRIJFSAFVALSTOFFEN GELDERLAND

datum en nummer van het ontheffingsbesluit 6 november 1990 - nr. MW90.56672-MW2102

houder van de ontheffing D. Hobo en Zn. B.V.
Molenstraat 26-28
NEDERHEMERT

17. NOV. 1990
A2/Sch.

plaats vanwaar de afvalstoffen worden afgevoerd Nieuwstraat 5a
Nederhemert


Kopie TD


aard, samenstelling en hoeveelheid van de afvalstoffen, waarvoor deze ontheffing geldt Puin, hout, kantoorafval, karton, papier, plastic, metaal, ca. 150 m3 per jaar

verwerkingsplaats Stortplaats AVRI te Geldermalsen

voorwaarden die bij het gebruik van deze ontheffing in acht moeten worden genomen zie achterzijde

Gedeputeerde Staten van Gelderland


voorzitter


griffier

**TECHNISCHE DIENST
BOMMELERWAARD**
28 NOV. 1990
Nr. 90.0055

coll.
code: pm/b2-dlm-d3s

verzonden

16. NOV. 1990

Voorwaarden die bij het gebruik van de ontheffing in acht genomen moeten worden:

- 1 De houder van de ontheffing is verplicht de afvoer van de afvalstoffen aan te tekenen in de bijgevoegde registers.
- 2 Van de afvoer moet bij het register worden bewaard een door of namens de afvalverwerkingsinrichting gedateerd, ondertekend en genummerd ontvangstbewijs, dan wel een door of namens de vervoerder gedateerde, ondertekende en genummerde verklaring (b.v. een factuur) dat hij de ontvangen afvalstoffen bij de verwerkingsinrichting heeft afgegeven.
- 3 De houder van de ontheffing draagt er zorg voor, dat tijdens het vervoer van de afvalstoffen een afschrift van de ontheffing kan worden overgelegd.
- 4 Ter controle op de naleving van het in de ontheffing bepaalde is de houder van de ontheffing gehouden al datgene dat ter zake van de controle noodzakelijk geacht wordt, te verschaffen aan de daartoe bevoegde ambtenaren.
- 5 De ontheffing heeft een geldigheidsduur van 5 jaar, gerekend vanaf de datum van verzending.
- 6 De ontheffing vervalt indien er binnen een jaar na verzending geen gebruik van is gemaakt.

N.B.

Binnen 30 dagen na de datum van verzending van deze beschikking kan daartegen op grond van de Wet administratieve rechtspraak overheidsbeschikkingen een gemotiveerd bezwaarschrift worden ingediend bij ons college.

kopie ontheffing

- B&W van Kerkwijk
- B&W van Geldermalsen
- de beheerder van de stortplaats Afvalverwijdering Rivierenland (AVRI), Bosmanskamp 55, 4191 MT Geldermalsen
- de inspecteur van de Volksgezondheid voor de milieuhygiëne in Gelderland, Pels Rijckenstraat 1, 6814 DK Arnhem
- MW 2.1, dhr. Baars
- MW 2.1, dhr. Pullen (2x)
- MW 2.4, dhr. Cevaal (2x)

Ma-93

HINDERWET verzoek vergunning – tevens beschrijving (art. 5)

In vijfvoud (1e t/m 5e ex.) indienen!

stempel
datum van ontvangst

GEM. KERKWIJK
INGEK. 23 FEB. 1993
AFD. AB
B.W.
RAAD
CIE.

Burgemeester en wethouders

van de gemeente **Kerkwijk**

datum: 2 februari 1993

naam van verzoeker D. Hlobo & Zn. B.U.	
straat en huisnummer (evt. telefoonnummer) molenstraat 26 04185 - 2253	gemeente/postcode 5317 JG Nederhemert

- * verzoekt vergunning tot het
 - oprichten en in werking hebben van
 - uitbreiden of wijzigen van
 - veranderen van de gebezigde werkwijzen in
 - de hieronder omschreven inrichting
 - de hieronder omschreven inrichting voor een termijn van²
- * verzoekt in verband met de uitbreiding/wijziging van de inrichting, voor welke reeds vergunning werd verleend, een *nieuwe*, de gehele hieronder omschreven inrichting omvatende, vergunning (art. 6a)¹

aard van de inrichting³
inzake aannemersbedrijf betreffende bouwkundige- en kassenbouwwerken

plaats waar de inrichting is of zal worden gevestigd straat en nummer (evt. telefoonnummer) en gemeente van vestiging/ postcode	kadastrale ligging gemeente	sectie	nummer(s)
	molenstraat 26 04185-2253 5317 JG Nederhemert	kerkwijk	B
Behoort bij besluit/brief van Burgemeester en wethouders van Kerkwijk d.d. 21-9-1993			1815 1119 1456 1920 1921

opgaaf van hetgeen in de inrichting zal worden verricht, vervaardigd of verzameld⁴ **De Secretaris**

**machinale houtbewerking
klein metaal constructie werk
opslag**

TECHNISCHE DIENST
BOUWMEESTERWAARD
Ingekomen: 10 FEB. 1993
Mr. - 93. 1290

*Aankruisen wat van toepassing is!

Zie voor de noten de toelichting behorende bij dit formulier.

Zie verder ommezijde

opgaaf van de aan te wenden beweegkracht⁵

zie bijlage

GEM. KERKWIJK
INGEJ. 23 FEB. 1993
AFD.
B.W.
RAAD
CIE

nadere gegevens⁶

8 februari 1993

D. Alpa & Zn. B.V.

Stadsdeel Centrum

Molenstraat 22

PT 112

in deze aanvraag wordt betreffende bouwkundige en
kwaliteitsaspecten

1012

met betrekking tot omroep 2523

toekomstige ontwikkelingen⁷

Kantoorruimte aan de toekomst verpbatst worden naar de nieuwbouw
aan de nieuwstraat sa. De vrijkomende ruimte zal vermoedelijk
particulier gebruikt gaan worden

Vraag zo nodig voorlichting aan het gemeentebestuur welke andere vergun-
ningen u nog behoeft voor het in bedrijf stellen van uw inrichting.

handtekening verzoeker

Bij de aanvraag over te leggen:

een bouwkundige plattegrondtekening in viervoud, schaal niet kleiner dan
1 : 250, doch bij voorkeur 1 : 100, de uit- en inwendige samenstelling van de
inrichting en toebehoren aangevende. In bijzondere gevallen kan worden toe-
gestaan dat met een kleinere schaal genoegzaam wordt genomen (art. 2, lid 4,
Hinderbesluit)

(Deze tekening dateren en ondertekenen)

D. HOBBO O 2N BV.

behoort bij Hinderwet veraanvingaanvraag
MOLENSTRAAT 26
Nederhemert

OPGAAF

spruit kokers onbr. kit.	}	1500 kokers a 310 ml.
siliconen kit		
herma kol. grijs		
sponning kit zwart		
Tixopald		
super seal.		
herma kit.		

Pur schuim 100 spuitbussen a 700 ml.

snelcoating	10	bussen a.	20 kg
bitumineuz	5	, , a	5 kg

sponningkit zwart 50 bussen a 20 kg

Verdunning X	10	bussen a	5 liter.
	10	bussen a	1 liter.

loodmerie vet	}	totaal 50 liter.
spruit bus vet		
spruit rijk coating		
spruit bus Vef oil		
spruit bus kruip olie		
spruit bus roch pit spray		

Behoort bij besluit/brief van
Burgemeester en wethouders van
Kerkwijk d.d. 21-9-1993
De Secretaris

bevestigings olie	totaal 100 liter
breestym hout	5 liter
hout lym Bison	10 liter.

Radstoot

Ontvangers vloerstoff
60 liter jerrycan.

Proplex in glas reiniger
10 busen a 22 liter

Hoof veredeling
10 busen a 5 liter
95 busen a 1 liter

In pramuur
5 busen a 90 liter

Vloerlak
5 busen a 10 liter

5 busen a 5 liter
5 busen a 3 liter

Koel vloerstoff
9 vaten a 60 liter

Koudelek heeld middel
3 emmers a 10 kg
beloon

Graafvel
4 busen a 5 kg
25 busen a 1 kg

Snellere roodbruin
15 busen a 0,75 l
5 " a 5 l

Audalak ed.
95 liter totaal

Temporon
10 emmers a 15 liter

Zinkcompound
95 busen a 0,5 liter

19 busen a 1 liter

5 busen a 2,5 liter

90 liter
3 jerrycan a 30 liter

behorende bij de aanvraag hinderwet. vergunning van

D. Moloo en zn. B.V.

Molenstraat 26

Nederhamert

renvooi :

- 1 ondergrondse diesel olie tank inh. 16000 liter
- 2 ondergrondse benzine tank inh. 3000 liter
- 3 ondergrondse rode diesel olie tank inh. 4000 liter
- 4 afname pomp diesel olie 0.15 kw.
- 5 afname pomp benzine 0.15 kw
- 6 afname pomp rode diesel 0.15 kw
- 7 motorschuijpoort 0.95 kw.
- 8 vetafscheider
- 9 olie + benzine afscheider.
- 10 vlakbank 3.75 kw.

- 11 vandikte bank 3. kw.
- 12 langzaam boormachine 2.25 kw
- 13 ketting frais 2.25 kw.
- 14 zaag machine 3.75 kw
- 15 afkortzaag hout 3. kw
- 16 platen zaag machine 2.25 kw
- 17 frais machine 3. kw.
- 18 auto reiniger 20 oolt.
- 19 heater
- 20 slypmachine 0.25 kw (2x)

- 21 gepluidd arme.
aluminium adbech filters
- 22 afkortzaag metaal 1.25 kw.
- 23 vens machine 2 kw
- 24 afkort zaag metaal 1.25 kw
- 25 pons machine 1.25 kw
- 26 boor machine 0.5 kw.
- 27 luchtmotor 0.5 kw (4x)
- 28 motordeur 0.75 kw (2x)
- 29 heater.
- 30 kompressor 2 kw.

- 31 slypmachine 0.5 kw
- 32 argon lasapparaat
- 33 alu lasapparaat
- 34 ventilator smeerput
- 35 Cu lasapparaat
- 36 elektrisch lasapparaat
- 37 heater.
- 38 cv ketel woonhuis thantoor
- 39 cv ketel bedrijfsruimte 1561

Gebruik buiten terrein : - parkeren wagens
 - wassen wagens ed.
 - aftanken wagens

Behoort bij besluit/brief van
 Burgemeester en wethouders van
 Kerkwijk d.d. 21-9-1993
 De Secretaris


Radpost

Gasflessen :

Propan 3 x 25 L
 Argon 2 x 20 L.

TECHNISCHE DIENST
 BOMMEL EN PAARD
 ingek. 10 FEB. 1993
 Nr. 93. 1298

9-2-'93
VER.



GEMEENTEBESTUUR VAN KERKWIK

AAN:

Walderweg 2, 5315 AN Kerkwijk
Telefoonnummer 04184-2491
Faxnummer 04184-2515

De Technische Dienst "Bommelerwaard"
Postbus 10003
5300 DA Zaltbommel

Postbank Comptabele 866.705-
Postbank Beheerder legeskas 40.10.436
Rabobank Zaltbommel rek. 3743.67.698
Rabobank Ammerzoden rek. 3250.34.838
S.N.G. 's-Gravenhage rek. 2850.04.492

Onderwerp: Aanvragen om een hinderwetvergunning. Kerkwijk, 9 februari 1993.

Hierbij ontvangt u zonder begeleidend schrijven:

vier aanvragen om een hinderwetvergunning en 1 aanvraag om een riool-
0 ter kennisneming lozingsvergunning.

0 ter ondertekening

0 ter behandeling

0 ter goedkeuring

0 ter invulling

0 met verzoek om advies

0 op verzoek van

0 volgens afspraak

0 retour met dank voor inzage

0 met verzoek om nadere inlichtingen

0 kan door u worden behouden

0 naar aanleiding van uw brief/tel. dd.

0 kopie brief

0 na inzage retour

0

- 1) Maatschap L. en R.D. van Tuijl, Burgerstraat 24 te Gameren. (HW)
- 2) G.P. van Rijsbergen en Zn. BV, Aalderwijksestraat 9a te Kerkwijk (HW)
- 3) D. Hobo en Zn. BV, Molenstraat 26 te Nederhemert. (HW)
- 4) J. van Ballegoyen, Jacob Ekelmansstraat 17 te Gameren. (HW)
- 5) D. Hobo en Zn. BV, Molenstraat 26 te Nederhemert, aanvraag lozingsvergunning.

Met vriendelijke groeten,
M. Scheffers.



GEMEENTE KERKWIJK

Waldenweg 2
5315 AN Kerkwijk
Tel. 04184 - 2491
Fax 04184 - 2515

Aan:
D. Hobo en Zn. B.V.
Molenstraat 26
5317 JG Nederhemert

Datum: 9 februari 1993

Sector / No.:

Onderwerp: **Hinderwet.**

Inlichtingen: **AZ/M.J. Scheffers/AVG**

Verzonden:

10. FEB. 1993

Geachte heer Hobo,

Wij hebben uw concept-aanvraag om een vergunning ingevolge de Hinderwet ten behoeve van advisering en vooroverleg toegezonden aan de Technische Dienst "Bommelerwaard" te Zaltbommel (tel. 04180-15005).

Een medewerker van deze Dienst zal, voorzover nodig, uw bedrijf bezoeken en tezamen met u de bescheiden doornemen en op juistheid controleren.

Deze handelwijze wordt gevolgd om te voorkomen, dat u een aanvraag indient die later - bijvoorbeeld tijdens de officiële procedure - niet in orde blijkt te zijn met alle nare gevolgen van dien.

Door de Technische Dienst "Bommelerwaard" zal eveneens de hoogte van de leges worden vastgesteld, overeenkomstig de in de legesverordening genoemde normen.

Mocht u omtrent het vorenstaande nadere inlichtingen wensen, dan kunt u te allen tijde contact opnemen met de heer M.J. Scheffers, tel 04184-2491, tst. 25.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Kerkwijk,
de secretaris, de burgemeester,


(J. Koops)


(H.G. de Kort)

**TECHNISCHE DIENST
"BOMMELERWAARD"**

v. Heemstraweg (West) 11
5301 PA Zaltbommel
Telefoon 04180-15005
Telefax 04180-16510

Zaltbommel
Postbus 10003
5300 DA Zaltbommel

24 MEI 1993

Aan:

No. 5242 vdM/CK
Onderwerp: Aanvraag hinderwetvergunning
D. Hobo en Zn. B.V.,
Molenstraat 26,
Nederhemert.

het College van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente
KERKWIJK

Bijlagen 30.

GEM. KERKWIJK	
INGEK.	25 MEI 1993
AFD.	AB/Sc
B.W.	
RAAD	
CIE.	

Met terugzending van de aanvraag van D. Hobo en Zn. B.V. voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende, vergunning in het kader van de Hinderwet, voor een aannemersbedrijf voor bouwkundige - en kassenbouwwerken aan de Molenstraat 26 te Nederhemert, bericht ik u het volgende.

- I. In overleg met de heer M. Scheffers is de vergunningsprocedure voor deze aanvraag in de maand februari gestart. Ongeacht het in werking treden van de Wet Milieubeheer, per 1 maart jl., dient thans nog de procedure van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne te worden gevolgd. Zodra de beschikking echter onherroepelijk is geworden, wordt de hinderwetvergunning gelijk gesteld aan een vergunning Wet Milieubeheer.
- II. De aanvraag is met de heer J.C. Kraay besproken. Een verslag van het vooroverleg is bijgevoegd.
- III. In het bedrijf zijn drie ondergrondse tanks aanwezig t.b.v. de opslag van 3 m³ benzine, 16 m³ dieselolie en 4 m³ rode diesel. Per 1 maart jl. is de AMvB "Besluit opslaan in ondergrondse tanks" (Boot) in werking getreden. De tanks vallen onder de werking van het Boot. Ik adviseer u D. Hobo en Zn. B.V. omtrent het vorenstaande te informeren en de voorschriften uit het Boot toe te sturen.
- IV. Aan verlening van de vergunning adviseer ik u de volgende voorschriften te verbinden.
 - A. Algemene voorschriften.
Zie bijlage 1.
 - B. Voorschriften betreffende brandblusmiddelen.
Zie bijlage 2.
 - C. Voorschriften betreffende de werkplaatsen en werkzaamheden.
Zie bijlage 3.
 - D. Voorschriften met betrekking tot het aftappen van motorbrandstoffen door middel van elektrische pompen.
Zie bijlage 4.
 - E. Voorschriften voor de aardgasgestookte c.v.-ketel en de stookruimte.
Zie bijlage 5.

- F. Voorschriften voor de opslag van chemicaliën, verf en katten.
Zie bijlage 6.
- G. Voorschriften betreffende het gebruik en bewaring van gasflessen.
Zie bijlage 7.
- V. De berekening van de te heffen leges (totaal f 1.779,40) is op bijlage 8 weergegeven.

de directeur,



ing. P.G. de Jong.

Coll. :



HINDERWET

VERSLAG VOOROVERLEG

gemeente Kerkwijk

datum 30-03-1993

Aanvrager : D. Hobo en Zn. B.V.
Adres : Molenstraat 26
Postcode + woonplaats : 5317 JG Nederhemert
Soort inrichting : Aannemersbedrijf voor bouwkundige - en
kassenbouwwerken

Adres : Molenstraat 26
Postcode + woonplaats : 5317 JG Nederhemert

Betreft: een nieuwe, de gehele inrichting omvattende, vergunning.

Deelnemers : de heer J.C. Kraay (D. Hobo en Zn. B.V.)
mevrouw M.P. van der Maas (Technische Dienst
"Bommelerwaard")

Door D. Hobo en Zn. B.V. zijn een hinderwetaanvraag en een aanvraag
rioollozingsvergunning ingediend.

I. De hinderwetaanvraag

Om te komen tot een ontvankelijke aanvraag is door de opsteller van dit verslag, met toestemming van de heer J.C. Kraay, het aanvraagformulier gecompleteerd.

De heer J.C. Kraay heeft de volgende nadere gegevens over het bedrijf verstrekt (aanvulling op punt 6 van het aanvraagformulier):

- gemiddeld éénmaal per dag wordt met een vrachtwagen houten plaatmateriaal aangevoerd.
- afgewerkte olie wordt afgegeven aan Wubben, een afgiftebewijs is getoond, overige bedrijfsafvalstoffen worden afgevoerd door containerbedrijf Maas en Waal. Glas wordt apart gehouden en apart afgevoerd. De heer Kraay heeft verzocht om een lijst met vergunninghouders voor afgifte van chemisch afval.
- de afvoerpijp van de rookgassen van de c.v.-installatie mondt een halve meter bovendaks uit (het vermogen is 156,4 KW).
- uit de smeerput worden de dampen afgezogen, de uitmonding is op ca. 2,5 meter boven maaiveld, onder de dakgoot gesitueerd.
- bedrijfsafvalwater wordt op de riolering geloosd (zie ook punt III.c.)
- aan de noordzijde van het terrein is een geluidsscherm van 2,5 meter hoogte aanwezig, conform de oude hinderwetvoorschriften.
- binnen de inrichting zijn een drietal heftrucks op diesel aanwezig verder wordt gebruikt gemaakt van 1 vrachtwagen en 20-tal bestelauto's.
- het bedrijf is gevestigd in een woongebied.

Met betrekking tot de te verwachten ontwikkelingen in het bedrijf werd aangegeven, dat de kantoorwerkzaamheden, vermoedelijk binnen 2 jaar, zullen worden verplaatst naar de toekomstige nieuwbouw aan de Nieuwstraat 5a. Aangegeven is dat hiervan dan een melding in het kader van de Wet Milieubeheer dient te worden gedaan.

II. De inrichting aan de Nieuwstraat 5a

deze wordt door D. Hobo en Zn. B.V. gebruikt voor de opslag van (bouw)materialen. Gemiddeld is hier 1 man personeel aanwezig. In de hal vinden zaag- en stanswerkzaamheden op metaal plaats. Gezien de ligging dient in het kader van de Hinderwet/Wet Milieubeheer de inrichting aan de Nieuwstraat 5a beschouwd te worden als een aparte inrichting en niet als onderdeel van de inrichting aan de Molenstraat 26. Mogelijk is op de Nieuwstraat 5a het Besluit opslag goederen Milieubeheer van toepassing (dit indien het gezamenlijk vermogen van de metaalbewerkingsmachines kleiner is dan 10 KW en de inrichting op meer dan 25 meter afstand tot woningen van derden is gelegen). De heer Kraay heeft toegezegd binnen 2 weken een plattegrond-tekening van de inrichting in te zullen dienen, waarna bezien kan worden of genoemde AMvB van toepassing is danwel dat een Wet Milieubeheervergunning dient te worden aangevraagd.

III. Verder is tijdens het bezoek geconstateerd dat/gesproken over:

A. met betrekking tot de werkplaats.

- de vloer is van beton
- de vergaarbakken onder de olie-opslag zijn nog niet geplaatst.
- sporadisch lasactiviteiten plaatsvinden, zowel elektrisch als met gas. In de werkplaats zijn 3 gasflessen met Argon aanwezig met een bruto waterinhoud van resp. 50, 20 en 20 liter. Aangegeven werd dat de 50 liter gasfles verwijderd zal worden wanneer deze leeg is en dat maximaal 2 gasflessen Argon van elk 20 liter aanwezig zullen zijn.
- de accu's niet worden bewaard boven een "lekbak".

B. m.b.t. de opslag in magazijn en loods.

Her en der verspreid in de loods en het magazijn zijn chemicaliën aanwezig. Het betreft ondermeer:

- 10 vaten troplexin (met een inhoud van elk 22 kg), een corrosieve, giftige vloeistof
- verdunners (K2-vloeistoffen)
- siliconenkitten en diverse soorten verven in spuitbussen en blikken. Aangegeven is dat dergelijke chemicaliën opgeslagen dienen te worden conform CPR 15-1 (ISBN nr. 90-5307-033-8) en dat gezien de hoeveelheid, een kluis conform deze CPR gerealiseerd dient te worden. Door de heer Kraay zal een opgave gemaakt worden van de aanwezige stoffen, deze zal bij de aanvraag worden gevoegd.
- In de inrichting zijn tevens drie propaangasflessen aanwezig welke gebruikt worden voor afbranden (op locatie).
- in de loods staan ca. 10 vaten van 200 liter met olie afkomstig uit de inmiddels verwijderde tanks. Aangegeven is dat deze verwijderd dienen te worden uit de inrichting, danwel op de juiste wijze dienen te worden opgeslagen.

- C. met betrekking tot de ingediende aanvraag rioolozing.
Volgens hoofdstuk 4, afdeling 3, artikel 4.3.2.2 van de Algemene Plaatselijke Verordening Kerkwijk 1992 dient het bedrijf een kennisgeving te doen van het lozen van bedrijfsafvalwater. Door enig misverstand is i.p.v. een kennisgeving een vergunningsaanvraag ingediend. De vergunningsaanvraag wordt daarom gezien als kennisgeving. Bij de kennisgeving dient een capaciteitsberekening te zijn gevoegd en plattegronden van de inrichting waarop de juiste wijze van afvoer van afvalwater staat aangegeven. Door de heer Kraay werd aangegeven dat de op de hinderwettekening aangegeven afvoer van hemelwater niet correct staat weergegeven (niet via de olie-/benzine-afscheider). De heer Kraay heeft toegezegd om binnen 2 weken nieuwe, correcte tekeningen (in 5-voud), een capaciteitsberekening, alsmede het type en inhoud van de slibafscheider(s) te zullen indienen. Het type olie-/benzine-afscheider is bekend; (46 206/500 6 liter/seconde 150 KN los deksel Nering Bogel).
- D. met betrekking tot de ondergrondse opslag van brandstoffen.
Op deze opslag is sinds 1 maart 1993 het Besluit opslag ondergrondse tanks van toepassing.
De voorlichtingsbrochure, "Besluit opslaan in ondergrondse tanks" (Boot) is aan de heer Kraay overgelegd. De tanks zijn vergund in de oude hinderwetvergunning wat een melding conform Boot overbodig maakt.
De opslag dient voor 1 maart 1995 te voldoen aan de voorwaarden zoals deze vermeld staan in het "Boot".
Deze voorwaarden zijn o.a. :
- een overvulbeveiliging
- monitoring systeem voor het grondwater (jaarlijks bemonsteren)
- financiële zekerheidsstelling (f 50.000,-- per ondergrondse tank)
Indien besloten wordt tot beëindiging van de opslag (ook binnen 2 jaar) dient dit te gebeuren conform de voorschriften in het "Boot".
- E. met betrekking tot de verwijderde oude ondergrondse tanks.
Omstreeks 1987 zijn de 3 oude tanks buiten gebruik gesteld en verwijderd. Dit is door het bedrijf zelf uitgevoerd. Wanneer het monitoring systeem wordt aangebracht dient tevens te worden bezien of op de plaatsen waar de verwijderde tanks hebben gelegen een bodemverontreiniging is opgetreden.

de opsteller,



M.P. van der Maas.

TECHNISCHE DIENST "BOMMELERWAARD".

No: 5242 vdM/CK

Onderwerp: D. Hobo en Zn. B.V., Molenstraat 26, Nederhemert.

Algemene voorschriften.

1. De gehele inrichting, met inbegrip van het open terrein, moet steeds schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.
2. De elektrische installatie moet voldoen aan NEN 1010 en moet zodanig zijn dat geen storing optreedt in de radio- en/of televisieontvangst.
3. Bedrijfsafvalstoffen moeten in daartoe geschikte containers worden opgeslagen.
4. Bedrijfsafvalstoffen moeten op gezette tijden, doch tenminste éénmaal per maand, uit de inrichting worden afgevoerd.
5. Het is verboden op het terrein der inrichting bedrijfsafvalstoffen te verbranden. Het is tevens verboden om bedrijfsafvalstoffen op of in de bodem te brengen.
6. De opslag van oliën en smeermiddelen moet zich bevinden boven een vloeistofdichte bak of boven een vloeistofdichte betonnen vloer die samen met de drempel onder de toegangsdeur en de wanden een vloeistofdichte bak vormt. De vloeistofdichte bak moet de gehele voorraad vloeibare produkten kunnen bevatten en moet boven maaiveld zijn gelegen.
7. Chemische afvalstoffen en afgewerkte olie moeten worden verzameld in goed afsluitbare vloeistofdichte vaten, en worden geplaatst boven een vloeistofdichte bak in de chemicaliënopslag. Deze afvalstoffen moeten zo vaak als nodig uit de inrichting worden afgevoerd naar de daartoe geëigende verwerkingsinrichtingen.
8. Indien blijkt of wordt vermoed dat de bodem en/of het grondwater is verontreinigd danwel aangetast, anders dan ten gevolge van een ongewoon voorval in de zin van artikel 22 van de Wet bodembescherming (Stb. 1986, 374), dient degene die de inrichting drijft:
 - a. dit onverwijld te melden aan Burgemeester en Wethouders;
 - b. in deze gevallen onverwijld maatregelen te nemen ten einde de verontreiniging danwel de aantasting en de directe gevolgen daarvan te beperken;
 - c. direct na de onder a. bedoelde melding een bodem-/grondwateronderzoek uit te laten voeren naar de aard en omvang van de verontreiniging. De resultaten hiervan dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 3 maanden daarna, te worden overgelegd aan Burgemeester en Wethouders;
 - d. de opgetreden verontreiniging van bodem en/of grondwater overeenkomstig de aanwijzing van Burgemeester en Wethouders te verwijderen of te behandelen;
 - e. van een sanering zoals bedoeld onder d. aan Burgemeester en Wethouders uiterlijk na 3 maanden een evaluatierapport te overleggen. Uit het evaluatierapport dient o.a. te blijken dat de bodem en/of het grondwater op een afdoende wijze zijn gesaneerd.
 - f. eventuele tanks en/of leidingen die met verontreinigde stoffen in aanraking zijn geweest, te doen controleren op aantasting en, indien nodig, te doen herstellen of vervangen.
 Bij een ongewoon voorval in de zin van artikel 22 Wet bodembescherming dient/dienen, ingevolge deze wet:
 - a. terstond melding van het voorval te worden gedaan bij Burgemeester en Wethouders;
 - b. onverwijld maatregelen te worden getroffen teneinde de verontreiniging, de aantasting en de gevolgen daarvan te beperken en zoveel mogelijk ongedaan te maken.

Bijlage 1.

9. Het equivalente geluidsniveau (LAeq), veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen, vrachtverkeer en installaties, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden mag nabij een gevel van woningen van derden niet meer bedragen dan:
 - 45 dB(A) tussen 07.00 - 19.00 uur
 - 40 dB(A) tussen 19.00 - 23.00 uur
 - 35 dB(A) tussen 23.00 - 07.00 uur
10. Onverminderd het gestelde in voorschrift 9 mag het maximale geluidsniveau (LA max.) gemeten in meterstand "fast", nabij de gevel van woningen van derden niet meer bedragen dan:
 - 70 dB(A) in de periode gelegen tussen 07.00 en 19.00 uur
 - 65 dB(A) in de periode gelegen tussen 19.00 en 23.00 uur
 - 60 dB(A) in de periode gelegen tussen 23.00 en 07.00 uur
11. Indien controle op, danwel de berekening van, de in voorschriften 9 en 10 vastgestelde geluidsniveaus plaatsvindt, moet dit geschieden overeenkomstig de "Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai, IL-HR-13-01" van maart 1981, uitgave ministerie van Volksgezondheid, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Ook de beoordeling van de meetresultaten moet overeenkomstig deze handleiding plaatsvinden.
12. Machines en apparaten moeten zijn opgesteld met toepassing van doelmatige trillingsisolatoren, dan wel zijn opgesteld op een tenminste daaraan gelijkwaardige wijze.
Er mag geen enkele starre verbinding aanwezig zijn tussen de machines en apparaten enerzijds en enig vast onderdeel van het gebouw anderzijds.
13. Het aantrekken van insecten, knaagdieren en ongedierte moet zoveel mogelijk worden voorkomen. Zo vaak de omstandigheden daartoe aanleiding geven, moet doelmatige bestrijding van insecten, knaagdieren en ander ongedierte plaatsvinden.
14. Het op tekening bij deze aanvraag weergegeven geluidsscherm moet een hoogte hebben van ten minste 2,5 meter t.o.v. het eigen terrein van de inrichting. De massa van het geluidsscherm dient ten minste 15 kg/m² te zijn. Het geluidsscherm moet gesloten zijn uitgevoerd en bestand zijn tegen weersinvloeden.
15. Indien zich een onvoorziene gebeurtenis zoals een bedrijfsstoring heeft voorgedaan of zich voordoet waardoor giftige of anderszins gevaarlijke, schadelijke of hinder veroorzakende stoffen buiten de inrichting zijn gekomen dan wel kunnen komen, moeten onmiddellijk maatregelen worden getroffen om de gevolgen van die gebeurtenis te beperken.
Van een en ander moet terstond kennis worden gegeven aan de afdeling Milieu van de Technische Dienst "BOMMELERWAARD".
16. Degene die de inrichting drijft is overigens gehouden te doen en na te laten hetgeen redelijkerwijs gevergd kan worden om gevaar en schade dan wel hinder buiten de inrichting te voorkomen of te beperken.
17. De in de inrichting aangebrachte of gebezigde verlichting moet zodanig zijn aangebracht danwel afgeschermd, dat geen directe lichtstralen bij woningen waarneembaar is.
18. Een verbrandingsmotor van een heftruck moet zodanig zijn afgesteld dat de uitlaatgassen nagenoeg roet- en rookloos zijn. De uitlaat van de verbrandingsmotor moet zijn voorzien van een doelmatige geluiddemper.

3

TECHNISCHE DIENST "BOMMELERWAARD".

No.: 5242 vdm/CK

Onderwerp: D. Hobo en Zn. B.V., Molenstraat 26, Nederhemert.

Voorschriften betreffende brandblusmiddelen.

1. Op of nabij de op de hinderwettekening aangegeven plaats(en) moet een doelmatig draagbaar blustoestel met een inhoud, zoals aangegeven op de bij de aanvraag behorende tekening, aanwezig zijn.
2. Op of nabij de op de hinderwettekening aangegeven plaats(en) moet een op de waterleiding aangesloten slanghaspel met rubberslang en straalpijp aanwezig zijn.
De slanghaspel moet overeenkomen met het gestelde in de norm NEN 3211, uitgave 1974.
De benodigde druk in de waterleiding, vóór de toevoerafsluiter, bij geopende afsluiter, moet ten minste 150 kPa en mag ten hoogste 1000 kPa bedragen.
De waterleidinginstallatie, waarop brandslangen zijn aangesloten, moet n leidingstelsel vormen met de installatie van de drinkwatervoorziening.
Deze gecombineerde installatie wordt doeltreffend geacht indien zij is goedgekeurd door de Directeur van het watertoeleverende bedrijf.
3. Blustoestellen moeten steeds onbelemmerd bereikt kunnen worden, te allen tijde tot onmiddellijk gebruik gereed zijn en in goede staat van onderhoud verkeren.
4. Blustoestellen moeten jaarlijks op deugdelijkheid worden gecontroleerd door een deskundige.
Van elke uitgevoerde controle moet aantekening worden gemaakt op een bij het apparaat ter inzage aanwezige registratiekaart.

Bijlage 2.

TECHNISCHE DIENST "BOMMELERWAARD".

No.: 5242 vdm/CK

Onderwerp: D. Hobo en Zn. B.V., Molenstraat 26, Nederhemert.

Voorschriften betreffende de werkplaatsen en werkzaamheden.

1. Het is in de inrichting verboden:
 - a. vluchtige stoffen, oliën of vetten op het open terrein te laten uitvloeien,
 - b. olie en accuzuur anders te bewaren dan in vloeistofdicht vaatwerk,
 - c. vluchtige vloeistoffen, waarvan het onderste ontvlammingspunt lager dan 21°C (K 1-klasse) is gelegen, te gebruiken voor reinigingsdoeleinden, werkzaamheden te verrichten, waarbij vuur wordt gebruikt aan of in de onmiddellijke nabijheid van een brandstofreservoir en andere delen van een motorvoertuig, die brandstof bevatten, zodra brandstof uitstroomt moeten de werkzaamheden, waarbij vuur wordt gebruikt, onmiddellijk worden gestaakt en moet het vuur worden gedoofd,
 - e. anders dan in daartoe bestemde brandstofreservoirs meer dan 10 liter benzine aanwezig te hebben, de benzine moet zijn geborgen in goed gesloten metalen bussen.
2. In de werkplaats, het magazijn en de opslagloods is het verboden:
 - a. open vuur aanwezig te hebben anders dan voor het verrichten van las- en slijpwerkzaamheden,
 - b. brandstofreservoirs van motorvoertuigen bij te vullen.
3. In de inrichting mogen geen verfspuitwerkzaamheden worden verricht.
4. Op het open terrein van de inrichting mogen geen lawaaimakende werkzaamheden worden verricht.
5. Tussen 23.00 uur en 07.00 uur mogen in de inrichting geen werkzaamheden worden verricht. Het is toegestaan ten hoogste tienmaal per jaar van dit verbod af te wijken, mits hiervan binnen 2 dagen aan het gemeentebestuur schriftelijk wordt kennisgegeven.
6. Deuren en ramen moeten tijdens het verrichten van lawaaimakende werkzaamheden gesloten worden gehouden. Zij mogen dan slechts voor het onmiddellijk doorlaten van personen of goederen zijn geopend.
7. De vloer van de werkplaats moet vloeistofdicht zijn uitgevoerd en bestaan uit niet absorberend, oliebestendig en onbrandbaar materiaal.
8. De werkplaats moet rechtstreeks op de buitenlucht zijn geventileerd door middel van openingen, aangebracht in de wanden nabij de vloer; toe- en afvoeropeningen van de ventilatielucht moeten zodanig ten opzichte van elkaar zijn aangebracht dat een goede dwarsventilatie is gewaarborgd. De openingen mogen niet afsluitbaar zijn.
9. Bij het proefdraaien van een verbrandingsmotor moet over de uitlaat een metalen pijp worden geschoven waaraan een flexibele slang is bevestigd. Het uiteinden van deze slang moet op een mechanische geventileerde leiding zijn aangesloten. De capaciteit van de ventilator moet zo zijn gekozen dat de luchtsnelheid ter plaatse van de aansluiting met het ventilatiekanaal ten minste 10 m/s bedraagt. De dampen moeten worden afgevoerd tot ten minste 0,5 m boven het dak.
10. Oliën, vetten, modder en regenwater van de vloer van de werkplaats mogen niet naar buiten worden geveegd of geschrobd.

Bijlage 3.

11. Van een motorvoertuig mag op het open terrein van de inrichting de motor slechts zijn ingeschakeld:
 - gedurende het manoeuvreren en het op- en afrijden van de inrichting,
 - ten behoeve van het warmdraaien vóór het wegrijden gedurende de tijd die, ingevolge voorschriften/richtlijnen van de fabrikant van het betreffende motorvoertuig, hiervoor is vereist,
 - indien dit noodzakelijk is om het motorvoertuig te kunnen laden of lossen.
12. Gedurende het verrichten van werkzaamheden aan boven de smeerput geplaatste motorvoertuigen moeten de dampen uit de smeerput worden afgezogen door een mechanische afzuiginrichting, bestaande uit een langs de lange zijde van de werkkuil nabij de vloer aangebracht afzuigkanaal, waarin, gelijkmatig over de lengte van het kanaal verdeeld, afzuigopeningen aanwezig zijn, per minuut moet ten minste 1 m³ lucht per m² kuiloppervlak worden afgezogen, de dampen moeten worden afgevoerd tot ten minste 1 m boven het dak.
13. In de inrichting mag geen ander kunstlicht worden gebruikt dan elektrisch licht, in de smeerput en in de directe omgeving daarvan moeten de lampen met de lamphouders zich bevinden in armaturen die gasdicht zijn uitgevoerd, wandcontactdozen, veiligheden, schakelaars of andere elektrische toestellen mogen zich aldaar niet bevinden, tenzij de installatie voldoet aan de voorschriften, zoals aangegeven in de norm 3125, uitgave 1980, en voor zover op de installatie van toepassing, in de normen NEN-EN 50.014 tot en met 50.020, uitgave 1980, alsmede in de norm NEN 1010, uitgave 1962 met correcties van juli 1971 en aanvulling 1975.
14. De verlichting in de smeerput mag eerst dan kunnen worden ingeschakeld door een automatisch werkende schakelinrichting als de afzuiginrichting in de smeerput reeds gedurende ten minste een halve minuut in werking is.
15. Het wassen met water onder verhoogde druk van de motorvoertuigen mag alleen plaatsvinden op de daarvoor bestemde wasplaats en moet op een zodanige wijze geschieden dat zich geen nevel ten gevolge van reinigen buiten de inrichting kan verspreiden.
16. De vloer van de wasplaats moet vloeiستofdicht zijn en bestaan uit niet absorberend, oliebestendig en onbrandbaar materiaal. De vloer moet afwaterend zijn gelegd naar een of meer schrobputten of afvoeren, die zijn aangesloten op de bedrijfsriolering. Doorvoeringen van kabels en leidingen moeten vloeiستofdicht zijn afgewerkt.
17. Oliën, vetten, modder of water mogen niet over de rand van de vloer van de wasplaats anders dan in een schrobput worden geveegd of geschrobd.
18. De slibvanger en olie-/benzine-afscheider waarover afvalwater wordt afgevoerd moet zo dikwijls als dit voor de goede werking daarvan noodzakelijk is, doch ten minste éénmaal per jaar, worden ontdaan van vet-, olie- of slibafzettingen.
19. Een riolering voor de afvoer van afvalwater moet vloeiستofdicht zijn uitgevoerd.
20. Indien bij het machinaal bewerken van hout het vrijkomende houtafval, zoals stof, krullen en zaagsel, wordt afgezogen, moet de afgezogen lucht worden afgevoerd naar een doelmatige stofafscheidersinstallatie van voldoende capaciteit, zonder dat afval zich in de omgeving kan verspreiden. De installatie moet zodanig zijn uitgevoerd en worden onderhouden dat de stofconcentratie in de gereinigde lucht niet meer bedraagt dan 50 mg/m³.
21. Het afgescheiden houtafval moet worden verzameld zonder dat de goede werking van de installatie wordt verstoord.
22. Bewaring en afvoer van het afgescheiden houtafval moet geschieden zonder dat het houtafval zich buiten de inrichting kan verspreiden. Indien in de inrichting meer dan 50 kg zaagsel of houtmot aanwezig is, moet dit worden bewaard in een speciaal daarvoor bestemde bak van onbrandbaar materiaal die goed gesloten moet zijn door middel van een goed passend deksel van onbrandbaar materiaal.

23. In afwijking van voorschrift 22 mag het zaagsel of houtmot ook zijn geborgen in een speciaal daarvoor bestemde ruimte waarvan de wanden en de afdekking een brandwerendheid bezitten van ten minste 60 minuten.
24. Voor de toepassing van voorschrift 2 van de algemene voorschriften moet het inwendige van de stofafscheidingsinstallatie en het bijbehorende transportsysteem alsmede een houtmothok worden beschouwd als een ruimte met verhoogd brandgevaar.
25. Het is verboden om asbesthoudende materialen te bewerken of te verwerken.

1

TECHNISCHE DIENST "BOMMELERWAARD"

No: 5242 vDM/CK

Onderwerp: D. Hobo en Zn. B.V., Molenstraat 26, Nederhemert.

Voorschriften met betrekking tot het aftappen van motorbrandstoffen door middel van elektrische pompen.

1. Indien geen toezicht wordt gehouden, moet de pomp zijn afgesloten, zodat onbevoegden deze niet in werking kunnen stellen en geen onbewaakte aflevering kan plaatsvinden.
2. Een elektrische pomp ten behoeve van de aflevering van motorbrandstoffen moet in de buitenlucht zijn opgesteld.
3. Het af- en overtappen moet zoveel mogelijk lekvrij geschieden boven een vloeistofdichte vloer. Deze vloer moet afwaterend zijn gelegd naar een of meer schrobputten of afvoeren welke zijn aangesloten op de bedrijfsriolering.
4. Een pomp moet zodanig zijn geplaatst en de afleverslang moet zodanig zijn bemeten, dat de aflevering aan het voertuig nimmer kan plaatsvinden binnen 1 m afstand van een tank.
5. Een pomp moet zodanig zijn ingericht, dat hetzij slechts gedurende een daartoe strekkende opzettelijke bediening van de vulafsluiter vloeistof uit de pomp kan stromen, hetzij de aflevering van vloeistof automatisch stopt als het reservoir, waaraan wordt afgeleverd, vrijwel is gevuld. In het laatste geval moeten aan de vulafsluiter voorzieningen zijn getroffen, waardoor deze sluit bij een lichte schok, bijvoorbeeld ten gevolge van vallen.
6. Bij het plotseling sluiten van de vulafsluiter moet een eventueel optredende drukstoot kunnen worden opgevangen.
7. De elektrische installatie in en aan de pomp moet voldoen aan de bepalingen van de Installatie-voorschriften NEN 1010 en NEN 3410 alsmede aan de constructievoorschriften NEN 3125 en NEN-EN 50.014 t/m 50.020 en 50.028. In het bovenste deel van de omkasting van de pomp waarin het telwerk is aangebracht hoeft geen explosieveilig elektrisch materieel te worden toegepast, mits zich in dit deel geen leidingen of onderdelen met vloeistof bevinden die bij lekkage gevaar kunnen opleveren. Voor de elektrische installatie in het in het voorgaande bedoelde bovenste deel van de omkasting geldt dat het elektrisch materieel bij normaal bedrijf geen vonkende delen mag bezitten noch delen met een temperatuur die gevaar voor ontploffing opleveren.
8. Op de hoofdschakelaar, waarmede de elektrische installatie in en aan de pompkast kan worden uitgeschakeld moeten de schakelstanden duidelijk zijn aangegeven. Bij deze schakelaar moet duidelijk zijn vermeld, dat deze dient voor de pomp.
9. Behalve de in het vorige voorschrift genoemde hoofdschakelaar moet voor het in- en uitschakelen van de elektromotor van de pomp bovendien in of aan de pompkast een schakelaar zijn aangebracht.
10. Aan de pompkast mogen geen wandcontactdozen zijn aangebracht, terwijl aan de vulafsluiter of aan de afleverslang, geen elektrische schakelaar aanwezig mag zijn.

Bijlage 4.

8

11. De pompkast moet voldoende zijn geventileerd. De uitsparing in de pompkast, waarin de vulafsluiter van de afleverslang in ruststand wordt geborgen, moet gasdicht van het inwendige van de pompkast zijn afgesloten.
12. Het afleveren van vloeistof is verboden, indien daarbij wordt gerookt of enigerlei vuur of open kunstlicht aanwezig is, of de motor van het voertuig, waaraan de vloeistof wordt afgeleverd, in werking is.
13. Op of bij de pomp moet, met duidelijk leesbare letters het opschrift zijn aangebracht: "VOERTUIGMOTOR AFZETTEN" "ROKEN EN VUUR VERBODEN"

9

TECHNISCHE DIENST "BOMMELERWAARD".

No.: 5242 vdM/CK

Onderwerp: D. Hobo en Zn. B.V., Molenstraat 26, Nederhemert.

Voorschriften met betrekking tot de aardgasgestookte c.v.-ketels en de stookruimte.

1. De c.v.-ketels moeten worden opgesteld in een aparte stookruimte.
2. De stookruimte moet tenminste voldoen aan de eisen die zijn gesteld in de norm NEN 3028.
3. De c.v.-ketels moeten zijn uitgevoerd overeenkomstig de Model Aansluitvoorwaarden Gas 1979 van de Koninklijke Vereniging van Gasfabrikanten in Nederland (KVGN), uitgave 1979.
4. De c.v.-ketels moeten zijn opgesteld overeenkomstig NEN 3028.
5. De c.v.-ketels moeten regelmatig en vakkundig worden onderhouden, afgesteld en zo vaak als nodig is doch ten minste éénmaal per jaar worden gereinigd, zonder dat roet of ander vuil zich daarbij buiten de inrichting kan verspreiden.
6. De c.v.-ketels moeten telkens na 4 jaar aan de hand van voorschrift 3 op goed en veilig functioneren worden gecontroleerd door het aardgastoeleverend bedrijf, het VEG-gasinstituut n.v. of een andere deskundige. Een keuringsbewijs van de laatst gehouden keuring moet ter inzage worden gehouden voor het bevoegd gezag.
7. In geval van brand moet de brandstoftoevoer naar de c.v.-ketel kunnen worden afgesloten door middel van een op een goed bereikbare plaats buiten de stookruimte aanwezige afsluiter. Nabij de stookruimte moet daartoe in de brandstofleiding een afsluiter zijn aangebracht of een duidelijke verwijzing aanwezig zijn, waarop is aangegeven waar zich bedoelde afsluiter bevindt. Bij de afsluiter moet duidelijk het doel en de wijze van sluiten zijn aangegeven.
8. Een verbrandingsgasafvoersysteem moet voldoen aan de eisen voor verbrandingsgasafvoersystemen gesteld in NEN 1078.
9. Een verbrandingsgasafvoersysteem moet zo vaak als nodig is worden gereinigd, zonder dat verbrandingsresten buiten de inrichting worden verspreid.
10. In of buiten de stookruimte moeten (op een onder alle omstandigheden bereikbare plaats) door middel van een meerpolige schakelaar alle onderdelen van de elektrische installatie spanningsloos gemaakt kunnen worden. Er moet een duidelijke aanduiding zijn aangebracht, die de stand aangeeft waarin de schakelaar moet worden gebracht om de installatie spanningsloos te maken. De stookinstallatie mag niet op dezelfde groep zijn aangesloten als die waarop de verlichting is aangesloten.
11. De deur van de stookruimte dient zelfsluitend te zijn uitgevoerd.

Bijlage 5.

TECHNISCHE DIENST "BOMMELERWAARD".

No.: 5242 vdm/CK

Onderwerp: D. Hobo en Zn. B.V., Molenstraat 26, Nederhemert.

Voorschriften voor de opslag van chemicaliën, verf en katten.

1. Chemicaliën, katten, verfspuitbussen, oplosmiddelen e.d. moeten worden opgeslagen in de chemicaliënopslagruimte.
2. Van de chemicaliënopslagruimte moet:
 - a. de vloer zijn vervaardigd van beton en vloeistofdicht zijn,
 - b. de drempel onder de toegangsdeur met de vloer en de wanden een vloeistofdichte bak vormen, die de gehele voorraad vloeibare produkten kan bevatten,
 - c. de vloer boven maaiveld zijn gelegen.
3. Van de opslagruimte moet(en):
 - a. de wanden een brandwerendheid hebben van ten minste 60 minuten, bepaald overeenkomstig de norm NEN 6069,
 - b. de afdekking zijn vervaardigd van onbrandbaar licht materiaal en bestand zijn tegen vliegvlam,
 - c. de toegangsdeur een naar buiten draaiende deur zijn, vervaardigd van hout, dik ten minste 4 cm en een aanslag van ten minste 2,5 cm of van een andere constructie met een brandwerendheid van ten minste 30 minuten zoals bepaald overeenkomstig de norm NEN 6069, Bedoelde deur moet gesloten worden gehouden en mag slechts zijn geopend voor onmiddellijk doorlaten van personeel en goederen.
 - d. de toegangsdeur moet zelfsluitend zijn uitgevoerd,
 - e. vervaardigd zijn van materiaal dat voldoende bestand is tegen de opgeslagen stoffen.
4. De opslagruimte moet rechtstreeks op de buitenlucht zijn geventileerd door middel van openingen, aangebracht in wanden, nabij de vloer boven het peil van de drempel en nabij de afdekking. Toe- en afvoeropeningen van de ventilatielucht moeten zodanig ten opzichte van elkaar zijn aangebracht, dat een goede dwarsventilatie is gewaarborgd. Deze openingen moeten elk een luchtdoorlatend oppervlak hebben van ten minste 1 dm² en een gezamenlijke doorlaat van ten minste 1/250 deel van het vloeroppervlak. De openingen mogen niet afsluitbaar zijn en moeten zijn voorzien van roosters.
5. Op de buitenzijde van de toegangsdeur moet duidelijk leesbaar met letters van ten minste 5 cm hoogte het opschrift "OPEN VUUR en ROKEN VERBODEN" of een gelijkwaardig teken zijn aangebracht.
6. Volle of gedeeltelijk gevulde vaten mogen slechts op elkaar worden gestapeld als hun uitvoering daarvoor geschikt is en breuk of lekkage is uitgesloten. In alle andere gevallen dienen zij op doelmatige schappen of op de vloer te worden geplaatst.
7. Lekkende vaten welke organische oplosmiddelen bevatten, moeten onmiddellijk worden overgebracht in een deugdelijk overmaats vat dat hiertoe voor onmiddellijk gebruik gereed beschikbaar moet zijn.
8. Gemorste vloeistoffen op de vloeren dienen direct te worden opgenomen met bijvoorbeeld een geschikt absorptiemiddel en in een speciaal daartoe bestemd vat worden verzameld. Het absorptiemiddel moet daartoe in voldoende mate aanwezig zijn.
9. Gemorste droge stoffen moeten direct worden opgenomen op een zodanige wijze dat verspreiding wordt voorkomen.
10. Vaten of bussen, waarin vloeistoffen zijn verpakt, mogen elk geen grotere inhoud hebben dan 100 liter. Glazen flessen, waarin vloeistoffen zijn verpakt, mogen elk geen grotere inhoud hebben dan 5 liter.

Bijlage 6.

11. In de opbergplaats mag niet meer dan 500 liter nog voor gebruik geschikte chemicaliën en niet meer dan 1.000 liter chemische afvalstoffen alsmede afgewerkte olie zijn opgeslagen.
12. De opslagplaats van gevaarlijke en/of schadelijke chemicaliën moet behoudens voor het doorlaten van personen of goederen met sleutel en slot gesloten worden gehouden. De toegangsdeur(en) moet(en) zijn voorzien van de opschriften "Vergiftig", "Corrosief", "Schadelijk" en/of "Irriterend" al naar gelang de eigenschappen van de betreffende opgeslagen stoffen, met duidelijk leesbare letters met een hoogte van ten minste 5 cm.
13. De opgeslagen stoffen moeten naar soort en eigenschappen van elkaar gescheiden, in gesloten en onbeschadigde verpakking worden bewaard. Vloeibare chemicaliën moeten in of boven een vloeistofdichte bak zijn opgeslagen. Met elkaar reagerende stoffen waarbij gevaarlijke gassen of dampen kunnen vrijkomen of gevaarlijke situaties ontstaan zoals explosies, rondspattende chemicaliën, excessieve warmte-ontwikkeling e.d. moeten gecompartmenteerd worden opgeslagen. Voor vaststelling van de noodzakelijke compartimentering dient CPR richtlijn 15-1 "Opslag gevaarlijke stoffen in emballage" hoofdstuk 6, artikel 6.1.2. aangehouden te worden. Ten behoeve van de opslag van gevaarlijke stoffen die gescheiden moeten worden opgeslagen, mag in een kluis één bouwkundige kast of één losse kast zijn geplaatst. Een bouwkundige kast moet voldoen aan de voorschriften 7.4.1 tot en met 7.4.4. van CPR 15-1. Een losse kast moet voldoen aan 7.3 van CPR 15-1. De kast moet zo dicht mogelijk bij een deur van de kluis zijn geplaatst, doch niet op minder dan 1 meter van die deur.
14. Een vloeistofdichte bak moet bestand zijn tegen de inwerking van de opgeslagen chemicaliën.
15. In de opslagplaats t.b.v. chemicaliën mogen slechts vloeistoffen en vaste stoffen zijn opgeslagen; in de opslagplaats mogen geen werkzaamheden worden verricht.
16. De stoffen moeten zodanig zijn opgeslagen dat zij niet worden blootgesteld aan hitte-afstralende apparatuur of verwarmingsinstallaties.
17. Binnen een afstand van 5 meter van enig punt van een kluis, bestemd voor de opslag van (licht) ontvlambare stoffen mogen zich geen gemakkelijk brandbare constructies of materialen bevinden.
18. Lege, niet gereinigde emballage moet worden opgeslagen als volle.
19. Bij de opslagplaats moet een duidelijke leesbare instructie zijn aangebracht van de veiligheidshandelingen, de te gebruiken middelen en de eerste hulp bij ongevallen en een alarmregeling.
20. Door de bedrijfsleiding moet een aantal personen aangewezen zijn die toegang hebben tot de opslagplaats. Deze personen moeten voldoende op de hoogte zijn van de aard en de gevaarsaspecten van de opgeslagen stoffen en over de veiligheids-handelingen, de te gebruiken middelen (waaronder regelen bij onregelmatigheden). Deze personen moeten hieromtrent schriftelijk zijn geïnformeerd.
21. De opslagplaats moet regelmatig worden gecontroleerd op lekkages of beschadiging van de aanwezige emballage.

TECHNISCHE DIENST "BOMMELERWAARD".

No.: 5242 vdM/CK

Onderwerp: D. Hobo en Zn. B.V., Molenstraat 26, Nederhemert.

Voorschriften betreffende het gebruik en bewaring van gasflessen.

A. Constructievoorschriften.

- A1. Gasflessen waarvan de goedkeuring door de Dienst van het Stoomwezen, een door de Dienst geaccepteerde deskundige of een ingevolge de EEG-kaderrichtlijn 76/767/EEG, alsmede de daarop berustende bijzondere richtlijnen 84/525, 84/526 en 84/527/EEG, aangewezen instantie niet of blijkens de ingeponste datum niet tijdig heeft plaatsgevonden, mogen niet in de inrichting aanwezig zijn. De beproeving van gasflessen moet periodiek zijn herhaald overeenkomstig de termijnen aangegeven in het VLG.
- A2. Leidingen, appendages en pakkingsmateriaal moet mechanisch voldoende sterk zijn, bestand tegen de optredende druk en temperatuur en geschikt voor het transporteren van gas.
- A3. Leidingen en appendages moeten zodanig zijn gedimensioneerd, dat bij de te verwachten maximumbelasting van de installatie, het drukverlies en de gassnelheid gelimiteerd blijven tot waarden waarbij de goede regeling van de gasdruk of de juiste werking van de gebruikstoestellen gewaarborgd is.
- A4. De afsluiters van de flessen moeten door een kap tegen beschadiging zijn beschermd.
- A5. Leidingen, toebehoren en pakkingsmateriaal moeten mechanisch voldoende sterk zijn, bestand zijn tegen de optredende druk en temperatuur en geschikt zijn voor het te transporteren gas.

B. Gebruiksvoorschriften.

- B1. Gasflessen mogen slechts zijn gevuld met het gas waarvoor zij zijn beproefd en waarvan de naam op de fles is aangebracht.
- B2. Voorkomen moet zijn dat gasflessen kunnen omvallen of met een vochtige bodem in aanraking kunnen komen.
- B3. Lege gasflessen moeten worden behandeld als gevulde gasflessen.
- B4. Gasflessen moeten steeds gemakkelijk bereikbaar zijn en mogen niet in de onmiddellijke nabijheid van andere brandgevaarlijke stoffen zijn opgesteld.
- B5. Beschadigde of lekke gasflessen moeten onverwijld in de buitenlucht worden gebracht en worden gemerkt met het woord "defect" resp. "lek". Alsdan moeten onverwijld maatregelen worden getroffen om brand- en explosiegevaar, dan wel verstikkingsgevaar te voorkomen.
- B6. De afsluiter van een niet in gebruik zijnde gasfles moet gesloten zijn.
- B7. Niet aan een vaste plaats gebonden gasflessen moeten buiten werktijd op een vaste, in overleg met de plaatselijke brandweer nader te bepalen plaats ondergebracht zijn.
- B8. De waterinhoud van de gevulde en de lege flessen mag gezamenlijk niet meer dan 165 liter bedragen.

TECHNISCHE DIENST "BOMMELERWAARD"


No: 5242 vdM/CK

Onderwerp: D. Hobo en Zn. B.V., Molenstraat 26, Nederhemert.

Legesberekening

A. Voor het verkrijgen van een vergunning ingevolge artikel 2 van de Hinderwet	f	600,--
B. Voor in de inrichting geplaatste electro- motoren met een gezamenlijk nominaal vermogen van circa 33 KW	f	484,35
C. Voor in de inrichting geplaatste verwarmingsinstallatie met een gezamenlijk nominaal vermogen van circa 156 KW.	f	140,40
D. Voor het bezigen van drukhouders met een gezamenlijke inhoud van minder dan 500 liter	f	--,--
E. Voor de bovengrondse opslag van minder dan 50 liter aan brandbare vloeistoffen met een vlampunt kleiner dan 55°C.	f	--,--
F. Voor de bovengrondse opslag van 1,6 m ³ aan brandbare vloeistoffen met een vlampunt, groter dan 55°C.	f	--,--
G. Voor een inrichting als bedoeld in categorie XV, artikel 1 HB met een bedrijfsoppervlak van meer dan 100 m ² tot en met 250 m ² (ca. 102 m ²).	f	333,55
H. Voor een inrichting als bedoeld in categorie XXI, artikel 1 HB	f	221,10
		<hr/>
Totaal	f	1.779,40
		=====

Bijlage 8.



GEMEENTE KERKWIK

Walderweg 2
5315 AN Kerkwijk
Tel. 04184 - 2491
Fax 04184 - 2515

Aan:
D. Hobo en Zn. B.V.
Molenstraat 26
5317 JG Nederhemert

Datum: 25 mei 1993
Sector / N^o.: 1164
Onderwerp: Bewijs van ontvangst.
Inlichtingen: AZ/M.J. Scheffers.

Verzonden: 26. MEI 1993

Geachte heer Hobo,

Zoals u wellicht bekend is op 1 maart 1993 de Wet Milieubeheer in werking getreden, waardoor de Hinderwet op genoemde datum is komen te vervallen.

In verband met het feit dat u uw aanvraag om een vergunning ingevolge de Hinderwet echter vóór 1 maart 1993 bij ons heeft ingediend, blijven op uw aanvraag op grond van het overgangsrecht de Hinderwet en de procedure bepalingen van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne van toepassing. Zodra de door ons te nemen beschikking op uw aanvraag om een hinderwetvergunning onherroepelijk is geworden, zal deze van rechtswege worden omgezet in een vergunning op grond van de Wet Milieubeheer.

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 7, lid 1, van de Wet algemene bepalingen delen wij u mede uw aanvraag op 23 februari 1993, via de T.D. "Bommelerwaard" in Zaltbommel te hebben ontvangen. Deze aanvraag heeft betrekking op een nieuwe, de gehele inrichting omvattende, vergunning in het kader van de Hinderwet ten behoeve van een aannemersbedrijf voor bouwkundige- en kassenbouwwerken aan de Molenstraat 26 te Nederhemert.

De hoogte van de leges voor het verkrijgen van een vergunning ingevolge artikel 2 van de Hinderwet is door de T.D. "Bommelerwaard" vastgesteld op f. 1.779,40. Wij verzoeken u bedoeld bedrag binnen één maand na de verzenddatum van deze brief over te maken op postgirorekeningnummer 40.10.436, t.n.v. de beheerster Legeskas gemeente Kerkwijk.

De legesberekening is als volgt samengesteld:

A.	Voor het verkrijgen van een vergunning ingevolge artikel 2 van de Hinderwet	f.	600,--
B.	Voor in de inrichting geplaatste electro- motoren met een gezamenlijk nominaal vermogen van circa 33 KW	f.	484,35
C.	Voor een in de inrichting geplaatste verwarmingsinstallatie met een gezamenlijk nominaal vermogen van circa 156 KW	f.	140,40
D.	Voor een inrichting als bedoeld in categorie XV, artikel 1 HB met een bedrijfsoppervlak van meer dan 100 m2 tot en met 250 m2 (ca. 102 m2)	f.	333,55
E.	Voor een inrichting als bedoeld in categorie XXI, artikel 1 HB	f.	221,10

Totaal		f.	1.779,40
			=====

Te uwer informatie treft u bijgaand een kopie van het verslag vooroverleg aan, naar de exacte inhoud waarvan wij u korthedshalve verwijzen.

In verband met de wettelijk voorgeschreven procedure zal de afdoening van uw aanvraag enige tijd gaan vergen, waarvoor wij uw begrip vragen.

Met betrekking tot de bij uw bedrijf drie aanwezige ondergrondse tanks ten behoeve van de opslag van respectievelijk 3 m3 benzine, 16 m3 dieselolie en 4 m3 rode diesel, merken wij het volgende op. Op 1 maart 1993 is het "Besluit opslaan in ondergrondse tanks (BOOT)" in werking getreden. Genoemd "Besluit" geeft aan, dat in bepaalde gevallen voor een ondergrondse tank geen milieuvergunning meer nodig is. In die gevallen kan worden volstaan met een zogenaamde kennisgeving. Uiteraard moet in dat geval wel worden voldaan aan de voorschriften behorende bij het "Besluit".

Vastgesteld is, dat genoemde ondergrondse tanks onder de werking van het "Besluit" vallen. De desbetreffende voorschriften treft u bijgaand aan.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Kerkwijk,
de secretaris, de burgemeester,

(J. Koops)

(H.G. de Kort)



GEMEENTE KERKWIJK

Walderweg 2
5315 AN Kerkwijk
Tel. 04184 - 2491
Fax 04184 - 2515

Aan:
de Inspecteur van de
Volksgezondheid
Postbus 9013
6800 DR Arnhem

Datum: 26 mei 1993
Sector / No.: 1166
Onderwerp: Hinderwet.
Inlichtingen: AZ/M.J. Scheffers.

Verzonden: 26. MEI 1993

Geachte heer,

Ter voldoening aan het gestelde in artikel 7, lid 2, van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne, doen wij u hierbij een exemplaar toekomen van een bij ons ingediende aanvraag voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende, vergunning ingevolge de Hinderwet.


Het betreft hier de navolgende aanvraag:

- D. Hobo en Zn. BV, Molenstraat 26 te Nederhemert ten behoeve van een aannemersbedrijf voor bouwkundige- en kassenbouwwerken op voornoemd adres.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Kerkwijk,
de secretaris, de burgemeester,

(J. Koops)

(H.G. de Kort)



GEMEENTE KERKWIK

Walderweg 2
5315 AN Kerkwijk
Tel. 04184 - 2491
Fax 04184 - 2515

Aan:
het Districtshoofd van de
Arbeidsinspectie in het 7e
district
Postbus 7001
3430 JA Nieuwegein

Datum: 25 mei 1993

Sector / No.: 1165

Onderwerp: Hinderwet.

Verzonden: 26. MEI 1993

Inlichtingen: AZ/M.J. Scheffers.

Geachte heer,

Ter voldoening aan het gestelde in artikel 7, lid 2, van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne, doen wij u hierbij een exemplaar toekomen van een bij ons ingediende aanvraag voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende, vergunning ingevolge de Hinderwet.

Het betreft hier de navolgende aanvraag:

- D. Hobo en Zn. BV, Molenstraat 26 te Nederhemert ten behoeve van een aannemersbedrijf voor bouwkundige- en kassenbouwwerken op voornoemd adres.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Kerkwijk,
de secretaris, de burgemeester,


(J. Koops)


(H.G. de Kort)



GEMEENTE KERKWIK

Walderweg 2
5315 AN Kerkwijk
Tel. 04184 - 2491
Fax 04184 - 2515

Aan:
D. Hobo en Zn. B.V.
Molenstraat 26
5317 JG Nederhemert

Datum: 11 juni 1993

Sector / No.: 1350

Onderwerp: Hinderwet.

Verzonden: 17. JUNI 1993


Inlichtingen: AZ/M.J. Scheffers/AvG


Geachte heer Hobo,

Ter voldoening aan het gestelde in artikel 13, lid 2, van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne, delen wij u mede dat uw verzoek om een vergunning ingevolge de Hinderwet op donderdag 17 juni 1993 zal worden bekendgemaakt in het weekblad "De Toren".

Een exemplaar van de kennisgeving, naar de inhoud waarvan wij u korthedshalve verwijzen, treft u bijgaand aan.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Kerkwijk,
de secretaris, de burgemeester,


(N.A. de Groot)


(H.G. de Kort)

GEMEENTE KERKWILK

Kennisgeving Hinderwet

Burgemeester en Wethouders van Kerkwilk maken bekend dat verzoeken zijn ingekomen om vergunning krachtens de Hinderwet van:

- Kwekerij 't Oud Bos B.V., Hogeweg 11 te Nieuwaal voor het oprichten en in werking hebben van een bloemenkwekerij aan de Hogeweg 11 en 12 te Nieuwaal.
- D. Hobo en Zn. B.V., Molenstraat 26 te Nederhemert voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende, vergunning voor een aannemersbedrijf voor bouwkundige- en kassenbouwwerken aan de Molenstraat 26 te Nederhemert.
- de heer H. van Wijk, Hogeweg 13 te Nieuwaal voor het oprichten en in werking hebben van een rozenkwekerij op voornoemd adres.
- de heer C.H. van de Werken, Leutsestraat 12 te Gameren voor het oprichten en in werking hebben van een rozenkwekerij op voornoemd adres.

De aanvragen en andere bijbehorende stukken liggen vanaf 18 juni 1993 tot 18 juli 1993 ter inzage in het gemeentehuis van Kerkwilk, Walderweg 2, afdeling Algemene Zaken, op werkdagen tussen 09.00 uur en 12.00 uur, alsmede op donderdagen van 18.00 uur tot 21.00 uur (na telefonische afspraak 04184-2491 tst. 25).

Desgewenst kan een mondelinge toelichting op de stukken worden gegeven.

Gemotiveerde bezwaren kunnen door een ieder tot 18 juli 1993 schriftelijk bij ons worden ingediend. Degene, die een bezwaarschrift indient, kan verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken.

Dat verzoek moet tegelijk, in een apart schrijven, met het indienen van een bezwaarschrift bij ons worden ingediend. Ingekomen bezwaarschriften worden eveneens ter inzage gelegd.

Er zullen geen openbare zittingen worden gehouden.

Indien daarom telefonisch wordt verzocht, kunnen tot 9 juli 1993 mondeling bezwaren worden ingebracht, waarbij dan tevens de gelegenheid wordt gegeven tot een gedachtenwisseling over de aanvraag tussen het bevoegd gezag, de aanvrager en de overige aanwezigen.

De aandacht wordt er op gevestigd, dat degenen die bezwaren hebben ingebracht op bovenstaande wijze en een ieder die aantoonbaar daartoe redelijkerwijs niet in staat geweest te zijn, in de gelegenheid zullen worden gesteld bezwaren tegen de ontwerp-beschikking in te dienen.

Kerkwijk, 17 juni 1993

Burgemeester en Wethouders voornoemd,	
de secretaris,	de burgemeester,
N.A. de Groot.	H.G. de Kort.



GEMEENTE KERKWIJK

Walderweg 2
5315 AN Kerkwijk
Tel. 04184 - 2491
Fax 04184 - 2515

Aan:
de gebruikers van het perceel
Molenstraat 22
5317 JG Nederhemert

Datum: 11 juni 1993

Sector / No.: BSI

Onderwerp: Hinderwet.

Verzonden: 17 JUNI 1993

Inlichtingen: AZ/M.J. Scheffers/AVG

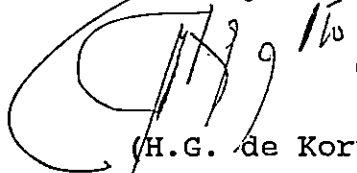
Geachte heer/mevrouw,

Ter voldoening aan het gestelde in artikel 12, lid 3, van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne, doen wij u bijgaand een exemplaar van de kennisgeving van een aanvraag ingevolge de Hinderwet toekomen.

Voor de inhoud van de kennisgeving verwijzen wij u naar de bijlage.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Kerkwijk,
de secretaris, de burgemeester,


(N.A. de Groot)


(H.G. de Kort)



GEMEENTE KERKWIK

Walderweg 2
5315 AN Kerkwijk
Tel. 04184 - 2491
Fax 04184 - 2515

Aan:
de gebruikers van het perceel
Molenstraat 24
5317 JG Nederhemert

Datum: 11 juni 1993

Sector / No.: 1352

Onderwerp: Hinderwet.

Inlichtingen: AZ/M.J. Scheffers/AvG

Verzonden: 17 JUNI 1993

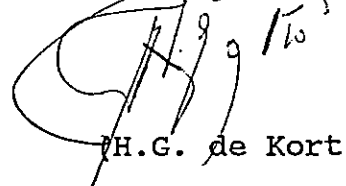
Geachte heer/mevrouw,

Ter voldoening aan het gestelde in artikel 12, lid 3, van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne, doen wij u bijgaand een exemplaar van de kennisgeving van een aanvraag ingevolge de Hinderwet toekomen.

Voor de inhoud van de kennisgeving verwijzen wij u naar de bijlage.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Kerkwijk,
de secretaris, de burgemeester,


(N.A. de Groot)


(H.G. de Kort)



GEMEENTE KERKWIK

Walderweg 2
5315 AN Kerkwijk
Tel. 04184 - 2491
Fax 04184 - 2515

Aan:
Het Districtshoofd van de
Arbeidsinspectie
Postbus 7001
3430 JA Nieuwegein

Datum: 11 juni 1993

Sector / No.: 1349

Onderwerp: Hinderwet

Inzendingen: G / M.J. Scheffers

Verzonden:

17. JUNI 1993

Geachte heer,

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 13, lid 2, van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne doen wij u hierbij een exemplaar toekomen van de kennisgeving betreffende een viertal aanvragen voor een vergunning ingevolge de Hinderwet.

Voor de inhoud van de kennisgeving verwijzen wij u kortheidshalve naar de bijlage.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Kerkwijk,
de secretaris, de burgemeester,


(N.A. de Groot)


(H.G. de Kort)



GEMEENTE KERKWIJK

Walderweg 2
5315 AN Kerkwijk
Tel. 04184 - 2491
Fax 04184 - 2515

Aan:
De inspecteur van de
Volksgezondheid
Postbus 9013
6800 DR Arnhem

Datum: 11 juni 1993

Sector / No.: 1340

Onderwerp: Hinderwet

Inl gen: G / M.J. Scheffers


Verzonden: 17 JUN 1993

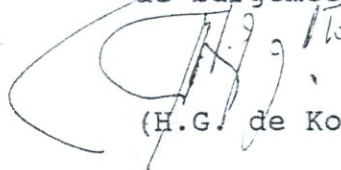
Geachte heer,

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 13, lid 2, van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne doen wij u hierbij een exemplaar toekomen van de kennisgeving betreffende een viertal aanvragen voor een vergunning ingevolge de Hinderwet.

Voor de inhoud van de kennisgeving verwijzen wij u kortheidshalve naar de bijlage.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Kerkwijk,
de secretaris, de burgemeester,


(N.A. de Groot)


(H.G. de Kort)

GEMEENTE KERKWILK

Ontwerp-beschikking Hinderwet.

Burgemeester en wethouders van Kerkwijk;

gezien de aanvraag, d.d. 8 februari 1993, ingekomen op 23 februari 1993, van D. Hobo en Zn. B.V., Molenstraat 26 te Nederhemert voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende, vergunning ingevolge de Hinderwet ten behoeve van een aannemersbedrijf voor bouwkundige- en kassenbouwwerken aan de Molenstraat 26 te Nederhemert, kadastraal bekend gemeente Kerkwijk, sectie B, nrs. 1119, 1456, 1815, 1920 en 1921;

OVERWEGENDE:

dat de procedure overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk 3 van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne is uitgevoerd;

dat de aanvraag om vergunning overeenkomstig het bepaalde in artikel 12 van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne op 17 juni 1993 is bekendgemaakt;

dat het houden van een openbare zitting overeenkomstig het bepaalde in artikel 22, lid 1, van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne achterwege is gelaten;

dat binnen de daarvoor wettelijk bepaalde periode geen bezwaren en/of adviezen zijn ingekomen;

dat mogelijk door de inrichting te veroorzaken gevaar, schade of hinder voldoende wordt ondervangen door de daartoe aan de ontwerp-beschikking te verbinden voorschriften;

gelet op de Hinderwet en de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne;

BESLUITEN:

de gevraagde vergunning in ontwerp te verlenen aan D. Hobo en Zn. B.V., Molenstraat 26 te Nederhemert-Noord onder de voorschriften behorende bij deze ontwerp-beschikking.

Kerkwijk, 17 augustus 1993.

Burgemeester en wethouders voornoemd,	
de secretaris,	de burgemeester,
N.A. de Groot.	H.G. de Kort.

Datum openbare bekendmaking: 26 augustus 1993.

Dict./Typ.: mjs

Coll. : 0

Voorschriften behorende bij en deelsluitmakende van het besluit van burgemeester en wethouders van Kerkwijk, d.d.

waarbij aan D. Hobo en Zn. B.V., Molenstraat 26 te Nederhemert een nieuwe, de gehele inrichting omvattende, vergunning ingevolge de Hinderwet is verleend voor een aannemersbedrijf voor bouwkundige- en kassenbouwwerken op voornoemd adres.

De secretaris,
N.A. de Groot

Algemene voorschriften.

1. De gehele inrichting, met inbegrip van het open terrein, moet steeds schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.
2. De elektrische installatie moet voldoen aan NEN 1010 en moet zodanig zijn dat geen storing optreedt in de radio- en/of televisieontvangst.
3. Bedrijfsafvalstoffen moeten in daartoe geschikte containers worden opgeslagen.
4. Bedrijfsafvalstoffen moeten op gezette tijden, doch tenminste éénmaal per maand, uit de inrichting worden afgevoerd.
5. Het is verboden op het terrein der inrichting bedrijfsafvalstoffen te verbranden. Het is tevens verboden om bedrijfsafvalstoffen op of in de bodem te brengen.
6. De opslag van oliën en smeermiddelen moet zich bevinden boven een vloeistofdichte bak of boven een vloeistofdichte betonnen vloer die samen met de drempel onder de toegangsdeur en de wanden een vloeistofdichte bak vormt. De vloeistofdichte bak moet de gehele voorraad vloeibare produkten kunnen bevatten en moet boven maaiveld zijn gelegen.
7. Chemische afvalstoffen en afgewerkte olie moeten worden verzameld in goed afsluitbare vloeistofdichte vaten, en worden geplaatst boven een vloeistofdichte bak in de chemicaliënopslag. Deze afvalstoffen moeten zo vaak als nodig uit de inrichting worden afgevoerd naar de daartoe geëigende verwerkingsinrichtingen.

Indien blijkt of wordt vermoed dat de bodem en/of het grondwater is verontreinigd danwel aangetast, anders dan ten gevolge van een ongewoon voorval in de zin van artikel 22 van de Wet bodembescherming (Stb. 1986, 374), dient degene die de inrichting drijft:

- a. dit onverwijld te melden aan Burgemeester en Wethouders;
- b. in deze gevallen onverwijld maatregelen te nemen ten einde de verontreiniging danwel de aantasting en de directe gevolgen daarvan te beperken;
- c. direct na de onder a. bedoelde melding een bodem-/grondwateronderzoek uit te laten voeren naar de aard en omvang van de verontreiniging. De resultaten hiervan dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 3 maanden daarna, te worden overgelegd aan Burgemeester en Wethouders;
- d. de opgetreden verontreiniging van bodem en/of grondwater overeenkomstig de aanwijzing van Burgemeester en Wethouders te verwijderen of te behandelen;
- e. van een sanering zoals bedoeld onder d. aan Burgemeester en Wethouders uiterlijk na 3 maanden een evaluatierapport te overleggen. Uit het evaluatierapport dient o.a. te blijken dat de bodem en/of het grondwater op een afdoende wijze zijn gesaneerd.
- f. eventuele tanks en/of leidingen die met verontreinigde stoffen in aanraking zijn geweest, te doen controleren op aantasting en, indien nodig, te doen herstellen of vervangen.

Bij een ongewoon voorval in de zin van artikel 22 Wet bodembescherming dient/dienen, ingevolge deze wet:

- a. terstond melding van het voorval te worden gedaan bij Burgemeester en Wethouders;
- b. onverwijld maatregelen te worden getroffen teneinde de verontreiniging, de aantasting en de gevolgen daarvan te beperken en zoveel mogelijk ongedaan te maken.

9. Het equivalente geluidsniveau (LAeq), veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen, vrachtverkeer en installaties, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden mag nabij een gevel van woningen van derden niet meer bedragen dan:
 - 45 dB(A) tussen 07.00 - 19.00 uur
 - 40 dB(A) tussen 19.00 - 23.00 uur
 - 35 dB(A) tussen 23.00 - 07.00 uur
10. Onverminderd het gestelde in voorschrift 9 mag het maximale geluidsniveau (LA max.) gemeten in meterstand "fast", nabij de gevel van woningen van derden niet meer bedragen dan:
 - 70 dB(A) in de periode gelegen tussen 07.00 en 19.00 uur
 - 65 dB(A) in de periode gelegen tussen 19.00 en 23.00 uur
 - 60 dB(A) in de periode gelegen tussen 23.00 en 07.00 uur
11. Indien controle op, danwel de berekening van, de in voorschriften 9 en 10 vastgestelde geluidsniveaus plaatsvindt, moet dit geschieden overeenkomstig de "Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai, IL-HR-13-01" van maart 1981, uitgave ministerie van Volksgezondheid, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Ook de beoordeling van de meetresultaten moet overeenkomstig deze handleiding plaatsvinden.
12. Machines en apparaten moeten zijn opgesteld met toepassing van doelmatige trillingsisolatoren, dan wel zijn opgesteld op een tenminste daaraan gelijkwaardige wijze.
Er mag geen enkele starre verbinding aanwezig zijn tussen de machines en apparaten enerzijds en enig vast onderdeel van het gebouw anderzijds.
13. Het aantrekken van insecten, knaagdieren en ongedierte moet zoveel mogelijk worden voorkomen. Zo vaak de omstandigheden daartoe aanleiding geven, moet doelmatige bestrijding van insecten, knaagdieren en ander ongedierte plaatsvinden.
14. Het op tekening bij deze aanvraag weergegeven geluidsscherm moet een hoogte hebben van ten minste 2,5 meter t.o.v. het eigen terrein van de inrichting. De massa van het geluidsscherm dient ten minste 15 kg/m² te zijn. Het geluidsscherm moet gesloten zijn uitgevoerd en bestand zijn tegen weersinvloeden.
15. Indien zich een onvoorziene gebeurtenis zoals een bedrijfsstoring heeft voorgedaan of zich voordoet waardoor giftige of anderszins gevaarlijke, schadelijke of hinder veroorzakende stoffen buiten de inrichting zijn gekomen dan wel kunnen komen, moeten onmiddellijk maatregelen worden getroffen om de gevolgen van die gebeurtenis te beperken.
Van een en ander moet terstond kennis worden gegeven aan de afdeling Milieu van de Technische Dienst "BOMMELERWAARD".
16. Degene die de inrichting drijft is overigens gehouden te doen en na te laten hetgeen redelijkerwijs gevergd kan worden om gevaar en schade dan wel hinder buiten de inrichting te voorkomen of te beperken.
17. De in de inrichting aangebrachte of gebezigde verlichting moet zodanig zijn aangebracht danwel afgeschermd, dat geen directe lichtstralen bij woningen waarneembaar is.
18. Een verbrandingsmotor van een heftruck moet zodanig zijn afgesteld dat de uitlaatgassen nagenoeg roet- en rookloos zijn. De uitlaat van de verbrandingsmotor moet zijn voorzien van een doelmatige geluiddemper.

Voorschriften betreffende brandblusmiddelen.

1. Op of nabij de op de hinderwettekening aangegeven plaats(en) moet een doelmatig draagbaar blustoestel met een inhoud, zoals aangegeven op de bij de aanvraag behorende tekening, aanwezig zijn.
2. Op of nabij de op de hinderwettekening aangegeven plaats(en) moet een op de waterleiding aangesloten slanghaspel met rubberslang en straalpijp aanwezig zijn.
De slanghaspel moet overeenkomen met het gestelde in de norm NEN 3211, uitgave 1974.
De benodigde druk in de waterleiding, vóór de toevoerafsluiter, bij geopende afsluiter, moet ten minste 150 kPa en mag ten hoogste 1000 kPa bedragen.
De waterleidinginstallatie, waarop brandslangen zijn aangesloten, moet n leidingstelsel vormen met de installatie van de drinkwatervoorziening.
Deze gecombineerde installatie wordt doeltreffend geacht indien zij is goedgekeurd door de Directeur van het watertoeleverende bedrijf.
3. Blustoestellen moeten steeds onbelemmerd bereikt kunnen worden, te allen tijde tot onmiddellijk gebruik gereed zijn en in goede staat van onderhoud verkeren.
4. Blustoestellen moeten jaarlijks op deugdelijkheid worden gecontroleerd door een deskundige.
Van elke uitgevoerde controle moet aantekening worden gemaakt op een bij het apparaat ter inzage aanwezige registratiekaart.

Voorschriften betreffende de werkplaatsen en werkzaamheden.

1. Het is in de inrichting verboden:
 - a. vluchtige stoffen, oliën of vetten op het open terrein te laten uitvloeien,
 - b. olie en accuzuur anders te bewaren dan in vloeistofdicht vaatwerk,
 - c. vluchtige vloeistoffen, waarvan het onderste ontvlammingspunt lager dan 21°C (K 1-klasse) is gelegen, te gebruiken voor reinigingsdoeleinden,
 - d. werkzaamheden te verrichten, waarbij vuur wordt gebruikt aan of in de onmiddellijke nabijheid van een brandstofreservoir en andere delen van een motorvoertuig, die brandstof bevatten, zodra brandstof uitstroomt moeten de werkzaamheden, waarbij vuur wordt gebruikt, onmiddellijk worden gestaakt en moet het vuur worden gedoofd,
 - e. anders dan in daartoe bestemde brandstofreservoirs meer dan 10 liter benzine aanwezig te hebben, de benzine moet zijn geborgen in goed gesloten metalen bussen.
2. In de werkplaats, het magazijn en de opslagloods is het verboden:
 - a. open vuur aanwezig te hebben anders dan voor het verrichten van las- en slijpwerkzaamheden,
 - b. brandstofreservoirs van motorvoertuigen bij te vullen.
3. In de inrichting mogen geen verfspuitwerkzaamheden worden verricht.
4. Op het open terrein van de inrichting mogen geen lawaaimakende werkzaamheden worden verricht.
5. Tussen 23.00 uur en 07.00 uur mogen in de inrichting geen werkzaamheden worden verricht. Het is toegestaan ten hoogste tienmaal per jaar van dit verbod af te wijken, mits hiervan binnen 2 dagen aan het gemeentebestuur schriftelijk wordt kennisgegeven.
6. Deuren en ramen moeten tijdens het verrichten van lawaaimakende werkzaamheden gesloten worden gehouden. Zij mogen dan slechts voor het onmiddellijk doorlaten van personen of goederen zijn geopend.
7. De vloer van de werkplaats moet vloeistofdicht zijn uitgevoerd en bestaan uit niet absorberend, oliebestendig en onbrandbaar materiaal.
8. De werkplaats moet rechtstreeks op de buitenlucht zijn geventileerd door middel van openingen, aangebracht in de wanden nabij de vloer; toe- en afvoeropeningen van de ventilatielucht moeten zodanig ten opzichte van elkaar zijn aangebracht dat een goede dwarsventilatie is gewaarborgd. De openingen mogen niet afsluitbaar zijn.
9. Bij het proefdraaien van een verbrandingsmotor moet over de uitlaat een metalen pijp worden geschoven waaraan een flexibele slang is bevestigd. Het uiteinden van deze slang moet op een mechanische geventileerde leiding zijn aangesloten. De capaciteit van de ventilator moet zo zijn gekozen dat de luchtsnelheid ter plaatse van de aansluiting met het ventilatiekanaal ten minste 10 m/s bedraagt. De dampen moeten worden afgevoerd tot ten minste 0,5 m boven het dak.
10. Oliën, vetten, modder en regenwater van de vloer van de werkplaats mogen niet naar buiten worden geveegd of geschrobd.

11. Van een motorvoertuig mag op het open terrein van de inrichting de motor slechts zijn ingeschakeld:
 - gedurende het manoeuvreren en het op- en afrijden van de inrichting,
 - ten behoeve van het warmdraaien vóór het weggrijden gedurende de tijd die, ingevolge voorschriften/richtlijnen van de fabrikant van het betreffende motorvoertuig, hiervoor is vereist,
 - indien dit noodzakelijk is om het motorvoertuig te kunnen laden of lossen.
12. Gedurende het verrichten van werkzaamheden aan boven de smeerput geplaatste motorvoertuigen moeten de dampen uit de smeerput worden afgezogen door een mechanische afzuiginrichting, bestaande uit een langs de lange zijde van de werkkuil nabij de vloer aangebracht afzuigkanaal, waarin, gelijkmatig over de lengte van het kanaal verdeeld, afzuigopeningen aanwezig zijn, per minuut moet ten minste 1 m³ lucht per m² kuiloppervlak worden afgezogen, de dampen moeten worden afgevoerd tot ten minste 1 m boven het dak.
13. In de inrichting mag geen ander kunstlicht worden gebruikt dan elektrisch licht, in de smeerput en in de directe omgeving daarvan moeten de lampen met de lamphouders zich bevinden in armaturen die gasdicht zijn uitgevoerd, wandcontactdozen, veiligheden, schakelaars of andere elektrische toestellen mogen zich aldaar niet bevinden, tenzij de installatie voldoet aan de voorschriften, zoals aangegeven in de norm 3125, uitgave 1980, en voor zover op de installatie van toepassing, in de normen NEN-EN 50.014 tot en met 50.020, uitgave 1980, alsmede in de norm NEN 1010, uitgave 1962 met correcties van juli 1971 en aanvulling 1975.
14. De verlichting in de smeerput mag eerst dan kunnen worden ingeschakeld door een automatisch werkende schakelinrichting als de afzuiginrichting in de smeerput reeds gedurende ten minste een halve minuut in werking is.
15. Het wassen met water onder verhoogde druk van de motorvoertuigen mag alleen plaatsvinden op de daarvoor bestemde wasplaats en moet op een zodanige wijze geschieden dat zich geen nevel ten gevolge van reinigen buiten de inrichting kan verspreiden.
16. De vloer van de wasplaats moet vloeistofdicht zijn en bestaan uit niet absorberend, oliebestendig en onbrandbaar materiaal. De vloer moet afwaterend zijn gelegd naar een of meer schrobputten of afvoeren, die zijn aangesloten op de bedrijfsriolering. Doorvoeringen van kabels en leidingen moeten vloeistofdicht zijn afgewerkt.
17. Oliën, vetten, modder of water mogen niet over de rand van de vloer van de wasplaats anders dan in een schrobput worden geveegd of geschrobd.
18. De slibvanger en olie-/benzine-afscheider waarover afvalwater wordt afgevoerd moet zo dikwijls als dit voor de goede werking daarvan noodzakelijk is, doch ten minste éénmaal per jaar, worden ontdaan van vet-, olie- of slibafzettingen.
19. Een riolering voor de afvoer van afvalwater moet vloeistofdicht zijn uitgevoerd.
20. Indien bij het machinaal bewerken van hout het vrijkomende houtafval, zoals stof, krullen en zaagsel, wordt afgezogen, moet de afgezogen lucht worden afgevoerd naar een doelmatige stofafscheidersinstallatie van voldoende capaciteit, zonder dat afval zich in de omgeving kan verspreiden. De installatie moet zodanig zijn uitgevoerd en worden onderhouden dat de stofconcentratie in de gereinigde lucht niet meer bedraagt dan 50 mg/m³.
21. Het afgescheiden houtafval moet worden verzameld zonder dat de goede werking van de installatie wordt verstoord.
22. Bewaring en afvoer van het afgescheiden houtafval moet geschieden zonder dat het houtafval zich buiten de inrichting kan verspreiden. Indien in de inrichting meer dan 50 kg zaagsel of houtmot aanwezig is, moet dit worden bewaard in een speciaal daarvoor bestemde bak van onbrandbaar materiaal die goed gesloten moet zijn door middel van een goed passend deksel van onbrandbaar materiaal.

23. In afwijking van voorschrift 22 mag het zaagsel of houtmot ook zijn geborgen in een speciaal daarvoor bestemde ruimte waarvan de wanden en de afdekking een brandwerendheid bezitten van ten minste 60 minuten.
24. Voor de toepassing van voorschrift 2 van de algemene voorschriften moet het inwendige van de stofafscheidingsinstallatie en het bijbehorende transportsysteem alsmede een houtmothok worden beschouwd als een ruimte met verhoogd brandgevaar.
25. Het is verboden om asbesthoudende materialen te bewerken of te verwerken.

Voorschriften met betrekking tot het aftappen van motorbrandstoffen door middel van elektrische pompen.

1. Indien geen toezicht wordt gehouden, moet de pomp zijn afgesloten, zodat onbevoegden deze niet in werking kunnen stellen en geen onbewaakte aflevering kan plaatsvinden.
2. Een elektrische pomp ten behoeve van de aflevering van motorbrandstoffen moet in de buitenlucht zijn opgesteld.
3. Het af- en overtappen moet zoveel mogelijk lekvrij geschieden boven een vloei-stofdichte vloer. Deze vloer moet afwaterend zijn gelegd naar een of meer schrobputten of afvoeren welke zijn aangesloten op de bedrijfsriolering.
4. Een pomp moet zodanig zijn geplaatst en de afleverslang moet zodanig zijn bemeten, dat de aflevering aan het voertuig nimmer kan plaatsvinden binnen 1 m afstand van een tank.
5. Een pomp moet zodanig zijn ingericht, dat hetzij slechts gedurende een daartoe strekkende opzettelijke bediening van de vulafsluiter vloeistof uit de pomp kan stromen, hetzij de aflevering van vloeistof automatisch stopt als het reservoir, waaraan wordt afgeleverd, vrijwel is gevuld. In het laatste geval moeten aan de vulafsluiter voorzieningen zijn getroffen, waardoor deze sluit bij een lichte schok, bijvoorbeeld ten gevolge van vallen.
6. Bij het plotseling sluiten van de vulafsluiter moet een eventueel optredende drukstoot kunnen worden opgevangen.
7. De elektrische installatie in en aan de pomp moet voldoen aan de bepalingen van de Installatie-voorschriften NEN 1010 en NEN 3410 alsmede aan de constructievoorschriften NEN 3125 en NEN-EN 50.014 t/m 50.020 en 50.028. In het bovenste deel van de omkasting van de pomp waarin het telwerk is aangebracht hoeft geen explosie veilig elektrisch materieel te worden toegepast, mits zich in dit deel geen leidingen of onderdelen met vloeistof bevinden die bij lekkage gevaar kunnen opleveren. Voor de elektrische installatie in het in het voorgaande bedoelde bovenste deel van de omkasting geldt dat het elektrisch materieel bij normaal bedrijf geen vonkende delen mag bezitten noch delen met een temperatuur die gevaar voor ontploffing opleveren.
8. Op de hoofdschakelaar, waarmede de elektrische installatie in en aan de pompkast kan worden uitgeschakeld moeten de schakelstanden duidelijk zijn aangegeven. Bij deze schakelaar moet duidelijk zijn vermeld, dat deze dient voor de pomp.
9. Behalve de in het vorige voorschrift genoemde hoofdschakelaar moet voor het in- en uitschakelen van de elektromotor van de pomp bovendien in of aan de pompkast een schakelaar zijn aangebracht.
10. Aan de pompkast mogen geen wandcontactdozen zijn aangebracht, terwijl aan de vulafsluiter of aan de afleverslang, geen elektrische schakelaar aanwezig mag zijn.

11. De pompkast moet voldoende zijn geventileerd. De uitsparing in de pompkast, waarin de vulafsluiter van de afleverslang in ruststand wordt geborgen, moet gasdicht van het inwendige van de pompkast zijn afgesloten.
12. Het afleveren van vloeistof is verboden, indien daarbij wordt gerookt of enigerlei vuur of open kunstlicht aanwezig is, of de motor van het voertuig, waaraan de vloeistof wordt afgeleverd, in werking is.
13. Op of bij de pomp moet, met duidelijk leesbare letters het opschrift zijn aangebracht: "VOERTUIGMOTOR AFZETTEN" "ROKEN EN VUUR VERBODEN"

Voorschriften met betrekking tot de aardgasgestookte c.v.-ketels en de stookruimte.

1. De c.v.-ketels moeten worden opgesteld in een aparte stookruimte.
2. De stookruimte moet tenminste voldoen aan de eisen die zijn gesteld in de norm NEN 3028.
3. De c.v.-ketels moeten zijn uitgevoerd overeenkomstig de Model Aansluitvoorwaarden Gas 1979 van de Koninklijke Vereniging van Gasfabrikanten in Nederland (KVGN), uitgave 1979.
4. De c.v.-ketels moeten zijn opgesteld overeenkomstig NEN 3028.
5. De c.v.-ketels moeten regelmatig en vakkundig worden onderhouden, afgesteld en zo vaak als nodig is doch ten minste éénmaal per jaar worden gereinigd, zonder dat roet of ander vuil zich daarbij buiten de inrichting kan verspreiden.
6. De c.v.-ketels moeten telkens na 4 jaar aan de hand van voorschrift 3 op goed en veilig functioneren worden gecontroleerd door het aardgastoelieferend bedrijf, het VEG-gasinstituut n.v. of een andere deskundige. Een keuringsbewijs van de laatst gehouden keuring moet ter inzage worden gehouden voor het bevoegd gezag.
7. In geval van brand moet de brandstoftoevoer naar de c.v.-ketel kunnen worden afgesloten door middel van een op een goed bereikbare plaats buiten de stookruimte aanwezige afsluiter. Nabij de stookruimte moet daartoe in de brandstofleiding een afsluiter zijn aangebracht of een duidelijke verwijzing aanwezig zijn, waarop is aangegeven waar zich bedoelde afsluiter bevindt. Bij de afsluiter moet duidelijk het doel en de wijze van sluiten zijn aangegeven.
8. Een verbrandingsgasafvoersysteem moet voldoen aan de eisen voor verbrandingsgasafvoersystemen gesteld in NEN 1078.
9. Een verbrandingsgasafvoersysteem moet zo vaak als nodig is worden gereinigd, zonder dat verbrandingsresten buiten de inrichting worden verspreid.
10. In of buiten de stookruimte moeten (op een onder alle omstandigheden bereikbare plaats) door middel van een meerpelige schakelaar alle onderdelen van de elektrische installatie spanningsloos gemaakt kunnen worden. Er moet een duidelijke aanduiding zijn aangebracht, die de stand aangeeft waarin de schakelaar moet worden gebracht om de installatie spanningsloos te maken. De stookinstallatie mag niet op dezelfde groep zijn aangesloten als die waarop de verlichting is aangesloten.
11. De deur van de stookruimte dient zelfsluitend te zijn uitgevoerd.

Voorschriften voor de opslag van chemicaliën, verf en kitten.

1. Chemicaliën, kitten, verfspuitbussen, oplosmiddelen e.d. moeten worden opgeslagen in de chemicaliënopslagruimte.
2. Van de chemicaliënopslagruimte moet:
 - a. de vloer zijn vervaardigd van beton en vloeistofdicht zijn,
 - b. de drempel onder de toegangsdeur met de vloer en de wanden een vloeistofdichte bak vormen, die de gehele voorraad vloeibare produkten kan bevatten,
 - c. de vloer boven maaiveld zijn gelegen.
3. Van de opslagruimte moet(en):
 - a. de wanden een brandwerendheid hebben van ten minste 60 minuten, bepaald overeenkomstig de norm NEN 6069,
 - b. de afdekking zijn vervaardigd van onbrandbaar licht materiaal en bestand zijn tegen vliegvlam,
 - c. de toegangsdeur een naar buiten draaiende deur zijn, vervaardigd van hout, dik ten minste 4 cm en een aanslag van ten minste 2,5 cm of van een andere constructie met een brandwerendheid van ten minste 30 minuten zoals bepaald overeenkomstig de norm NEN 6069, Bedoelde deur moet gesloten worden gehouden en mag slechts zijn geopend voor onmiddellijk doorlaten van personeel en goederen.
 - d. de toegangsdeur moet zelfsluitend zijn uitgevoerd,
 - e. vervaardigd zijn van materiaal dat voldoende bestand is tegen de opgeslagen stoffen.
4. De opslagruimte moet rechtstreeks op de buitenlucht zijn geventileerd door middel van openingen, aangebracht in wanden, nabij de vloer boven het peil van de drempel en nabij de afdekking. Toe- en afvoeropeningen van de ventilatielucht moeten zodanig ten opzichte van elkaar zijn aangebracht, dat een goede dwarsventilatie is gewaarborgd. Deze openingen moeten elk een luchtdoorlatend oppervlak hebben van ten minste 1 dm² en een gezamenlijke doorlaat van ten minste 1/250 deel van het vloeroppervlak. De openingen mogen niet afsluitbaar zijn en moeten zijn voorzien van roosters.
5. Op de buitenzijde van de toegangsdeur moet duidelijk leesbaar met letters van ten minste 5 cm hoogte het opschrift "OPEN VUUR en ROKEN VERBODEN" of een gelijkwaardig teken zijn aangebracht.
6. Volle of gedeeltelijk gevulde vaten mogen slechts op elkaar worden gestapeld als hun uitvoering daarvoor geschikt is en breuk of lekkage is uitgesloten. In alle andere gevallen dienen zij op doelmatige schappen of op de vloer te worden geplaatst.
7. Lekkende vaten welke organische oplosmiddelen bevatten, moeten onmiddellijk worden overgebracht in een deugdelijk overmaats vat dat hiertoe voor onmiddellijk gebruik gereed beschikbaar moet zijn.
8. Gemorste vloeistoffen op de vloeren dienen direct te worden opgenomen met bijvoorbeeld een geschikt absorptiemiddel en in een speciaal daartoe bestemd vat worden verzameld. Het absorptiemiddel moet daartoe in voldoende mate aanwezig zijn.
9. Gemorste droge stoffen moeten direct worden opgenomen op een zodanige wijze dat verspreiding wordt voorkomen.
10. Vaten of bussen, waarin vloeistoffen zijn verpakt, mogen elk geen grotere inhoud hebben dan 100 liter. Glazen flessen, waarin vloeistoffen zijn verpakt, mogen elk geen grotere inhoud hebben dan 5 liter.

11. In de opbergplaats mag niet meer dan 500 liter nog voor gebruik geschikte chemicaliën en niet meer dan 1.000 liter chemische afvalstoffen alsmede afgewerkte olie zijn opgeslagen.
12. De opslagplaats van gevaarlijke en/of schadelijke chemicaliën moet behoudens voor het doorlaten van personen of goederen met sleutel en slot gesloten worden gehouden. De toegangsdeur(en) moet(en) zijn voorzien van de opschriften "Vergiftig", "Corrosief", "Schadelijk" en/of "Irriterend" al naar gelang de eigenschappen van de betreffende opgeslagen stoffen, met duidelijk leesbare letters met een hoogte van ten minste 5 cm.
13. De opgeslagen stoffen moeten naar soort en eigenschappen van elkaar gescheiden, in gesloten en onbeschadigde verpakking worden bewaard. Vloeibare chemicaliën moeten in of boven een vloeistofdichte bak zijn opgeslagen. Met elkaar reagerende stoffen waarbij gevaarlijke gassen of dampen kunnen vrijkomen of gevaarlijke situaties ontstaan zoals explosies, rondspattende chemicaliën, excessieve warmte-ontwikkeling e.d. moeten gecompartmenteerd worden opgeslagen. Voor vaststelling van de noodzakelijke compartimentering dient CPR richtlijn 15-1 "Opslag gevaarlijke stoffen in emballage" hoofdstuk 6, artikel 6.1.2. aangehouden te worden. Ten behoeve van de opslag van gevaarlijke stoffen die gescheiden moeten worden opgeslagen, mag in een kluis één bouwkundige kast of één losse kast zijn geplaatst. Een bouwkundige kast moet voldoen aan de voorschriften 7.4.1 tot en met 7.4.4. van CPR 15-1. Een losse kast moet voldoen aan 7.3 van CPR 15-1. De kast moet zo dicht mogelijk bij een deur van de kluis zijn geplaatst, doch niet op minder dan 1 meter van die deur.
14. Een vloeistofdichte bak moet bestand zijn tegen de inwerking van de opgeslagen chemicaliën.
15. In de opslagplaats t.b.v. chemicaliën mogen slechts vloeistoffen en vaste stoffen zijn opgeslagen; in de opslagplaats mogen geen werkzaamheden worden verricht.
16. De stoffen moeten zodanig zijn opgeslagen dat zij niet worden blootgesteld aan hitte-afstralende apparatuur of verwarmingsinstallaties.
17. Binnen een afstand van 5 meter van enig punt van een kluis, bestemd voor de opslag van (licht) ontvlambare stoffen mogen zich geen gemakkelijk brandbare constructies of materialen bevinden.
18. Lege, niet gereinigde emballage moet worden opgeslagen als volle.
19. Bij de opslagplaats moet een duidelijke leesbare instructie zijn aangebracht van de veiligheidshandelingen, de te gebruiken middelen en de eerste hulp bij ongevallen en een alarmregeling.
20. Door de bedrijfsleiding moet een aantal personen aangewezen zijn die toegang hebben tot de opslagplaats. Deze personen moeten voldoende op de hoogte zijn van de aard en de gevaarsaspecten van de opgeslagen stoffen en over de veiligheids-handelingen, de te gebruiken middelen (waaronder regelen bij onregelmatigheden). Deze personen moeten hieromtrent schriftelijk zijn geïnformeerd.
21. De opslagplaats moet regelmatig worden gecontroleerd op lekkages of beschadiging van de aanwezige emballage.

Voorschriften betreffende het gebruik en bewaring van gasflessen.

A. Constructievoorschriften.

- A1. Gasflessen waarvan de goedkeuring door de Dienst van het Stoomwezen, een door de Dienst geaccepteerde deskundige of een ingevolge de EEG-kaderrichtlijn 76/767/EEG, alsmede de daarop berustende bijzondere richtlijnen 84/525, 84/526 en 84/527/EEG, aangewezen instantie niet of blijkens de ingeponste datum niet tijdig heeft plaatsgevonden, mogen niet in de inrichting aanwezig zijn. De beproeving van gasflessen moet periodiek zijn herhaald overeenkomstig de termijnen aangegeven in het VLG.
- A2. Leidingen, appendages en pakkingsmateriaal moet mechanisch voldoende sterk zijn, bestand tegen de optredende druk en temperatuur en geschikt voor het transporteren van gas.
- A3. Leidingen en appendages moeten zodanig zijn gedimensioneerd, dat bij de te verwachten maximumbelasting van de installatie, het drukverlies en de gassnelheid gelimiteerd blijven tot waarden waarbij de goede regeling van de gasdruk of de juiste werking van de gebruikstoestellen gewaarborgd is.
- A4. De afsluiters van de flessen moeten door een kap tegen beschadiging zijn beschermd.
- A5. Leidingen, toebehoren en pakkingsmateriaal moeten mechanisch voldoende sterk zijn, bestand zijn tegen de optredende druk en temperatuur en geschikt zijn voor het te transporteren gas.

B. Gebruiksvoorschriften.

- B1. Gasflessen mogen slechts zijn gevuld met het gas waarvoor zij zijn beproefd en waarvan de naam op de fles is aangebracht.
- B2. Voorkomen moet zijn dat gasflessen kunnen omvallen of met een vochtige bodem in aanraking kunnen komen.
- B3. Lege gasflessen moeten worden behandeld als gevulde gasflessen.
- B4. Gasflessen moeten steeds gemakkelijk bereikbaar zijn en mogen niet in de onmiddellijke nabijheid van andere brandgevaarlijke stoffen zijn opgesteld.
- B5. Beschadigde of lekke gasflessen moeten onverwijld in de buitenlucht worden gebracht en worden gemerkt met het woord "defect" resp. "lek".
Alsdan moeten onverwijld maatregelen worden getroffen om brand- en explosiegevaar, dan wel verstikkingsgevaar te voorkomen.
- B6. De afsluiter van een niet in gebruik zijnde gasfles moet gesloten zijn.
- B7. Niet aan een vaste plaats gebonden gasflessen moeten buiten werktijd op een vaste, in overleg met de plaatselijke brandweer nader te bepalen plaats ondergebracht zijn.
- B8. De waterinhoud van de gevulde en de lege flessen mag gezamenlijk niet meer dan 165 liter bedragen.



GEMEENTE KERKWIJK

Walderweg 2
5315 AN Kerkwijk
Tel. 04184 - 2491
Fax 04184 - 2515

De Inspecteur van de Volksge-
zondheid
Postbus 9013
6800 DR ARNHEM


Datum: 23 augustus 1993
Sector / No.: 1043
Onderwerp: Ontwerp-beschikking Hinderwet.
Inlichtingen: G/M.J. Scheffers

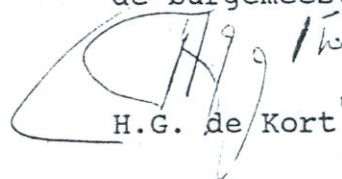
Verzonden: 25 AUG. 1993

Geachte inspecteur,


Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 24 van de Wet
algemene bepalingen milieuhygiëne doen wij u bijgaand
exemplaren toekomen van de ontwerp-beschikkingen op een
viertal verzoeken om een vergunning ingevolge de Hinderwet.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Kerkwijk,
de secretaris, de burgemeester,


N.A. de Groot


H.G. de Kort

c.c.:

Bijl. : -div
Coll.: 

Postbank 866.705
Postbank legeskas
40.10.436
Rabobank Zaltbommel
37.43.67.698



GEMEENTE KERKWIJK

Walderweg 2
5315 AN Kerkwijk
Tel. 04184 - 2491
Fax 04184 - 2515

Het Districtshoofd van de Ar-
beidsinspectie
Postbus 7001
3430 JA NIEUWEGEIN


Datum: 23 augustus 1993
Sector / No.: 1844
Onderwerp: Ontwerp-beschikkingen Hinderwet.
Inlichtingen: G/M.J. Scheffers

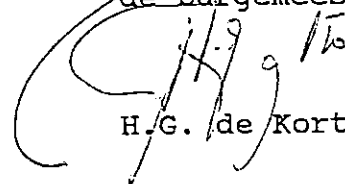
Verzonden: 25 AUG. 1993

Geacht districtshoofd,


Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 24 van de Wet
algemene bepalingen milieuhygiëne doen wij u bijgaand
exemplaren toekomen van een viertal ontwerp-beschikkingen
op verzoeken om een vergunning ingevolge de Hinderwet.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Kerkwijk,
de secretaris, de burgemeester,


N.A. de Groot


H.G. de Kort

c.c.:

Bijl. : -div-
Coll.: 

Postbank 866.705
Postbank legeskas
40.10.436
Rabobank Zaltbommel
37.43.67.698



GEMEENTE KERKWIJK

Waldenweg 2
5315 AN Kerkwijk
Tel. 04184 - 2491
Fax 04184 - 2515

D. Hobo en Zn. B.V.
Molenstraat 26
5317 JG Nederhemert

Datum: 23 augustus 1993
Sector / No.: 1047
Onderwerp: Ontwerp-beschikking Hinderwet.
Inlichtingen: G/M.J. Scheffers

Verzonden: 25 AUG. 1993


Geachte heer Hobo,

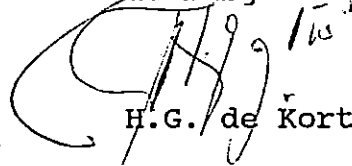
Ter voldoening aan het gestelde in artikel 24 van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne doen wij u bijgaand een exemplaar van de ontwerp-beschikking toekomen op uw verzoek om vergunning ingevolge de Hinderwet.

Naast de ontwerp-beschikking treft u tevens een aantal voorschriften aan, waarvan wij menen dat deze aan de definitieve vergunning moeten worden verbonden. Op donderdag 26 augustus 1993 zal de ontwerp-beschikking worden bekendgemaakt in het weekblad "De Toren". Tevens zal de bekendmaking worden aangebracht op een drietal publicatieborden.


Indien u zich niet kunt verenigen met de ontwerp-beschikking en/of de daaraan verbonden voorschriften die u, nadat de definitieve vergunning is verleend, moet naleven, dan kunt u hiertegen bij ons een bezwaarschrift indienen. Uit de eveneens bijgaande kennisgeving blijkt binnen welke termijn daartoe de gelegenheid bestaat.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Kerkwijk,
de secretaris, de burgemeester,


N.A. de Groot


H.G. de Kort

C.C.:

Bijl. : -div-
Coll.: 

Postbank 866.705
Postbank legeskas
40.10.436
Rabobank Zaltbommel
37.43.67.698

GEMEENTE KERKWIKJ

Kennisgeving ontwerp-beschikkingen Hinderwet.

Burgemeester en wethouders van Kerkwijk maken bekend, dat zij voornemens zijn op de navolgende aanvragen om een vergunning ingevolge de Hinderwet positief te beschikken onder diverse voorschriften teneinde gevaar, schade of hinder voor de omgeving te ondervangen, met dien verstande dat voor wat betreft het onderdeel assimilatiebelichting in de aanvragen vermeld onder de punten 2 tot en met 4 de vergunningen voor een periode van vijf jaar zullen worden verleend:

1. D. Hobo en Zn. B.V., Molenstraat 26 te Nederhemert-Noord voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende, vergunning ten behoeve van een aannemersbedrijf voor bouwkundige- en kassenbouwwerken op voornoemd adres.
2. "Kwekerij 't Oud Bos B.V.", Hogeweg 11 te Nieuwaal voor het oprichten en in werking hebben van een bloemenkwekerij aan de Hogeweg nrs. 11 en 12 te Nieuwaal.
3. De heer H. van Wijk, Hogeweg 13 te Nieuwaal voor het oprichten en in werking hebben van een rozenkwekerij op voornoemd adres.
4. De heer C.H. van de Werken, Leutsestraat 12 te Gameren voor het oprichten en in werking hebben van een rozenkwekerij op voornoemd adres.

De ontwerp-beschikkingen, alsmede de aanvragen en andere terzake zijnde stukken liggen op de Sector Grondgebied, Afdeling Algemene Zaken, Walderweg 2, Kerkwijk, ter inzage vanaf 27 augustus 1993 tot 10 september 1993 gedurende elke werkdag van 09.00 tot 12.00 uur, alsmede op donderdagen van 18.00 tot 21.00 uur (na telefonische afspraak 04184 - 2491 tst. 25).

De aanvragers alsmede degenen die bezwaren hebben ingediend naar aanleiding van de aanvragen en een ieder die aantoont dat hij/zij daartoe redelijkerwijs niet in staat is geweest, kunnen tot 10 september 1993 gemotiveerde schriftelijke bezwaarschriften inbrengen naar aanleiding van de ontwerp-beschikkingen.

Degene die een bezwaarschrift indient, kan verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Een dergelijk verzoek dient schriftelijk, tegelijkertijd met het bezwaarschrift, bij ons te worden ingediend. Een bezwaarschrift dient te worden gericht aan ons college.

Kerkwijk, 26 augustus 1993

Burgemeester en wethouders van Kerkwijk,	
de secretaris,	de burgemeester,
N.A. de Groot.	H.G. de Kort.

GEMEENTE KERKWijk

Advies aan burgemeester en wethouders

Datum besluit	: 21 SEP. 1993
Agendanummer	: 19.
Afdeling	: Algemene Zaken
Auteur	: M.J. Scheffers
Ingekomen	: ---
Datum advies	: 15-09-1993
Paraaf chef	: <i>B</i>

Onderwerp: Aanvragen om een vergunning ingevolge de Hinderwet afkomstig van:

1. D. Hobo en Zn. B.V., Molenstraat 26 te Nederhemert-Noord voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende, vergunning ten behoeve van een aannemersbedrijf voor bouwkundige- en kassenbouwwerken op voornoemd adres.
2. "Kwekerij 't Oud Bos B.V.", Hogeweg 11 te Nieuwaal voor het oprichten en in werking hebben van een bloemenkwekerij aan de Hogeweg nrs. 11 en 12 te Nieuwaal.
3. De heer H. van Wijk, Hogeweg 13 te Nieuwaal voor het oprichten en in werking hebben van een rozenkwekerij op voornoemd adres.
4. De heer C.H. van de Werken, Leutsestraat 12 te Gameren voor het oprichten en in werking hebben van een rozenkwekerij op voornoemd adres.

Ontwerp-besluit (bij akkoord tevens definitief besluit):

De gevraagde vergunningen verlenen.

Toelichting:

Vanaf 18 juni 1993 tot 18 juli 1993 hebben de bovenvermelde aanvragen om een vergunning ingevolge de Hinderwet ter inzage gelegen. Voorts hebben de ontwerp-beschikkingen vanaf 27 augustus 1993 tot 10 september 1993 ter inzage gelegen. Gedurende de wettelijke termijnen zijn er geen bezwaren en/of adviezen ingekomen.

Op grond van het overgangsrecht zijn deze aanvragen afgedaan volgens de bepalingen van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne en de Hinderwet. Itra de vergunningen onherroepelijk zijn geworden, worden deze van rechtswege omgezet in Wet milieubeheervergunningen.

Ik adviseer u overeenkomstig bovenvermeld voorstel te besluiten.

definitief besluit (alleen bij bespreken):

S		B	W	W
<i>M</i>	akkoord	<i>li</i>	<i>✓</i>	<i>✓</i>
	bespreken			
Te behandelen in:				
Commissie:			d.d.	
Commissie:			d.d.	
Raad:			d.d.	



GEMEENTE KERKWIK

Walderweg 2
5315 AN Kerkwijk
Tel. 04184 - 2491
Fax 04184 - 2515

De Inspecteur van de Volksge-
zondheid
Postbus 9013
6800 DR ARNHEM

Datum: 24 september 1993
Sector / No.: 2243/139
Onderwerp: Vergunningen Hinderwet.
Inlichtingen: G/M.J. Scheffers


Verzonden: 29 SEP. 1993

Geachte inspecteur,

Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 31, lid 1, van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne doen wij u bijgaand exemplaren toekomen van de door ons genomen beschikkingen op een viertal aanvragen om een vergunning ingevolge de Hinderwet.


Voor de inhoud van de beschikkingen verwijzen wij u kortheidshalve naar de bijlagen.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Kerkwijk,
de secretaris, de loco-burgemeester,



N.A. de Groot


A.J. Verwijs

c.c.:

Bijl.: -dij-
Coll.: 
insp.brl

Postbank 866.705
Postbank legeskas
40.10.436
Rabobank Zaltbommel
37.43.67.698



GEMEENTE KERKWIJK

Walderweg 2
5315 AN Kerkwijk
Tel. 04184 - 2491
Fax 04184 - 2515

Het Districtshoofd van de Ar-
beidsinspectie
Postbus 7001
3430 JA NIEUWEGEIN

Datum: 24 september 1993
Sector / No.: 2244 | 140
Onderwerp: Vergunningen Hinderwet
Inlichtingen: G/M.J. Scheffers


Verzonden: 29 SEP. 1993

Geacht districtshoofd,

Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 31, lid 1, van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne doen wij u bijgaand exemplaren toekomen van de door ons genomen beschikkingen op een viertal verzoeken om een vergunning ingevolge de Hinderwet.

Voor de inhoud van de beschikkingen verwijzen wij u kortheidshalve naar de bijlagen.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Kerkwijk,
de secretaris, de loco-burgemeester,


N.A. de Groot



A.J. Verwijs

c.c.:

Bijl.: -div-
Coll.: 00
dist.brf

Postbank 866.705
Postbank legeskas
40.10.436
Rabobank Zaltbommel
37.43.67.698

GEMEENTE KERKWIJK



Walderweg 2
5315 AN Kerkwijk
Tel. 04184 - 2491
Fax 04184 - 2515

Politie Bommelerwaard
t.a.v. de heer B. de Vries
Burgemeester Hobolaan 11
5305 CP ZUILICHEM


Datum: 24 september 1993
Sector / No.: 2245 | 141
Onderwerp: Vergunningen Hinderwet
Inlichtingen: G/M.J. Scheffers


Verzonden: 29 SEP. 1993

Geachte heer De Vries,


Bijgaand doen wij u ter kennisneming exemplaren toekomen van een viertal door ons verleende vergunningen ingevolge de Hinderwet, naar de inhoud waarvan wij u korthedshalve verwijzen.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Kerkwijk,
de secretaris, de loco-burgemeester,


N.A. de Groot


A.J. Verwijs

c.c.:

Bijl.: -diy-
Coll.: 
bpol.brf

Postbank 866.705
Postbank legeskas
40.10.436
Rabobank Zaltbommel
37.43.67.698



GEMEENTE KERKWIJK

Walderweg 2
5315 AN Kerkwijk
Tel. 04184 - 2491
Fax 04184 - 2515

De Technische Dienst "Bommeler-
waard"
Postbus 10003
5300 DA ZALTBOMMEL


Datum: 24 september 1993
Sector / No.: 2246/142
Onderwerp: Vergunningen Hinderwet
Inlichtingen: G/M.J. Scheffers


Verzonden: 29 SEP. 1993

Geachte heer/mevrouw,


Bijgaand doen wij u ter kennisneming exemplaren toekomen van een viertal door ons verleende vergunningen ingevolge de Hinderwet, naar de inhoud waarvan wij u korthedshalve verwijzen.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Kerkwijk,
de secretaris, de loco-burgemeester,


N.A. de Groot


A.J. Verwijs

c.c.:

Bijl.: -diy-
Coll.: 
tdb.brf

Postbank 866.705
Postbank legeskas
40.10.436
Rabobank Zaltbommel
37.43.67.698



GEMEENTE KERKWIJK

Walderweg 2
5315 AN Kerkwijk
Tel. 04184 - 2491
Fax 04184 - 2515

D. Hobo en Zn. B.V.
Molenstraat 26
5317 JG NEDERHEMERT

Datum: 24 september 1993
Sector / No.: 2242 / 138
Onderwerp: Vergunning Hinderwet
Inlichtingen: G/M.J. Scheffers

Verzonden: 29 SEP. 1993


Geachte heer Hobo,


Naar aanleiding van uw aanvraag om een vergunning ingevolge de Hinderwet delen wij u mede, dat wij hebben besloten aan u de gevraagde vergunning te verlenen.

Aan deze vergunning zijn voorschriften verbonden ter voorkoming of beperking van gevaar, schade of hinder buiten uw inrichting. Deze bescheiden, alsmede één gewaarmerkt exemplaar van uw oorspronkelijke aanvraag om vergunning met tekening(en), treft u bijgaand retour aan.

Te uwer informatie wijzen wij u erop dat door u, wanneer u zich niet kunt verenigen met de inhoud van deze beschikking, vanaf de datum zoals vermeld in bijgaande kennisgeving beroep kan worden ingesteld.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Kerkwijk,
de secretaris, de loco-burgemeester,


N.A. de Groot


A.J. Verwijs

C.C.:

Bijl.: -dix-
Coll.: 60
Hobo.bff

Postbank 866.705
Postbank legeskas
40.10.436
Rabobank Zaltbommel
37.43.67.698

GEMEENTE KERKWILK

Kennisgeving vergunningen Hinderwet.

Burgemeester en wethouders van Kerkwijk maken bekend, dat zij een vergunning ingevolge de Hinderwet hebben verleend aan:

1. D. Hobo en Zn. B.V., Molenstraat 26 te Nederhemert-Noord voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende, vergunning ten behoeve van een aannemersbedrijf voor bouwkundige- en kassenbouwwerken op voornoemd adres.
2. "Kwekerij 't Oud Bos B.V.", Hogeweg 11 te Nieuwaal voor het oprichten en in werking hebben van een bloemenkwekerij aan de Hogeweg nrs. 11 en 12 te Nieuwaal.
3. De heer H. van Wijk, Hogeweg 13 te Nieuwaal voor het oprichten en in werking hebben van een rozenkwekerij op voornoemd adres.
4. De heer C.H. van de Werken, Leutsestraat 12 te Gameren voor het oprichten en in werking hebben van een rozenkwekerij op voornoemd adres.

Voor wat betreft het onderdeel assimilatiebelichting zijn de onder de punten 2 tot en met 4 vermelde vergunningen voor een periode van vijf jaar verleend. De vergunningen, alsmede de daaraan verbonden voorschriften en de overige bescheiden liggen op de sector Grondgebied, afdeling Algemene Zaken van het gemeentehuis van Kerkwijk, Walderweg 2, voor een ieder ter inzage vanaf 1 oktober 1993 tot 1 november 1993 op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur, alsmede op donderdagavonden van 18.00 tot 21.00 uur (na telefonische afspraak, tel. 04184-2491, tst. 25).

Tot 1 november 1993 kan tegen bovenvermelde vergunningen beroep worden ingesteld bij de Afdeling voor de Geschillen van bestuur van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Beroep kan uitsluitend worden ingesteld door de aanvragers, de betrokken wettelijke adviseurs, bezwaarmakers en andere belanghebbenden die redelijkerwijs niet in staat zijn geweest bezwaar in te dienen.

Indien van de beroepsmogelijkheid gebruik wordt gemaakt, kan bij genoemde Afdeling tevens een verzoek worden gedaan tot schorsing van de vergunning (en) dan wel tot het treffen van een voorlopige voorziening.

Kerkwijk, 30 september 1993.

Burgemeester en wethouders van Kerkwijk,
de secretaris, de loco-burgemeester,
N.A. de Groot. A.J. Verwijs.

Dict.: MJS.

Typ. : MJS.

Coll.: 

N.B.

- * Op 1 maart 1993 is de Wet milieubeheer in werking getreden, waardoor de Hinderwet is komen te vervallen. Op grond van het overgangsrecht is uw aanvraag om een hinderwetvergunning afgedaan volgens de bepalingen van de Hinderwet en de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne.
- * Zodra uw hinderwetvergunning onherroepelijk is geworden, zal deze van rechtswege (automatisch) worden omgezet in een Wet milieubeheervergunning.
- * De Wet milieubeheervergunning voor een inrichting vervalt, indien de inrichting niet binnen drie jaar nadat de vergunning onherroepelijk is geworden, is voltooid en in werking gebracht.
- * Een voor een inrichting verleende Wet milieubeheervergunning geldt voor een ieder die de inrichting drijft. Deze draagt er zorg voor, dat de aan de vergunning verbonden voorschriften worden nageleefd.

Dict./Typ.: mjs

Coll. : 



GEMEENTE KERKWIJK

Go

Walderweg 2
5315 AN Kerkwijk
Tel. 04184 - 2491
Fax 04184 - 2515

Fa. D. Hobo & Zn. B.V. → Molenstraat 26
T.a.v. de heer M. Bracht
Postbus 9
5317 JG NEDERHEMERT

(Verzend)datum:

Nr.:

1050

Uw brief/Kenmerk:

7 februari 1994

Inlichtingen:

Grondgebied/J. van Weelden

Onderwerp:

verstoken van houten pallets

Geachte heer Bracht,

Ter bevestiging van hetgeen u telefonisch is meegedeeld, wijzen wij u op het volgende.

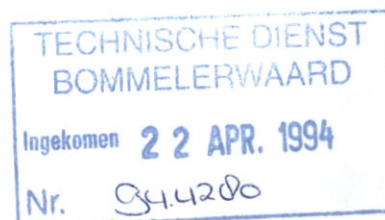
Op grond van het gestelde in voorschrift 4 van de "Algemene voorschriften" behorende bij de u verleende Wet milieubeheervergunning, d.d. 12 oktober 1993, is het verboden op het terrein van de inrichting bedrijfsafvalstoffen te verbranden. Houten pallets, die afkomstig zijn van uw bedrijf, dienen als bedrijfsafval te worden beschouwd.

Er bestaan de volgende mogelijkheden om u te ontdoen van de pallets.

1. Het afvoeren van het hout naar de stortplaats van de A.V.R.I. te Geldermalsen. Over het tijdstip, waarop u dit hout kunt inleveren, dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met de Afvalverwijdering Rivierenland, telefoon 03455-73845.
2. Het versnipperen van hout. Hierover kunt u contact opnemen met de Fa. P.C. van Brenk, Delwijnsekade 2 te Kerkwijk.
3. Het laten verbranden van het hout door de Fa. Gebr. Van Bruchem, Unieweg 7 te Zaltbommel. Dit bedrijf beschikt over een verbrandingsoven en is bevoegd houten pallets te verbranden. Over één en ander dient u vooraf met dit bedrijf contact op te nemen, tel. 04180-13882.

Bijl.:
Coll.:
STOKEN.BRF

Postbank 866.705
Postbank legeskas
40.10.436
Rabobank Zaltbommel
37.43.67.698



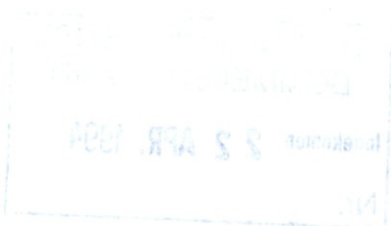
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Kerkwijk,
de secretaris, de burgemeester,


N.A. de Groot


H.G. de Kort

c.c.: Technische Dienst "Bommelerwaard"



dossier *mm*

60

GEMEENTE KERKWIJK

FAX 0418-516510 Technische Dienst Bommelerwaard

FAXBERICHT

Gemeente Kerkwijk
Walderweg 2
5315 AN KERKWIJK

telefoon: 0418 64 24 91
telefax : 0418 64 25 15

TECHNISCHE DIENST
BOMMELERWAARD

Ingekomen - 9 MEI 1996

Nr. 96.5061

Bestemd voor:	Afdeling Milieu
Betreft:	Kopie brief, d.d. 1 april 1996, van de AVRI gericht aan D. Hobo en zn. BV, Molenstraat 26, Nederhemert betreffende het aanbieden van gevaarlijk afval. Gaarne actie ondernemen conform de in regionaal verband ter zake gemaakte afspraken.
Aantal pag. incl. voorblad:	2
Verzonden door:	M. Scheffers
Datum:	8 mei 1996

Wilt u zo vriendelijk zijn direct contact op te nemen indien het aantal aangegeven pagina's niet klopt?

Aan: D. Hobo en zn. B.V.
t.a.v. dhr. J. Oomen
Molenstraat nr. 26
5317 JG Nederhemert

GEM. KERKWIJK
INGEK. 03 MEI 1996
AFD. G Sch
B.W.
RAAD
CIE.
<i>kopie - Jan TDB 8/5/96</i>



Geldermalsen, 1 april 1996

Geachte heer,

De afvalstoffen die op dinsdag 5 maart 1996, door u of namens u zijn aangeboden bevatten afvalstoffen die op grond van ons acceptatiereglement (art 4.01 lid i) niet op de regionale Afvalverwerkingsinrichting Meersteeg te Geldermalsen geaccepteerd mogen worden.

Aanbieder
Naam : Handelonderneming A. van Tuyl
Plaats : Nederhemert
Kenteken voertuig : VB-84-BP
Afvalsoort : 34 Bedrijfsafval gem. verbranden

Afvalproducent(herkomst)
Naam : D. Hobo en zn. B.V.
Plaats : Nederhemert

Omschrijving bevindingen:

10 verblikken met inhoud restanten, niet uitgeharde verf.
36 TL. buizen.
5 verpakkingen met autowax met inhoud restanten autowax.
2 batterijen.

Het gevaarlijk afval is teruggezonden aan de ontdoener.

Een afschrift van deze brief is verzonden aan :

Gemeente Kerkwijk
Provincie Gelderland
Politie de Waarden rayon Bommelerwaard
Politie de Waarden rayon Tiel

t.a.v. dhr. N.J. Scheffers
t.a.v. dhr. M. Verweij
t.a.v. dhr. P. Hendriks
t.a.v. dhr. W. Timmer

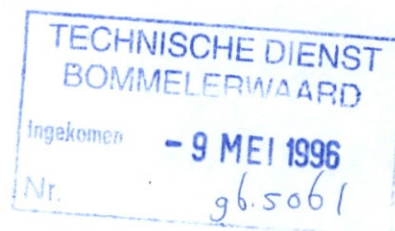
Bijgevoegd is het acceptatiereglement.

Inlichtingen hieromtrent kunt u verkrijgen bij:
J.J. van Nuijssenborgh, telefoon: 0345-577606

Hoogachtend,

H. Korfage

Hoofd operationele dienst.



TELEFOONNOTITIE

BEZOEKNOTITIE

Datum

16-06-97

Tijd

Naam

Groenewegen / de Rotonde

Adres

mbt. H. de Meestersstraat 26

Postcode

Woonplaats

Nederhemerd

Telefoon nr.

01074-617300

Fax nr.

Gesproken met

Aangenomen door

vdm

Ontvangen door

Onderwerp of bijzonderheden

Voornemen 2 vd 3 tanks saneren
 Be blijft liggen
 iwm uitbreiding bods

Wiltes KWA bak neerleggen iwm Be. kwh.
 Stuurst inf op
 basis Wm versg / melding -

Wij na vakantie beginnen.

Te behandelen door

Afgehandeld

 terugbellen offerte zenden schriftelijk berichten wachten op nader bericht ter kennisneming bespreken

Datum

Tijd

Paraaf



„ROTONDE”

milieu- en installatietechniek bv

- erkend KIWA-REIS & REIT installateur -

vdM

POSTBUS 504
3370 BA HARDINXVELD-GIESSENDAM
INDUSTRIESTRAAT 1
TELEFOON (0184) 61 89 00
TELEFAX (0184) 61 77 72
RABOBANK NR 32.50.61.661

Techn. dienst Bommelerwaard
tav. Mevr. M. van der Maas
Postbus 10003
5300 DA Zaltbommel

HARDINXVELD-GIESSENDAM, 16 juni 1997

Inzake: HOBO, Nederhemert,

Geachte mevrouw van der Maas,

Naar aanleiding van het telefonisch onderhoud tussen U en onze heer Groenewegen, doen wij U hierbij de plannen toekomen voor het wijzigen van de brandstoffen installatie bij fa. HOBO aan de Molenstraat te Nederhemert toekomen.

De ondergrondse tanks voor dieselolie en gasolie rood zullen worden gesaneerd.

De ondergrondse tank voor benzine blijft in gebruik.

De bestaande pompen worden verplaatst, waarbij het gedeelte waar de auto's tanken met klinkers wordt verhard.

Onder de klinker verharding wordt een KIWA gekeurde vloeistofdichte folie bak aan gebracht van ca. 5 x 10 meter. (in verband met de onderliggende tak is hier gekozen voor een folie bak).

In de folie bak wordt een drainage aangebracht welke op de slib/olie/benzine afscheider wordt aangesloten.

De ondergrondse tanks worden vervangen door een dubbelwandige, bovengrondse tank van 15.000 liter welke is verdeeld in twee compartimenten (12 m³ en 3 m³), de bovengrondse tank is voorzien van een lekkdetectie apparaat.

Het leidingwerk van deze nieuwe installaties wordt geheel bovengronds aangelegd, waarbij een evt. lekkage direct zichtbaar is.

De vulleidingen worden afgewerkt in een vulpunten lekkast.

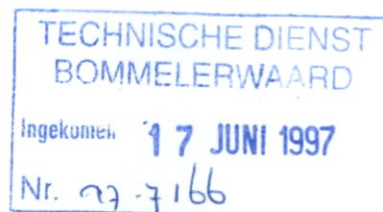
Wij verzoeken U ons mee te delen of U met deze plannen akkoord kunt gaan.

Vertrouwend U hiermede naar behoren geïnformeerd te hebben, verblijven wij in afwachting van Uw reactie met een vriendelijke groet.

Hoogachtend,
Rotonde Milieu en Installatietechniek B.V.

i.o.

A.J. Groenewegen



ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

Algemeen

Artikel 1

Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze overeenkomsten, ook op overeenkomsten ter zake de levering van diensten of de terbeschikkingstelling van zaken. Ook indien de formulering van deze voorwaarden is toegespast op een verkoopovereenkomst, is dit bepaling, zonder overeenkomstig, tevens van toepassing op iedere andere met ons afgesloten overeenkomst. De wederpartij bij de overeenkomst wordt hierna aangeduid als: "de afnemer".

Vrijblijvend aanbod

Artikel 2

Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, zijn al onze offertes vrijblijvend. Wij kunnen onze offerte binnen twee werkdagen na aanvraag anderszins intrekken.

Prison

Artikel 3

Als prijs geldt hetgeen met afnemer is overeengekomen met dien verstande dat bijzondere tussentijdse wijzigingen van de kostprijs-factoren aan afnemer kunnen worden doorberekend. Als zodanige wijzigingen worden onder meer aangemerkt: een verhoging van de prijs van het product op de wereld- en/of Nederlandse markt van meer dan zeven procent; wijzigingen van de koers van vreemde valuta ten opzichte van de Nederlandse gulden van meer dan tien procent; verhoging van omzetbelasting, douanerechten, krachtens publiekrecht verschuldigde heffingen en andere door lichamen met overheidsgezag opgelegde lasten en overige collectieve afdrachten.

Leverijd

Artikel 4

4.1 De opgegeven levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige levering dienen wij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.

4.2 Voorts geldt de levertijd steeds onder het voorbehoud van ongestoorde arbeidsomstandigheden en materiaalvoorziening, ongestoord transport en tijdige levering door onze toeleveranciers, zodanig dat wij in staat zijn om de levertijd te houden.

4.3 Overschrijding van de levertijd geeft afnemer niet het recht de overeenkomst te ontbinden, tenzij afnemer kan aantonen dat tijdige levering voor hem binnen zijn bedrijfsvoering van essentieel belang is. De ontbinding dient in dat geval schriftelijk en binnen uiterlijk vijf dagen na het verstrijken van de levertijd plaats te vinden.

4.4 Overschrijding van de levertijd geeft afnemer nimmer het recht om schadevergoeding te vorderen, noch om zijnerzijds enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting na te komen.

4.5 In de artikelen 4.2, 4.3 en 4.4 wordt onder levertijd verstaan: de termijn die afnemer bij zijn ingebrekestelling rechtsgeldig voor de levering heeft gesteld of die overeenkomstige levertijd, indien uitdrukkelijk een fatale termijn is overeengekomen.

Levering

Artikel 5

Wij hebben het recht om inroens verkochte goederen of een inroens afgevoerd hoeveelheid goederen, in gedeelte al te leveren.

Artikel 6

6.1 Afnemer is verplicht bij aankomst direct gelogdheid tot lossing te geven in een daartoe voor het product geschikte installatie.

6.2 Onze voorverplichting gaat niet verder dan tot de plaats, die voor het door ons gekozen vervoermiddel redelijkerwijs bereikbaar is. Voor het verdere transport heeft afnemer zorg te dragen.

Artikel 7

7.1 Op de plaats van levering vastgestelde maten en gewichten zijn bindend indien wordt geleverd over een geïkete meter met brandruksysteem of een hiermee vergelijkbaar systeem. In andere gevallen zijn de maten en gewichten van de afleverende installatie maatgevend. De afnemer is gerechtigd zich bij deze vaststelling te doen vertegenwoordigen en de goederen voor eigen rekening te laten ontfangen.

7.2 Afschrijvingen van afnemer met betrekking tot de maximale inhoud van - en het vloeistofpeil in zijn tanks, alsmede de aard van het daarin aanwezig product, worden als juist aangemerkt. De gevolgen van een onjuiste of onvolledige aanduiding komen voor rekening van afnemer. Ook de eventuele schade, het verlies van aan afgeleverd product daardoor begrepen, ontstaan door het overlopen van opslagtanks bij het vullen en veroorzaakt door het niet aanwezig zijn of niet goed functioneren van peilstokken of peelschaal, komt voor rekening van afnemer.

Mark

Artikel 8

Bij doorverkoop/aflevering zal afnemer het van ons betrokken product uitsluitend onder het door ons vastgestelde merk in het verkeer brengen.

Bruikeenhuur

Artikel 9

Embargo is in de prijs begrepen, tenzij anders is overeengekomen. Embargo, die niet in de prijs is begrepen, wordt in bruikleen verstrekt en blijft derhalve ons eigendom. Tenzij anders is overeengekomen, zal afnemer zo spoedig mogelijk in ongeschonden staat franco aan ons retourneren op een door ons op te geven adres. Bij gebreke hiervan moet afnemer ons de kostprijs van nieuwe vervangende emballage vergoeden.

Artikel 10

10.1 Alle door ons in bruikleen of huur(koop) verstrekte materialen en installaties mogen uitsluitend worden gebruikt voor de opslag en/of het verwerken van door ons geleverde producten.

10.2 Direct bij of na levering dient afnemer zich te vergewissen van de goede staat van de ter beschikking gestelde materialen en installaties. Artikel 12.1 is van overeenkomstige toepassing.

10.3 Afnemer is verplicht de ter beschikking gestelde materialen en installaties draagdelijk te laten onderhouden door een daartoe bevoegde deskundige. Alle kosten van gebruik en onderhoud van de materialen en installaties komen voor rekening van afnemer.

10.4 Indien afnemer in strijd handelt met zijn verplichting(en) voortvloeiende uit artikel 10.1 en/of 10.3, hebben wij het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden en is afnemer verplicht om de ter beschikking gestelde materialen en installaties terstond schoon, goed onderhouden en leeg kan ons ter beschikking te stellen op een door ons op te geven plaats, onverminderd ons recht op schadevergoeding.

Aansprakelijkheid

Artikel 11

11.1 Wij staan niet in voor de bruikbaarheid van door ons geleverde producten, diensten of ter beschikking gestelde zaken voor een bijzonder doel en/of onder alle omstandigheden.

11.2 Wij zijn niet aansprakelijk voor verstekte gebruiksvoorspellingen, tenzij afnemer aantoonde dat er sprake is van opzet of grove schuld aan onze zijde.

11.3 Wij zijn niet aansprakelijk voor fouten of onrechtmatige daden van onze werknemers, dan wel van andere personen die door of namens ons zijn betrokken bij de uitvoering van de met afnemer gesloten overeenkomst, tenzij het een fout of onrechtmatige daad betreft van personen, die aangemerkt kunnen worden als organen van onze vennootschap of als leidinggevende functionarissen, en kopor treven of anderszins aansprakelijk zijn op grond van opzet of grove schuld.

11.4 Wij zijn niet aansprakelijk voor schade direct of indirect voortvloeiende uit gebreken aan door ons geleverde producten, ter beschikking gestelde zaken of bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte zaken, dan wel voortvloeiende uit een afwijkende kwaliteit van het door ons geleverde product, tenzij er sprake is van produkt aansprakelijkheid als bedoeld in boek 6 titel 3 afdeling 3 van het Burgerlijk Wetboek.

11.5 Behoudens produkt aansprakelijkheid als bedoeld in boek 6 titel 3 afdeling 3 van het Burgerlijk Wetboek, is iedere andere aansprakelijkheid onzerzijds altijd beperkt tot:

- het factuurbedrag of, bij gebreke daarvan, de waarde der overeengekomen prestatie;
- bij levering in termijnen - het factuurbedrag, of bij gebreke daarvan, de waarde van de desbetreffende prestatie;
- het bedrag dat door verzekering wordt gedeekt, indien en voor zover wij toegen de desbetreffende aansprakelijkheid zijn verzekerd en indien het door verzekering gedeekte bedrag hoger is dan het factuurbedrag of de waarde van de prestatie als bedoeld onder a of b.

Kausingklachten

Artikel 12

12.1 Afnemer is verplicht om direct bij of na aflevering het geleverde te controleren. Klachten van afnemer over de levering, inclusief klachten over afwijkingen in de kwaliteit van het geleverde, die bij gebruik van de goederen terstond kunnen worden ontdekt, moeten schriftelijk bij ons worden ingediend binnen acht dagen na de levering, respectievelijk binnen acht dagen nadat de goederen ter beschikking van afnemer zijn gesteld. Indien afnemer binnen genoemde termijn van acht dagen geen schriftelijke klacht bij ons heeft ingediend, geldt het door ons geleverde als door afnemer goedgekeurd en aanvaard.

12.2 Indien een klacht van afnemer gegrond wordt bevonden zijn wij bevoegd in plaats van herstel of vervanging van het geleverde of levering van een aanvullende hoeveelheid, de afnemer te crediteren voor de minderaarde tot een maximum van het factuurbedrag.

Betaling

Artikel 13

In afwijking van hetgeen omtrent de betaling mocht zijn overeengekomen, hebben wij het recht, alvorens verder te leveren, betaling te vorderen van reeds geleverde producten en/of vooruitbetaling te verlangen.

Artikel 14

Betaling moet plaatsvinden binnen acht dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen of een andere betalingstermijn op onze factuur wordt vermeld. Iedere betalingstermijn is een fatale termijn, zodat afnemer na het verstrijken daarvan in verzuim is zonder dat sommities of ingebrekestelling vereist zal zijn.

Artikel 15

Afnemer zal zich ter zake betaling van de prijs niet beroepen op verrekening met enige vordering, die afnemer op ons pretendeert. Evenmin zal afnemer ten aanzien van ons aanspraak maken op terugvordering of bezwaren omtrent de uitvoering van de overeenkomst zijn betaling van de prijs mogen opschorten.

Elektronische betaling

Artikel 16

Bij betaling per debit-card of credit-card staat afnemer er voor in dat hij over voldoende saldo beschikt. Indien er onvoldoende saldo voor volledige betaling blijkt, is afnemer verplicht om eerste verzoek voldoende zekerheid te stellen voor de nakoming van zijn verplichtingen. Wij hebben het recht goederen van afnemer terug te houden, daar- onder begrepen een auto waarin brandstof is getankt, totdat volledige betaling plaatsvindt of voldoende zekerheid wordt gesteld.

Gevolgen van niet tijdige betaling

Artikel 17

Indien afnemer meerdere financiële verplichtingen jegens ons heeft of overeenkomsten is dat in termijnen geleverd en betaald zal worden, zullen - bij verzuim van afnemer ten aanzien van één van onze vorderingen - al onze andere vorderingen, inclusief toekomstige termijnen, ineens opeensbaar zijn, onverminderd onze rechten op grond van artikel 13.

Artikel 18

18.1 Bij niet of niet-tijdige betaling wordt onze vordering verhoogd met buitengerechtelijke incassokosten, daaronder behoeft de kosten van rechtskundige bijstand, berekend conform het navolgende incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten:

over de eerste	8.500,00	15%
over het meerdere tot	13.000,00	10%
over het meerdere tot	32.500,00	8%
over het meerdere tot	130.000,00	5%
boven	130.000,00	3%

Indien dit incassotarief wordt gewijzigd, worden de incassokosten met inachtneming van die wijziging berekend.

18.2 Voorts is afnemer over de opestaande vordering vertragsrento verschuldigd van 1,5% per maand, of gedeelte van een maand, met ingang van de datum waarop de vordering opeensbaar is geworden. Teneens na afloop van een jaar wordt het bedrag waarvoor de vertragsrento wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.

faillissement

Artikel 19

In geval van (voorlopige) surseance van betaling of faillissement van afnemer, dan wel stillegging of liquidatie van zijn bedrijf, zullen al onze overeenkomsten met afnemer van rechtswege zijn ontbonden, tenzij wij de afnemer binnen redelijke tijd meedelen nakoming van (een deel van) de betreffende overeenkomsten(en) te verlangen, in welk geval wij het recht hebben onze verplichtingen onder de betreffende overeenkomst(en) op te schorten totdat nakoming door afnemer voldoende is verzekerd, een en ander onverminderd alle andere ons toekomende rechten.

eigendomsvoorbehoud / pandrecht

Artikel 20

20.1 De eigendom van de door ons aan afnemer geleverde zaken, gaat eerst op afnemer over, nadat deze de aan ons verschuldigde prijs, eventuele rente en bijkomende kosten volledig heeft voldaan.

20.2 Indien wij in het kader van de levering tevens door afnemer te verrichten werkzaamheden hebben verricht, duurt ons eigendomsvoorbehoud voort totdat afnemer ook de desbetreffende vergoeding volledig heeft voldaan.

20.3 Ons eigendomsvoorbehoud geldt tevens voor alle vorderingen, die wij op afnemer verkrijgen wegens te kort schieten door afnemer in de nakoming van een of meer van zijn verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst.

20.4 Zolang de eigendom van de geleverde zaken niet op afnemer is overggaan, is het afnemer niet toegestaan om over deze zaken te beschikken, dan wel aan een derde enig recht daarop te verlenen, tenzij er sprake is van doorverkoop/doorlevering binnen het kader van de gewone bedrijfsuitoefening van afnemer.

20.5 Indien afnemer te kort schiet in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens ons of wij goede grond hebben om te denken dat de nakoming van die verplichtingen zal te kort schieten, zijn wij gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te nemen, onverminderd ons recht om verdere rechten jegens afnemer.

Artikel 21

Bij niet-tijdige voldoening van zijn betalingsverplichtingen jegens ons, is afnemer verplicht om, in geval de door ons geleverde goederen door hem aan dordn zijn doorgeleverd, om eerste daartoe strekkend verzoek al zijn uit de doorverkoop/doorlevering voortvloeiende rechten jegens ons te verpanden tot zekerheid van al hetgeen wij nog van afnemer te vorderen hebben.

Ter voldoening aan deze verplichting verpand afnemer reeds na voor zieldan al zijn uit de doorlevering voortvloeiende rechten jegens genoemd dardn. Zodra afnemer in gebreke is met tijdige voldoening van zijn betalingsverplichtingen jegens ons, zijn wij bevoegd genoemd dardn mededeling te doen van onderhavige verpanding tenende het pandrecht tot stand te brengen.

Afnemer is verplicht hiervan alle benodigde medewerking te verlenen, met name door op ons eerste daartoe strekkend verzoek onmiddellijk opgave te doen van de namen en adressen van alle derden aan wie hij de door ons geleverde goederen heeft doorgeleverd, alsmede van alle rechten die hij ter zake van die doorlevering jegens die derden heeft verkregen.

Indien afnemer na sommatie onzerzijds in gebreke blijft deze medewerking te verlenen, verbeurt hij een onmiddellijk opeensbaar boete van vijfentwintig procent van onze opestaande vordering op afnemer, alsmede onmiddellijk opeensbaar boete van vijf procent van onze opestaande vordering voor iedere daaropvolgende dag, rende welke de nalatigheid van afnemer voortduurt, onverminderd ons recht om daarnaast nakoming te vorderen, overmacht.

Artikel 22

22.1 Omstandigheden buiten onze wil en te doen van dien aard, dat nakoming of verdere nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van ons kan worden verlangd golden al overmacht en geven ons het recht de overeenkomst te ontbinden of de nakoming op te schorten tot een door ons te bepalen tijdstip, zonder dat wij tot enige schadevergoeding verplicht zijn.

22.2 Indien wij gebruik maken van de in artikel 22.1 vermelde bevoegdheid tot opschorting, heeft afnemer niet het recht de overeenkomst te ontbinden, tenzij afnemer kan aantonen dat eerdere nakoming voor hem binnen zijn bedrijfsvoering van essentieel belang is. De ontbinding dient in dat geval schriftelijk en binnen uiterlijk vijf dagen na ons beroep op opschorting plaats te vinden.

22.3 Onder de bij artikel 22.1 bedoelde omstandigheden vallen in ieder geval oorlog, oorlogsgevaar godelijke mobilisatie, blokkade, in- en uitvoerverboden, opvoering van voorraden bij ons of onze toeleveranciers door de burgerlijke of militaire overheid, brand- en stormschade, extreme weersomstandigheden, overstromingen, extreme verkeersproblemen of transportvertragingen, een van overheidswege opgelegd vervoersverbod, stakingen, boycot, verkiezingen en andere stagnaties in ons bedrijf of in onze toeleveringsbedrijven, alsmede een zodanige schaarste al niet als gevolg van prijsstijgingen van het product, dat in alle redelijkheid van ons niet verlangd kan worden om - zelfs tegen een hogere prijs - te leveren.

indeplaatsstelling

Artikel 23

Zowel ter zake de met afnemer gesloten overeenkomsten als ter zake de uitvoering van die overeenkomst, zijn wij gerechtigd een ander in onze plaats te stellen. Afnemer geeft ons reeds na voor zieldan zijn toestemming voor deze indeplaatsstelling. De indeplaatsstelling komt tot stand, zodra wij, mede namens degene die in onze plaats wordt gesteld, afnemer schriftelijk daarvan kennis hebben gegeven.

toespraakrecht

Artikel 24

Op al onze overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

bevoegde rechter

Artikel 25

Alle geschillen, die bij de uitvoering van of in verband met de met ons gesloten overeenkomst mochten ontstaan, zullen rechtsgeldig worden besleed in het arrondissement waar wij gevestigd zijn, tenzij de kantrechtlich van de bevoegde is, in welk geval het geschil aanhangig zal worden gemaakt bij de kantrechtlich van de woonplaats van de bevoegde. Indien de rechtbank bevoegd is, kunnen wij er ook voor kiezen het geschil aanhangig te maken bij de rechtbank van de woonplaats of plaats van vestiging van afnemer.

godelijke nietigheid/ontzetting

Artikel 26

Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden, om welke reden dan ook, geheel of gedeeltelijk ongeldig is, dan blijven de overeenkomst en deze algemene voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht, tenzij nazien- over wat betreft de ongeldige bepaling gesacht te worden datgene is zijn overeengekomen, dat rechtsgel- strokking van de ongeldige bepaling het meest nabij komt.

consumentenrecht

Artikel 27

Indien wij uit consumentie of om andere redenen van commerciële aard in eerste instantie jegens afnemer geen beroep doen op enige toepasselijke bepaling van deze algemene voorwaarden, verwerken wij daarmee niet het recht om in een later stadium alsnog een beroep op de desbetreffende bepaling en alle andere van toepassing zijnde bepalingen van deze algemene voorwaarden te doen.

consumenten

Artikel 28

28.1 In dit en de volgende artikelen wordt onder "consument" verstaan: een natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

28.2 Indien de afnemer een consument is, zij de artikelen 4.3, 4.4, 15, 22.2 en 23 van deze algemene voorwaarden niet op de overeenkomst van toepassing.

Artikel 29

Indien de afnemer consument is heeft hij de bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden, indien wij binnen drie maanden van het sluiten van de overeenkomst de prijs verhogen op grond van artikel 3. Deze bevoegdheid tot ontbinding komt de consument niet toe bij een prijsverhoging waartoe wij op grond van wettelijke bepalingen verplicht dan wel bevoegd zijn.

Artikel 30

Indien de afnemer consument is en wij een beroep doen op artikel 4.2, is de consument bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat wij tot enige schadevergoeding verplicht zijn.

Artikel 31

Indien de afnemer consument is en er sprake is van produkt aansprakelijkheid als bedoeld in artikel 11.4, zijn wij niet aansprakelijk als bedoeld in boek 6 titel 3 afdeling 3 van het Burgerlijk Wetboek tenzij:

- wij het gebrek kenden of behoorden te kennen;
- wij de afwijziging van het gebrek hebben toegezegd;
- zaakschade is geleden tot een bedrag beneden de wettelijke franchise als bedoeld in artikel 6:190 Burgerlijk Wetboek.

Artikel 32

Indien de afnemer consument is en wij met toepassing van artikel 25 een geschil met de consument aanhangig wensen te maken bij een andere rechter dan dien volgens de wet bevoegd is, kan de consument binnen zes weken nadat wij ons schriftelijk tegen hem op artikel 25 hebben beroepen, voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

Artikel 33

Indien wij op grond van artikel 13 vooruitbetalingen verlangen, zal voor zover er sprake is van een consumentenverkoop, van de consument vooruitbetaling van ten hoogste de helft van de koopprijs worden verlangd.

Artikel 34

Indien afnemer consument is zullen als omstandigheden bedoeld in artikel 22.1 uitsluitend worden aangemerkt de uitdrukkelijk in artikel 22.3 vermelde omstandigheden, onverminderd ieder ons volgens de wet toekomend beroep op overmacht.

Artikel 35

Indien de afnemer consument is en wij met toepassing van artikel 25 een geschil met de consument aanhangig wensen te maken bij een andere rechter dan dien volgens de wet bevoegd is, kan de consument binnen zes weken nadat wij ons schriftelijk tegen hem op artikel 25 hebben beroepen, voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.



JDM

„ROTONDE“

milieu- en installatietechniek bv

- erkend KIWA-REIS & REIT installateur -

POSTBUS 504
3370 BA HARDINXVELD-GIESSENDAM
INDUSTRIESTRAAT 1
TELEFOON (0184) 61 89 00
TELEFAX (0184) 61 77 72
RABOBANK NR 32.50.61.661

Technische Dienst Bommelerwaard
v. Heemstraweg west 11
5301 PA Zaltbommel
t.a.v. Mevr. van der Maas

HARDINXVELD-GIESSENDAM, 9 oktober 1997

Inzake: sanering ondergrondse tank

Geachte mevrouw van der Maas,



Hierbij doen wij U een schriftelijke melding toekomen betreffende de sanering van ondergrondse opslagtanks voor aardolie produkten

Datum van de melding: 09/10/97
Datum van de sanering: wordt nog doorgegeven

Omvang van de ondergrondse installaties

Soort produkt	Inhoud in liters	Opmerkingen
DIESEL	16.000	
GASOLIE	3.000	

Tanks worden verwijderd

Plaats van de installatie:
Naam: Aann. bedr. HOB0
Straat: Molenstraat 26 - 28
Plaats: Nederhemert - Noord

Saneringsbedrijf:

ROTONDE" Milieu en Installatietechniek
Postbus 123 3370 AC Hardinxveld Giessendam
Telefoon 0184-618900 Telefax 0184-617772
KIWA ERKEND REIT / REIS Installateur

Datum: 09/10/97

Handtekening:

RAPPORTAGE REEDS IN UW BEZIT

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

Algemeen

Artikel 1
Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze overeenkomsten, ook op overeenkomsten ter zake de levering van diensten of de terbeschikkingstelling van zaken. Ook indien de formulering van deze voorwaarden in toespitsing op een verkoopovereenkomst, is die bepaling, zolang overeenkomstig, tevens van toepassing op iedere andere met ons afgesloten overeenkomst. De wederpartij bij de overeenkomst wordt hierna aangeduid als: "de afnemer".

Vrijblijvend aanbod

Artikel 2
Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, zijn al onze offertes vrijblijvend. Wij kunnen onze offertes binnen twee werkdagen na aanvaarding alsnog intrekken.

Prijzen

Artikel 3
Als prijs geldt hetgeen met afnemer is overeengekomen met dien verstande dat bijzondere tussentijdse wijzigingen van de kostprijs-factoren aan afnemer kunnen worden doorberekend. Als zodanige wijzigingen worden onder meer aangemerkt: een verhoging van de prijs van het product op de wereld- en/of Nederlandse markt van meer dan zeven procent; wijzigingen van de koers van vreemde valuta ten opzichte van de Nederlandse gulden van meer dan tien procent; verhoging van omzetbelasting, douanerechten, krachtens publiekrecht verschuldigde heffingen en andere door inkomsten met overheidszorg opgelegde lasten en overige collectieve afdrachten.

Levertijd

Artikel 4
4.1 De opgegeven levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige levering dienen wij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.

4.2 Voorts geldt de levertijd steeds onder het voorbehoud van ongestoorde arbeidstoelagen en materiaalvoorziening, ongestoord transport en tijdige levering door onze toeleveranciers, zodanig dat wij in staat zijn om de levertijd aan te houden.

4.3 Overschrijding van de levertijd geeft afnemer niet het recht de overeenkomst te ontbinden, tenzij afnemer kan aantonen dat tijdige levering voor hem binnen zijn bedrijfsvoering van essentieel belang is. De ontbinding dient in dat geval schriftelijk en binnen uiterlijk vijf dagen na het verstrijken van de levertijd plaats te vinden.

4.4 Overschrijding van de levertijd geeft afnemer niet het recht om schadevergoeding te vorderen, noch om zynerszins enige uit de overeenkomst voortvloeiende vermeerdering na te komen.

4.5 In de artikelen 4.2, 4.3 en 4.4 wordt onder levertijd verstaan: de termijn die afnemer bij zijn ingebrekestelling rechtsgeëdigd voor de levering heeft gesteld of de overeengekomen levertijd, indien uitdrukkelijk een fatale termijn is overeengekomen.

Levering

Artikel 5
Wij hebben het recht om ineens verkochte goederen of een ineens afgeroepen hoeveelheid goederen, in gedeelte af te leveren.

Artikel 6

6.1 Afnemer is verplicht bij aankomst direct gelegenheid tot lossing te geven in een daartoe voor het product geschikte installatie.

6.2 Onze vervoersopstelling gaat niet verder dan tot de plaats, die voor het door ons gekozen vervoermiddel redelijkerwijs bereikbaar is. Voor het verdere transport heeft afnemer zorg te dragen.

Artikel 7

7.1 Op de plaats van levering vastgestelde maten en gewichten zijn bindend indien wordt geleverd over een peilste meter met bondruksysteem of een hiermee vergelijkbaar systeem. In andere gevallen zijn de maten en gewichten van de afleverende installatie maatgevend. De afnemer is gerechtigd zich bij de levering vaststelling te laten vertegenwoordigen en de goederen voor eigen rekening te laten en/of wegen.

7.2 Aanduidingen van afnemer met betrekking tot de maximale inhoud van - en het vloeistofpeil in zijn tanks, alsmede de aard van het daarin aanwezig product, worden als juist aangemerkt. De gevolgen van een onjuiste of onduidelijke aanduiding komen voor rekening van afnemer. Ook de eventuele schade, het verlopen van aan afgeleverd product daaraan begrepen, ontstaan door het overlopen van opslag tanks bij het vullen en veroorzaakt door het niet aanwezig zijn of niet goed functioneren van peilstokken of peelschaal, komt voor rekening van afnemer.

Merk

Artikel 8
Bij doorverkoop/doorlevering zal afnemer het van ons betrokken product uitsluitend onder het door ons vastgestelde merk in het verkeer brengen.

Bruiken/tuur

Artikel 9
Emballage is in de prijs begrepen, tenzij anders is overeengekomen. Emballage, die niet in de prijs is begrepen, wordt in bruikleen versrekt en blijft derhalve ons eigendom. Tenzij anders is overeengekomen, zal afnemer zo spoedig mogelijk in ongeochonden staat franco aan ons retourneren op een door ons op te geven adres. Bij gebreke hiervan moet afnemer ons de kostprijs van nieuwe vervangende emballage vergoeden.

Artikel 10

10.1 Alle door ons in bruikleen of huurkoop verstrekte materialen en installaties mogen uitsluitend worden gebruikt voor de opslag en/of het verwerken van door ons geleverde producten.

10.2 Direct bij de levering dient afnemer zich te vergewissen van de goede staat van de ter beschikking gestelde materialen en installaties. Artikel 12.1 is van overeenkomstige toepassing.

10.3 Afnemer is verplicht de ter beschikking gestelde materialen en installaties duidelijk te laten onderhouden door een daartoe bevoegde deskundige. Alle kosten van gebruik en onderhoud van de materialen en installaties komen voor rekening van afnemer.

10.4 Indien afnemer in strijd handelt met zijn verplichting(en) voortvloeiende uit artikel 10.1 en/of 10.3, hebben wij het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden en is afnemer verplicht om de ter beschikking gestelde materialen en installaties terstond schoon, goed onderhouden en leeg aan ons ter beschikking te stellen op een door ons op te geven plaats, onverminderd ons recht op schadevergoeding.

Aansprakelijkheid

Artikel 11
11.1 Wij staan niet in voor de bruikbaarheid van door ons geleverde producten, diensten of ter beschikking gestelde zaken voor een bijzonder doel en/of onder alle omstandigheden.

11.2 Wij zijn niet aansprakelijk voor verstrekte gebruiksaanwijzingen, tenzij afnemer aantoonde dat er sprake is van opzet of grove schuld aan onze zijde.

11.3 Wij zijn niet aansprakelijk voor fouten of onrechtmatige daden van onze werknemers, dan wel van andere personen die door of namens ons zijn betrokken bij de uitvoering van de met afnemer gesloten overeenkomst, tenzij het een fout of onrechtmatige daad betreft van personen, die aangemerkt kunnen worden als organen van onze vennootschap of als leidendegevende functionarissen, en koper tevens aantoonde dat er sprake is van opzet of grove schuld.

11.4 Wij zijn niet aansprakelijk voor schade direct of indirect voortvloeiende uit gebreken aan door ons geleverde producten, ter beschikking gestelde zaken of bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte zaken, dan wel voortvloeiende uit een afwijkende kwaliteit van het door ons geleverde product, tenzij er sprake is van produkt-aansprakelijkheid als bedoeld in boek 6 titel 3 afdeling 3 van het Burgerlijk Wetboek.

11.5 Behoudens produkt-aansprakelijkheid als bedoeld in boek 6 titel 3 afdeling 3 van het Burgerlijk Wetboek, is iedere andere aansprakelijkheid onderzichs alijd beperkt tot:
a. het factuurbedrag of, bij gebreke daarvan, de waarde van de overeengekomen prestatie;
b. bij levering in termijnen - het factuurbedrag, of bij gebreke daarvan, de waarde van de desbetreffende prestatie;
c. het bedrag dat door verzekering wordt gedeekt, indien en voor zover wij tegen de desbetreffende aansprakelijkheid zijn verzekerd en indien het door verzekering gedeekte bedrag hoger is dan het factuurbedrag of de waarde van de prestatie als bedoeld onder a of b.

Keuring/klacht

Artikel 12
12.1 Afnemer is verplicht om direct bij de aflevering het geleverde te controleren. Klachten van afnemer over de levering, inclusief klachten over afwijkingen in de kwaliteit van het geleverde, die bij deugdelijke controle terstond kunnen worden ontdekt, moeten schriftelijk bij ons worden ingediend binnen acht dagen na de levering, respectievelijk binnen acht dagen nadat de goederen ter beschikking van afnemer zijn gesteld. Indien afnemer binnen genoemde termijn van acht dagen geen schriftelijke klacht bij ons heeft ingediend, geldt het door ons geleverde als door afnemer goedgekeurd en aanvaard.

12.2 Indien een klacht van afnemer gegrond wordt bevonden zijn wij bevoegd in plaats van herstel of vervanging van het geleverde of levering van een aanvullende hoeveelheid, de afnemer te crediteren voor de minderwaarde tot een maximum van het factuurbedrag.

Betaling

Artikel 13
In afwijking van hetgeen omtrent de betaling mocht zijn overeengekomen, hebben wij het recht, alvorens verder te leveren, betaling te vorderen van reeds geleverde producten en/of vooruitbetaling te verlangen.

Artikel 14

14.1 Betaling moet plaatsvinden binnen acht dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen of een andere betalingstermijn op onze factuur wordt vermeld. Iedere betalingstermijn is een fatale termijn, zodat afnemer na het verstrijken daarvan in verzuim is zonder dat sommatie of ingebrekestelling vereist zal zijn.

Artikel 15

15.1 Afnemer zal zich ter zake betaling van de prijs niet beroepen op verrekening met enige vordering, die afnemer op ons pretendeert. Evenzo zal afnemer niet aanspraak maken op terugbetaling van de prijs van onze vordering, al onze andere vorderingen, inclusief toekomstige termijnen, ineens oplosbaar zijn, onverminderd onze rechten op grond van artikel 13.

Elektronische betaling

Artikel 16
Bij betaling per debit-card of credit-card staat afnemer er voor in dat hij over voldoende saldo beschikt. Indien er onvoldoende saldo voor volledige betaling aanwezig blijkt, is afnemer verplicht om eerste verzoek voldoende zekerheid te stellen voor de nakoming van zijn verplichtingen. Wij hebben het recht goederen van afnemer terug te houden, daar- onder begrepen een auto waarin brandstof is gelinkt, totdat volledige betaling plaatsvindt of voldoende zekerheid wordt gesteld.

Gevolgen van niet tijdige betaling

Artikel 17
Indien afnemer meerdere financiële verplichtingen jegens ons heeft of overeengekomen is dat in termijnen geleverd en betaald zal worden, zullen - bij verzuim van afnemer ten aanzien van één van onze vorderingen - al onze andere vorderingen, inclusief toekomstige termijnen, ineens oplosbaar zijn, onverminderd onze rechten op grond van artikel 13.

Artikel 18

18.1 Bij niet of niet-tijdige betaling wordt onze vordering verhoogd met buitengerechtigde incassokosten, daaronder begrepen de kosten van rechtskundige bijstand, berekend conform het navolgende incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten:

over de eerste	6.500,00	15%
over het meerdere tot	13.000,00	10%
over het meerdere tot	32.500,00	8%
over het meerdere tot	130.000,00	5%
boven	130.000,00	5%

Indien de incassostafel wordt gewijzigd, worden de incassokosten met inachtneming van die wijziging berekend.
18.2 Voorts is afnemer over de opstaande vordering verhogingsrente verschuldigd van 1,5% per maand, of gedeelte van een maand, met ingang van de datum waarop de vordering opeisbaar is geworden. Tevens na afloop van een jaar wordt het bedrag waarvoor de verhogingsrente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.

faillissement

Artikel 19
In geval van (voorlopig) surseance van betaling of faillissement van afnemer, dan wel stillegging of liquidatie van zijn bedrijf, zullen al onze overeenkomsten met afnemer van rechtswege zijn ontbonden, tenzij wij de afnemer binnen redelijke tijd meedelen nakoming van (een deel van) de betreffende overeenkomst(en) te verlangen, in welk geval wij het recht hebben onze verplichtingen onder de betreffende overeenkomst(en) op te schorten totdat nakoming door afnemer voldoende is verzekerd, een en ander onverminderd alle andere ons toekomende rechten.

eigenaansvoorbekend / pandrecht

Artikel 20
20.1 De eigendom van de door ons aan afnemer geleverde zaken, gaat eerst op afnemer over, nadat deze de aan ons verschuldigde prijs, eventuele rente en bijkomende kosten volledig heeft voldaan.

20.2 Indien wij in het kader van de levering tevens door afnemer te vervoegen werkzaamheden hebben verricht, duurt ons eigenaansvoorbekend voort totdat afnemer ook de desbetreffende vergoeding volledig heeft voldaan.

20.3 Ons eigenaansvoorbekend geldt tevens voor alle vorderingen, die wij op afnemer verkrijgen wegens te kort schieten door afnemer in de nakoming van een of meer van zijn verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst.

20.4 Zolang de eigendom van de geleverde zaken niet op afnemer is overgegaan, is het afnemer niet toegestaan om over deze zaken te beschikken, dan wel aan een derde enig recht daarop te verlenen, tenzij er sprake is van doorverkoop/doorlevering binnen het kader van de gewone bedrijfsuitoefening van afnemer.

20.5 Indien afnemer te kort schiet in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens ons of wij goede grond hebben om te vermoeden dat hij in de nakoming van die verplichtingen zal te kort schieten, zijn wij gerechtigd de onder eigenaansvoorbekend geleverde zaken terug te nemen, onverminderd onze verdere rechterlijke aanspraken.

Artikel 21

21.1 Bij niet-tijdige voldoening van zijn betalingsverplichtingen jegens ons, is afnemer verplicht om, in geval de door ons geleverde goederen door hem aan derden zijn doorgeleverd, op eerste daartoe strekkend verzoek al zijn uit de doorvervoering voortvloeiende rechten jegens die derden aan ons te verpanden tot zekerheid van al hetgeen wij nog van afnemer te vorderen hebben.

21.2 Indien afnemer aan deze verplichting verpand afnemer reeds nu voor alsdan al zijn uit de doorvervoering voortvloeiende rechten jegens genoemde derden. Zodra afnemer in gebreke is met tijdige voldoening van zijn betalingsverplichtingen jegens ons, zijn wij bevoegd genoemde derden mededeling te doen van onderhavige verpanding teneinde het pandrecht tot stand te brengen.

Afnemer is verplicht hiërarchisch alle benodigde medewerking te verlenen, met name door op ons eerste daartoe strekkend verzoek onmiddellijk opgave te doen van de namen en adressen van alle derden aan wie hij de door ons geleverde goederen heeft doorgeleverd, alsmede van alle rechten die hij ter zake van die doorvervoering jegens die derden heeft verkregen.

Indien afnemer na sommatie onzijdig in gebreke blijft deze medewerking te verlenen, verbuurd hij een onmiddellijk opeisbare boete van vijf procent van onze opstaande vordering op afnemer, alsmede een zodanige schade als afnemer ons niet als gevolg van nalatigheid van afnemer voortduurt, onverminderd onze recht op daarnaast nakoming te vorderen, overmacht.

Artikel 22

22.1 Omstandigheden buiten onze wil en toedoen van dien aard, dat nakoming of verdere nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van ons kan worden verlangd gelden al overmacht en geven ons het recht de overeenkomst te ontbinden of de nakoming op te schorten tot een door ons te bepalen tijdstip, zonder dat wij tot enige schadevergoeding verplicht zijn.

22.2 Indien wij gebruik maken van de in artikel 22.1 vermelde bevoegdheid tot opschorting, heeft afnemer niet het recht de overeenkomst te ontbinden, tenzij afnemer kan aantonen dat perdere nakoming voor hem binnen zijn bedrijfsvoering van essentieel belang is. De ontbinding dient in dat geval schriftelijk en binnen uiterlijk vijf dagen na ons beroep op opschorting plaats te vinden.

22.3 Onder de bij artikel 22.1 bedoelde omstandigheden vallen in ieder geval oorlog, oorlogsgevaar geheel of gedeeltelijke mobilisatie, blokkade, in- en uitvoerverboden, opvoerdiging van voorraden bij ons of onze toeleveranciers door de burgelijke of militaire overheid, brand- en stormschade, extreme weersomstandigheden, overstromingen, extreme verkeersstagnatie of transportvervalsingen, een van overheidswege opgelegd vervoersverbod, stakingen, boycot, veranderingen en andere stagnaties in ons bedrijf of in onze toeleveranciersbedrijven, alsmede een zodanige schade als afnemer ons niet als gevolg van prijsstijgingen van het product, dat in alle redelijkheid van ons niet verlangd kan worden om - zelfs tegen een hogere prijs - te leveren.

indeplassstelling

Artikel 23
Zowel ter zake de met afnemer gesloten overeenkomsten als ter zake de uitvoering van die overeenkomsten, zijn wij gerechtigd een ander in onze plaats te stellen. Afnemer geeft ons reeds nu voor alsdan zijn toestemming voor deze indeplassstelling. De indeplassstelling komt tot stand, zodra wij, mede namens degene die in onze plaats wordt gesteld, afnemer schriftelijk daarvan kennis hebben gegeven.

toepasselijk recht

Artikel 24
Op al onze overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

bevoegde rechter

Artikel 25
Alle geschillen, die bij de uitvoering van de in verband met de met ons gesloten overeenkomst mochten ontstaan, zullen aanhangig gemaakt worden bij de rechtbank in het arrondissement waar wij gevestigd zijn, tenzij de kantorechter bevoegd is, in welk geval het geschil aanhangig zal worden gemaakt bij de kantorechter van de woonplaats van de gedaagde. Indien de rechtbank bevoegd is, kunnen wij er ook voor kiezen het geschil aanhangig te maken bij de rechtbank van de woonplaats of plaats van vestiging van afnemer.

gedeelte/algemeen nietigheid/omzetting

Artikel 26
Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden, om welke reden dan ook, geheel of gedeeltelijk ongedeelte of onwettig is, wordt de overeenkomst en deze algemene voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht, tenzij bij en voor wat betreft de ongedeelte gedeelte geacht te worden datgene te zijn overeengekomen, dat rechtsgeldig strekking van de ongedeelte bepaling het meest nabij komt.

consument/algemeen rechtsverwerking

Artikel 27
Indien wij uit consument of om andere redenen van commerciële aard in eerste instantie jegens afnemer geen beroep doen op enige toepasselijke bepaling van deze algemene voorwaarden, verwerken wij daarmede niet het recht om in een later stadium alsnog een beroep op de desbetreffende bepaling en alle andere van toepassing zijnde bepalingen van deze algemene voorwaarden te doen.

consument

Artikel 28
28.1 In dit en de volgende artikelen wordt onder "consument" verstaan: een natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

28.2 Indien de afnemer een consument is, zijn de artikelen 4.3, 4.4, 15, 22.2 en 23 van deze algemene voorwaarden niet op de overeenkomst van toepassing.

Artikel 29

29.1 Indien de afnemer consument is heeft hij de bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden, indien wij binnen drie maanden van het sluiten van de overeenkomst de prijs verhogen op grond van artikel 3. Deze bevoegdheid tot ontbinding komt de consument niet toe bij een prijsverhoging waarvoor wij op grond van wettelijke bepalingen verplicht dan wel bevoegd zijn.

Artikel 30

30.1 Indien de afnemer consument is en wij een beroep doen op artikel 4.2, is de consument bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat wij tot enige schadevergoeding verplicht zijn.

Artikel 31

31.1 Indien de afnemer consument is en er sprake is van produkt-aansprakelijkheid als bedoeld in artikel 11.4, zijn wij niet aansprakelijk voor de schade als bedoeld in boek 6 titel 3 afdeling 3 van het Burgerlijk Wetboek tenzij:
- wij het gebrek kennen of behoorden te kennen;
- wij de afwezigheid van het gebrek hebben toegezegd;
- zaakschade is geleden tot een bedrag beneden de wettelijke franchise als bedoeld in artikel 6:190 Burgerlijk Wetboek.

Artikel 32

32.1 In afwijking van artikel 12.2 is de afnemer die consument is, bij gegronde bevinding van zijn klacht, gerechtigd aflevering van het geleverde te vorderen. Indien de consument die niet wordt, blijven wij bevoegd tot creditering als bedoeld in artikel 12.2. Ook voor het overige is artikel 12.2 overkopt op de consument van toepassing.

Artikel 33

33.1 Indien wij op grond van artikel 13 vooruitbetalingen verlangen, zal voor zover er sprake is van een consumentenverkoop, van de consument vooruitbetaling van ten hoogste de helft van de koopprijs worden verlangd.

33.2 Indien afnemer consument is zullen als omstandigheden bedoeld in artikel 22.1 uitsluitend worden aangemerkt de uitdrukkelijk in artikel 22.3 vermelde omstandigheden, onverminderd ieder ons volgens de wet toekomstend beroep op overmacht.

Artikel 35

35.1 Indien de afnemer consument is en wij met toepassing van artikel 25 een geschil met de consument aanhangig wensen te maken bij een andere rechter dan dien volgens de wet bevoegd is, kan de consument binnen zes weken nadat wij ons schriftelijk jegens hem op artikel 25 hebben beroepen, voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

0418-516510.



„ROTONDE“

milieu- en installatietechniek bv

- erkend KIWA-REIS & REIT installateur -

POSTBUS 504
3370 BA HARDINXVELD-GIESSENDAM
INDUSTRIESTRAAT 1
TELEFOON (0184) 61 89 00
TELEFAX (0184) 61 77 72
RABOBANK NR 32.50.61.661

Technische Dienst Bommelerwaard
v. Heemstraweg west 11
5301 PA Zaltbommel
t.a.v. Mevr. van der Maas

HARDINXVELD-GIESSENDAM, 9 oktober 1997

SANERING

Inzake: sanering ondergrondse tank

GAAT NIET DOOR

Geachte mevrouw van der Maas,

Hierbij doen wij U een schriftelijke melding toekomen betreffende de sanering van ondergrondse opslagtanks voor aardolie producten

Datum van de melding: 09/10/97

Datum van de sanering: wordt nog doorgegeven

Omvang van de ondergrondse installaties

Soort produkt	Inhoud in liters	Opmerkingen
DIESEL	16.000	/
GASOLIE	3.000	

Tanks worden verwijderd

Plaats van de installatie:

Naam: Aann. bedr. HOB0
Straat: Molenstraat 26 - 28
Plaats: Nederhemert - Noord

Saneringsbedrijf:

ROTONDE" Milieu en Installatietechniek
Postbus 123 3370 AC Hardinxveld Giessendam
Telefoon 0184-618900 Telefax 0184-617772
KIWA ERKEND REIT / REIS Installateur

Datum: 09/10/97

Handtekening:

*is aan een ander
gegrond
gelijktijdig stop*

RAPPORTAGE REEDS IN UW BEZIT

KATHODISCHE BESCHERMING

CONTROLEMETING

ondergrondse stalen voorraadtanks
 rapportnummer | rapportdatum | aantal blz.
 09588/G4B23 | 27-09-93 | 1

opdrachtgever

plaats van inrichting

ROTONDE MILIEU-EN
INSTALLATIETECHNIEK BV.

HOBBO B.V.

INDUSTRIESTRAAT 1-POSTBUS 504
 3370 BA HARDINXVELD GIESS.

MOLENSTRAAT 26-28
 NEDERHEMERT-NOORD

meetjaar		meetdatum		meettechnicus			kaartcode		
1993		18-08-93		E. R. MUSTE					
datum opdracht		kenmerk opdracht							
16-06-87		TELEX. NR. 27000							
galvanische anoden				aantal meetpunten				aantal putten	
aantal	kg			totaal	str. pot	paal	kastje	vul	peil
3	10			3		1	2	3	3
tank nr.	inst. jaar	inhoud in liters	soort produkt	23 kg Mg	met. elect. pot. mV	stroom mA	opmerkingen (zie achterzijde)		
					in	uit	1	2	3
1	85	3000	BENZINE		1430	1080	0,7		
2	85	16000	DIESEL		1410	1060	2,0		
3	90	4000	HBO		1400	920			

TECHNISCHE DIENST
 BOMMEF...
 Ingekomen: 30 SEP. 1993
 Nr. 93 10 300

De werking van de kb-installatie als bedoeld in de CPR-richtlijnen is in orde bevonden

Stroom tank 3 = 20 micro Ampere.

een afschrift is gezonden aan

- 1
- 2 GEMEENTE KERKWIJK AFD. H. W. ZAKEN P/A ZALTBOMMEL
- 3
- 4

RAPPORTEN KATHODISCHE BESCHERMING

AL (ALGEMEEN)

01. Object dient opnieuw te worden gemeten.
02. Genoemde gebreken zo spoedig mogelijk te herstellen.
03. I.v.m. mogelijke beschadiging bekleding beplanting verwijderen.

AN (ANODEN)

GECONSTATEERD

01. AN nagenoeg uitgewerkt.
02. Stroomafgifte AN onvoldoende
03. AN niet conform KIWA-advies geplaatst.

ADVIES

51. AN bijplaatsen.
52. AN volgens advies plaatsen.

GR (GELIJKRICHTER)

GECONSTATEERD

01. GR defect.
02. Elektrische voeding GR uitgevallen.
03. Zekering GR defect.
04. Verbindingsdraad van AN-grondbed naar GR verbroken.
05. Verbindingsdraad van GR naar tank verbroken.
06. Bedrading van meetpunt naar GR verbroken.

ADVIES

51. GR rechtstreeks op hoofdschakelkast aansluiten. (ter continuering werking)
52. GR op hogere stroomafgifte instellen.
53. GR op lagere stroomafgifte instellen.
54. Instelweerstand van voldoende vermogen inbouwen.
55. Zekering GR vervangen.
56. GR herstellen.

IS (ISOLATIE)

GECONSTATEERD

01. Pomleiding onvoldoende elektrisch geïsoleerd.
02. Ontluchtungsleiding onvoldoende elektrisch geïsoleerd.
03. Elektrische appendages onvoldoende geïsoleerd.
04. Tankleidingen niet geïsoleerd door betonfundatie gevoerd.
05. Zuig- en/of meetleiding niet elektrisch geïsoleerd van installatie.
06. Beschermingsstroom vloeit af naar andere objecten.
07. De vulleiding is niet geïsoleerd van de vulpuntbak
08. Potentiaal positiever dan -850 m V en een laag stroomverbruik; geen conclusie mogelijk.

ADVIES

51. Koperen leidingen dienen bij overgang van staal op koper elektrisch te worden geïsoleerd.
52. Elektrische isolatie in aansluitende leidingen aanbrengen.
53. Elektrische isolatie voor betondoervoering in leidingen aanbrengen.
54. Een meer uitgebreid onderzoek nodig, kan na opdracht door ons worden uitgevoerd.
55. Bij onderzoek bedoeld in punt 54, is assistentie tankinstallateur nodig. (verrichten van graafwerkzaamheden, loskoppelen, leidingen etc.).
56. Wij adviseren een bepaling van de specifieke elektrische bodemweerstand.

MP (MEETPUNT)

GECONSTATEERD

01. MP nog niet geplaatst.
02. MP niet te localiseren.
03. MP onbereikbaar door opslag materiaal/niet toegankelijk.
04. MP defect/c.q. niet te openen.
05. MP verzakt.
06. In MP meetdraden niet gemonteerd.
07. In MP ontbreekt verbinding naar tank.

MP (MEETPUNT) vervolg
GECONSTATEERD

08. In MP ontbreekt verbinding naar AN.
 09. Meetdoos niet aangebracht in straatpot.
 10. Meetdoos defect.
 11. Draden in MP zonder kabelschoentjes gemonteerd.
 12. Meetdraden te kort.
 13. In MP aansluitingen gecorrodeerd.
 14. Verbindingsdraad van AN naar MP verbroken.
 15. Verbindingsdraad van tank naar MP verbroken.
 16. Meetpunt niet te openen i.v.m. corrosie.
- ADVIES
51. T.b.v. nader onderzoek MP bereikbaar maken.
 52. MP te vervangen.
 53. Meetdoos vervangen.
 54. Straatmeetpot vervangen door meetpaal c.q. -kastje.

TA (TANKINSTALLATIE)

GECONSTATEERD

01. TA nog niet gereed.
02. TA is verwijderd.
03. TA is buiten bedrijf.
04. Peilput tank niet te localiseren.
05. TA waarschijnlijk niet van KB voorzien.
06. Peilleiding tank gedeeltelijk los.

TM (TOELICHTING MEETRESULTATEN)

01. KB functioneerde niet.
02. Stroomsterkte niet te meten.
03. Object onvoldoende gepolariseerd, waardoor maximum potentiaal verlagend nog niet is bereikt.
04. Stroombehoefte is sterk toegenomen.
05. Beschermingsstroom abnormaal hoog, waardoor interferentie van naburige objecten kan optreden.
06. Beïnvloeding op naburige objecten ontoelaatbaar groot.
07. Bekleding tank heeft een grotere stroomdichtheid. Bodem een klein volumepercentage electroliet. Hierdoor vindt tijdelijk geen polarisatie plaats.
08. Gemeten beschermingsstroom is groter dan verwacht. (zie NPR 6912). Een onderzoek naar het gewenste effect van de KB, alsmede interferentie op naburige objecten dient te worden verricht.
09. Uit een eerder verricht onderzoek, zoals bedoeld in punt 08, is een effectieve KB gebleken.
10. Reeds in vorig rapport vermeld.

UW (UITGEVOERDE WERKZAAMHEDEN)

01. GR tijdens meting in werking gesteld.
02. Stroomafgifte GR tijdens de meting opnieuw ingesteld.
03. Tijdens meting genoemde gebreken hersteld.
04. Tijdens meting provisorisch hersteld.
05. Tank welke contact maakt, is t.b.v. KB van overige installatie losgenomen.
06. KB-installatie door ons, in afwachting op herstel, buiten bedrijf gesteld.
07. Zekering GR tijdens meting vervangen.
08. Kabelschoentjes gemonteerd.
09. Shunt gemonteerd i.v.m. overspanning epoxybekleding.
10. Peilkransen vrijgegraven.

ZW (ZWERFSTROMEN)

GECONSTATEERD

01. TA onder invloed van zwervstromen.
 03. Beïnvloeding KB op naburige objecten ontoelaatbaar groot.
- ADVIES
51. Een meer uitgebreid onderzoek nodig, kan na opdracht door ons worden uitgevoerd.

RAPPORTEN WATER/SLUDGE CONTROLE

AL (ALGEMEEN)

01. Object dient opnieuw te worden gecontroleerd.
02. Genoemde gebreken z.s.m. herstellen.
04. Aangetroffen water z.s.m. verwijderen.
05. Eerste keer c.q. één keer agressief water/sludge aangetroffen.
06. Tweede keer c.q. twee keer agressief water/sludge aangetroffen.
07. Derde keer agressief water/sludge aangetroffen.
08. Tank dient inwendig geïnspecteerd te worden op inwendige aantasting.
09. Alle tanks dienen inwendig geïnspecteerd te worden op inwendige aantasting.
10. Tank met genoemde product dient 1x/5 jaar inwendig geïnspecteerd te worden.
11. Te weinig water aanwezig voor het verrichten van een analyse.

PP (PEILPUT)

GECONSTATEERD

01. PP niet te localiseren.
 02. PP onbereikbaar door opslag materiaal enz.
 03. PP niet te openen.
 04. PP waarschijnlijk niet op laagste punt van de tank.
 05. Peilleiding tank gedeeltelijk los.
 06. Peilleiding is krom.
 07. Anti-diefstalbeveiliging; uitvoeren onderzoek (deels) niet mogelijk.
 08. Peilstok reikt niet tot de bodem.
- ADVIES
51. T.b.v. water/sludge controle PP localiseren.
 52. T.b.v. water/sludge controle PP bereikbaar maken.
 53. T.b.v. water/sludge controle PP gangbaar maken.
 54. Afschot van de tank naar peilbuis laten controleren.

TA (TANKINSTALLATIE)

GECONSTATEERD

01. TA nog niet gereed.
02. TA is verwijderd.
03. TA buiten bedrijf.
04. Peilput tank niet te localiseren.

CONTROLEMETING

ondergrondse stalen voorraad tanks
 rapportnummer 09588/64823 | rapportdatum 29-08-94 | aantal blz. 1

opdrachtgever

ROTONDE MILIEU-EN
 INSTALLATIETECHNIEK BV.
 INDUSTRIESTRAAT 1-POSTBUS 504
 3370 BA HARDINXVELD GIESS.

plaats van inrichting

HOB0 B.V.
 MOLENSTRAAT 26-25
 NEDERHEMERT-NOORD

meetjaar 1994	meetdatum 09-08-94	meettechnicus MEIJBOOM	kaartcode
------------------	-----------------------	---------------------------	-----------

datum opdracht 16-06-87	kenmerk opdracht TELEX NR. 27000
----------------------------	-------------------------------------

galvanische anoden		aantal meetpunten			aantal putten		
aantal	kg	totaal	str. pot.	paal	kastje	vul	peil
3	10	3		1	2	3	3

tank nr.	inst. jaar	inhoud in liters	soort produkt	met. elect. pot.		stroom mA	opmerkingen (zie achterzijde)			
				kg Mg	mV		in	uit	1	2
1	85	3000	BENZINE		1320	950	2,4			
2	85	16000	DIESEL		1310	890	2,1			
3	90	4000	HBO		1400	900				

**TECHNISCHE DIENST
 BOMMELERWAARD**
 Ingekomen 29 AUG. 1994
 Nr. 94.9050

De werking van de kb-installatie als bedoeld in de CPR-richtlijnen is in orde bevonden

Stroom tank 3 = 36 micro Ampere

een afschrift is gezonden aan

- 1
- 2 GEMEENTE KERKWIJK AFD. H. W. ZAKEN P/A ZALTBOMMEL
- 3
- 4

RAPPORTEN KATHODISCHE BESCHERMING

AL (ALGEMEEN)

01. Object dient opnieuw te worden gemeten.
02. Genoemde gebreken zo spoedig mogelijk te herstellen.
03. I.v.m. mogelijke beschadiging bekleding beplanting verwijderen.

AN (ANODEN)

GECONSTATEERD

01. AN nagenoeg uitgewerkt.
02. Stroomafgifte AN onvoldoende
03. AN niet conform KIWA-advies geplaatst.

ADVIES

51. AN bijplaatsen.
52. AN volgens advies plaatsen.

GR (GELIJKRICHTER)

GECONSTATEERD

01. GR defect.
02. Electricische voeding GR uitgevallen.
03. Zekering GR defect.
04. Verbindingsdraad van AN-grondbed naar GR verbroken.
05. Verbindingsdraad van GR naar tank verbroken.
06. Bedrading van meetpunt naar GR verbroken.

ADVIES

51. GR rechtstreeks op hoofdschakelkast aansluiten. (ter continuering werking)
52. GR op hogere stroomafgifte instellen.
53. GR op lagere stroomafgifte instellen.
54. Instelweerstand van voldoende vermogen inbouwen.
55. Zekering GR vervangen.
56. GR herstellen.

IS (ISOLATIE)

GECONSTATEERD

01. Pompleiding onvoldoende elektrisch geïsoleerd.
02. Ontluchtingsleiding onvoldoende elektrisch geïsoleerd.
03. Electricische appendages onvoldoende geïsoleerd.
04. Tankleidingen niet geïsoleerd door betonfundatie gevoerd.
05. Zuig- en/of meetleiding niet elektrisch geïsoleerd van installatie.
06. Beschermingsstroom vloeit af naar andere objecten.
07. De vulleiding is niet geïsoleerd van de vulpuntbak
08. Potentiaal positiever dan -850 m V en een laag stroomverbruik; geen conclusie mogelijk.

ADVIES

51. Koperen leidingen dienen bij overgang van staal op koper elektrisch te worden geïsoleerd.
52. Electricische isolatie in aansluitende leidingen aanbrengen.
53. Electricische isolatie voor betondoortoering in leidingen aanbrengen.
54. Een meer uitgebreid onderzoek nodig, kan na opdracht door ons worden uitgevoerd.
55. Bij onderzoek bedoeld in punt 54, is assistentie tankinstallateur nodig. (verrichten van graafwerkzaamheden, loskoppelen, leidingen etc.).
56. Wij adviseren een bepaling van de specifieke elektrische bodemweerstand.

MP (MEETPUNT)

GECONSTATEERD

01. MP nog niet geplaatst.
02. MP niet te localiseren.
03. MP onbereikbaar door opslag materiaal/niet toegankelijk.
04. MP defect/c.q. niet te openen.
05. MP verzakt.
06. In MP meetdraden niet gemonteerd.
07. In MP ontbreekt verbinding naar tank.

MP (MEETPUNT) vervolg

GECONSTATEERD

08. In MP ontbreekt verbinding naar AN.
 09. Meetdoos niet aangebracht in straatpot.
 10. Meetdoos defect.
 11. Draden in MP zonder kabelschoentjes gemonteerd.
 12. Meetdraden te kort.
 13. In MP aansluitingen gecorrodeerd.
 14. Verbindingsdraad van AN naar MP verbroken.
 15. Verbindingsdraad van tank naar MP verbroken.
 16. Meetpunt niet te openen i.v.m. corrosie.
- ADVIES
51. T.b.v. nader onderzoek MP bereikbaar maken.
 52. MP te vervangen.
 53. Meetdoos vervangen.
 54. Straatmeetpot vervangen door meetpaal c.q. -kastje.

TA (TANKINSTALLATIE)

GECONSTATEERD

01. TA nog niet gereed.
02. TA is verwijderd.
03. TA is buiten bedrijf.
04. Peilput tank niet te localiseren.
05. TA waarschijnlijk niet van KB voorzien.
06. Peilleiding tank gedeeltelijk los.

TM (TOELICHTING MEETRESULTATEN)

01. KB functioneerde niet.
02. Stroomsterkte niet te meten.
03. Object onvoldoende gepolariseerd, waardoor maximum potentiaal verlagings nog niet is bereikt.
04. Stroombehoefte is sterk toegenomen.
05. Beschermingsstroom abnormaal hoog, waardoor interferentie van naburige objecten kan optreden.
06. Beïnvloeding op naburige objecten ontoelaatbaar groot.
07. Bekleding tank heeft een grotere stroomdichtheid. Bodem een klein volumepercentage electrolyet. Hierdoor vindt tijdelijk geen polarisatie plaats.
08. Gemeten beschermingsstroom is groter dan verwacht. (zie NPR 6912). Een onderzoek naar het gewenste effect van de KB, alsmede interferentie op naburige objecten dient te worden verricht.
09. Uit een eerder verricht onderzoek, zoals bedoeld in punt 08, is een effectieve KB gebleken.
10. Reeds in vorig rapport vermeld.

UW (UITGEVOERDE WERKZAAMHEDEN)

01. GR tijdens meting in werking gesteld.
02. Stroomafgifte GR tijdens de meting opnieuw ingesteld.
03. Tijdens meting genoemde gebreken hersteld.
04. Tijdens meting provisorisch hersteld.
05. Tank welke contact maakt, is t.b.v. KB van overige installatie losgenomen.
06. KB-installatie door ons, in afwachting op herstel, buiten bedrijf gesteld.
07. Zekering GR tijdens meting vervangen.
08. Kabelschoentjes gemonteerd.
09. Shunt gemonteerd i.v.m. overspanning epoxybekleding.
10. Peilkransen vrijgegraven.

ZW (ZWERFSTROMEN)

GECONSTATEERD

01. TA onder invloed van zwerfstromen.
 03. Beïnvloeding KB op naburige objecten ontoelaatbaar groot.
- ADVIES
51. Een meer uitgebreid onderzoek nodig, kan na opdracht door ons worden uitgevoerd.

RAPPORTEN WATER/SLUDGE CONTROLE

AL (ALGEMEEN)

01. Object dient opnieuw te worden gecontroleerd.
02. Genoemde gebreken z.s.m. herstellen.
04. Aangetroffen water z.s.m. verwijderen.
05. Eerste keer c.q. één keer agressief water/sludge aangetroffen.
06. Tweede keer c.q. twee keer agressief water/sludge aangetroffen.
07. Derde keer agressief water/sludge aangetroffen.
08. Tank dient inwendig geïnspecteerd te worden op inwendige aantasting.
09. Alle tanks dienen inwendig geïnspecteerd te worden op inwendige aantasting.
10. Tank met genoemde product dient 1x/5 jaar inwendig geïnspecteerd te worden.
11. Te weinig water aanwezig voor het verrichten van een analyse.

PP (PEILPUT)

GECONSTATEERD

01. PP niet te localiseren.
 02. PP onbereikbaar door opslag materiaal enz.
 03. PP niet te openen.
 04. PP waarschijnlijk niet op laagste punt van de tank.
 05. Peilleiding tank gedeeltelijk los.
 06. Peilleiding is krom.
 07. Anti-diefstalbeveiliging; uitvoeren onderzoek (deels) niet mogelijk.
 08. Peilstok reikt niet tot de bodem.
- ADVIES
51. T.b.v. water/sludge controle PP localiseren.
 52. T.b.v. water/sludge controle PP bereikbaar maken.
 53. T.b.v. water/sludge controle PP gangbaar maken.
 54. Afschot van de tank naar peilbuis laten controleren.

TA (TANKINSTALLATIE)

GECONSTATEERD

01. TA nog niet gereed.
02. TA is verwijderd.
03. TA buiten bedrijf.
04. Peilput tank niet te localiseren.

KATHODISCHE BESCHERMING

CONTROLEMETING

ondergrondse stalen voorraadtanks

rapportnummer 09588/94B23 | rapportdatum 06-09-95 | aantal blz. 1

opdrachtgever

ROTONDE MILIEU-EN
 INSTALLATIETECHNIEK BV.
 INDUSTRIESTRAAT 1-POSTBUS 504
 3370 BA HARDINXVELD GIESS.

plaats van inrichting

HOB0 B. V.
 MOLENSTRAAT 26-28
 NEDERHEMERT-NOORD

meetjaar 1995	meetdatum 29-08-95	meettechnicus E. R. MUSTE	kaartcode
------------------	-----------------------	------------------------------	-----------

datum opdracht 16-06-87	kenmerk opdracht TELEX. NR. 27000
----------------------------	--------------------------------------

galvanische anoden		aantal meetpunten				aantal putten	
aantal	kg	totaal	str. pot	paal	kastje	vu1	peil
3	10	3		1	2	3	3

tank nr.	inst. jaar	inhoud in liters	soort produkt	met. elect. pot. stroom			opmerkingen (zie achterzijde)			
				kg Mg	in mV	uit mV	mA	1	2	3
1	85	3000	HBO		1390	920	0,7			
2	85	16000	DIESEL		1420	1100	1,1			
3	90	4000	EURO		1480	990	0,1			

**TECHNISCHE DIENST
 BOMMEL ERWAARD**
 Ingekomen: 11 SEP. 1995
 Nr. 95.9123

De werking van de kb-installatie als bedoeld in de CPR-richtlijnen is in orde bevonden

een afschrift is gezonden aan

- 1
- 2 GEMEENTE KERKWIJK AFD. H. W. ZAKEN P/A ZALTBOMMEL
- 3
- 4

OMSCHRIJVING OPMERKINGEN

RAPPORTEN KATHODISCHE BESCHERMING

AL (ALGEMEEN)

01. Object dient opnieuw te worden gemeten.
02. Genoemde gebreken zo spoedig mogelijk te herstellen.
03. I.v.m. mogelijke beschadiging bekleding beplanting verwijderen.

AN (ANODEN)

GECONSTATEERD

01. AN nagenoeg uitgewerkt.
02. Stroomafgifte AN onvoldoende
03. AN niet conform KIWA-advies geplaatst.

ADVIES

51. AN bijplaatsen.
52. AN volgens advies plaatsen.

GR (GELIJKRICHTER)

GECONSTATEERD

01. GR defect.
02. Elektrische voeding GR uitgevallen.
03. Zekering GR defect.
04. Verbindingsdraad van AN-grondbed naar GR verbroken.
05. Verbindingsdraad van GR naar tank verbroken.
06. Bedrading van meetpunt naar GR verbroken.

ADVIES

51. GR rechtstreeks op hoofdschakelkast aansluiten. (ter continuering werking)
52. GR op hogere stroomafgifte instellen.
53. GR op lagere stroomafgifte instellen.
54. Instelweerstand van voldoende vermogen inbouwen.
55. Zekering GR vervangen.
56. GR herstellen.

IS (ISOLATIE)

GECONSTATEERD

01. Pompleiding onvoldoende elektrisch geïsoleerd.
02. Ontluchtingsleiding onvoldoende elektrisch geïsoleerd.
03. Elektrische appendages onvoldoende geïsoleerd.
04. Tankleidingen niet geïsoleerd door betonfundatie gevoerd.
05. Zuig- en/of meetleiding niet elektrisch geïsoleerd van installatie.
06. Beschermingsstroom vloeit af naar andere objecten.
07. De vulleiding is niet geïsoleerd van de vulpuntbak
08. Potentiaal positiever dan -850 mV en een laag stroomverbruik; geen conclusie mogelijk.

ADVIES

51. Koperen leidingen dienen bij overgang van staal op koper elektrisch te worden geïsoleerd.
52. Elektrische isolatie in aansluitende leidingen aanbrengen.
53. Elektrische isolatie voor betondoervoering in leidingen aanbrengen.
54. Een meer uitgebreid onderzoek nodig, kan na opdracht door ons worden uitgevoerd.
55. Bij onderzoek bedoeld in punt 54, is assistentie tankinstallateur nodig. (verrichten van graafwerkzaamheden, loskoppelen, leidingen etc.).
56. Wij adviseren een bepaling van de specifieke elektrische bodemweerstand.

MP (MEETPUNT)

GECONSTATEERD

01. MP nog niet geplaatst.
02. MP niet te localiseren.
03. MP onbereikbaar door opslag materiaal/niet toegankelijk.
04. MP defect/e.g. niet te openen.
05. MP verzakt.
06. In MP meetdraden niet gemonteerd.
07. In MP ontbreekt verbinding naar tank.

MP (MEETPUNT) vervolg

GECONSTATEERD

08. In MP ontbreekt verbinding naar AN.
09. Meetdoos niet aangebracht in straatpot.
10. Meetdoos defect.
11. Draden in MP zonder kabelschoentjes gemonteerd.
12. Meetdraden te kort.
13. In MP aansluitingen gecorrodeerd.
14. Verbindingsdraad van AN naar MP verbroken.
15. Verbindingsdraad van tank naar MP verbroken.
16. Meetpunt niet te openen i.v.m. corrosie.

ADVIES

51. T.b.v. nader onderzoek MP bereikbaar maken.
52. MP te vervangen.
53. Meetdoos vervangen.
54. Straatmeetpot vervangen door meetpaal c.q. -kastje.

TA (TANKINSTALLATIE)

GECONSTATEERD

01. TA nog niet gereed.
02. TA is verwijderd.
03. TA is buiten bedrijf.
04. Peilput tank niet te localiseren.
05. TA waarschijnlijk niet van KB voorzien.
06. Peilleiding tank gedeeltelijk los.

TM (TOELICHTING MEETRESULTATEN)

01. KB functioneerde niet.
02. Stroomsterkte niet te meten.
03. Object onvoldoende gepolariseerd, waardoor maximum potentiaal verlaging nog niet is bereikt.
04. Stroombehoefte is sterk toegenomen.
05. Beschermingsstroom abnormaal hoog, waardoor interferentie van naburige objecten kan optreden.
06. Beïnvloeding op naburige objecten ontoelaatbaar groot.
07. Bekleding tank heeft een grotere stroomdichtheid. Bodem een klein volumepercentage electroliet. Hierdoor vindt tijdelijk geen polarisatie plaats.
08. Gemeten beschermingsstroom is groter dan verwacht. (zie NPR 6912). Een onderzoek naar het gewenste effect van de KB, alsmede interferentie op naburige objecten dient te worden verricht.
09. Uit een eerder verricht onderzoek, zoals bedoeld in punt 08, is een effectieve KB gebleken.
10. Reeds in vorig rapport vermeld.

UW (UITGEVOERDE WERKZAAMHEDEN)

01. GR tijdens meting in werking gesteld.
02. Stroomafgifte GR tijdens de meting opnieuw ingesteld.
03. Tijdens meting genoemde gebreken hersteld.
04. Tijdens meting provisorisch hersteld.
05. Tank welke contact maakt, is t.b.v. KB van overige installatie losgenomen.
06. KB-installatie door ons, in afwachting op herstel, buiten bedrijf gesteld.
07. Zekering GR tijdens meting vervangen.
08. Kabelschoentjes gemonteerd.
09. Shunt gemonteerd i.v.m. overspanning epoxybekleding.
10. Peilkransen vrijgegraven.

ZW (ZWERFSTROMEN)

GECONSTATEERD

01. TA onder invloed van zwerfstromen.
 03. Beïnvloeding KB op naburige objecten ontoelaatbaar groot.
- ADVIES
51. Een meer uitgebreid onderzoek nodig, kan na opdracht door ons worden uitgevoerd.

RAPPORTEN WATER/SLUDGE CONTROLE

AL (ALGEMEEN)

01. Object dient opnieuw te worden gecontroleerd.
02. Genoemde gebreken z.s.m. herstellen.
04. Aangetroffen water z.s.m. verwijderen.
05. Eerste keer c.q. één keer agressief water/sludge aangetroffen.
06. Tweede keer c.q. twee keer agressief water/sludge aangetroffen.
07. Derde keer agressief water/sludge aangetroffen.
08. Tank dient inwendig geïnspecteerd te worden op inwendige aantasting.
09. Alle tanks dienen inwendig geïnspecteerd te worden op inwendige aantasting.
10. Tank met genoemde product dient 1x/5 jaar inwendig geïnspecteerd te worden.
11. Te weinig water aanwezig voor het verrichten van een analyse.

PP (PEILPUT)

GECONSTATEERD

01. PP niet te localiseren.
 02. PP onbereikbaar door opslag materiaal enz.
 03. PP niet te openen.
 04. PP waarschijnlijk niet op laagste punt van de tank.
 05. Peilleiding tank gedeeltelijk los.
 06. Peilleiding is krom.
 07. Anti-diefstalbeveiliging; uitvoeren onderzoek (deels) niet mogelijk.
 08. Peilstok reikt niet tot de bodem.
- ADVIES
51. T.b.v. water/sludge controle PP localiseren.
 52. T.b.v. water/sludge controle PP bereikbaar maken.
 53. T.b.v. water/sludge controle PP gangbaar maken.
 54. Afschot van de tank naar peilbuis laten controleren.

TA (TANKINSTALLATIE)

GECONSTATEERD

01. TA nog niet gereed.
02. TA is verwijderd.
03. TA buiten bedrijf.
04. Peilput tank niet te localiseren.